


OPTOTRONIC® LED Power Supply








OTi DALI 80/220-240/1A6 LT2 L

picture only for reference, valid print on product 10)

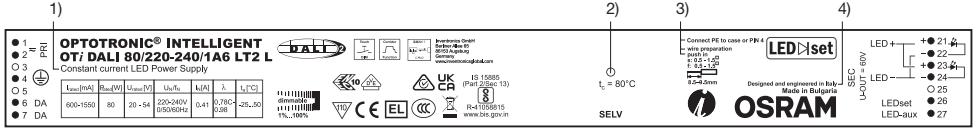

OTi DALI 80/220-240/2A1 LT2 L

picture only for reference, valid print on product 10)

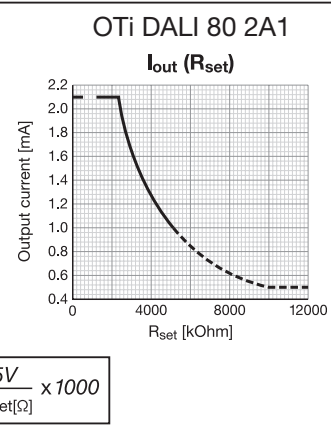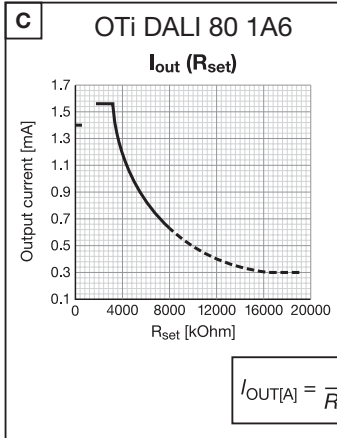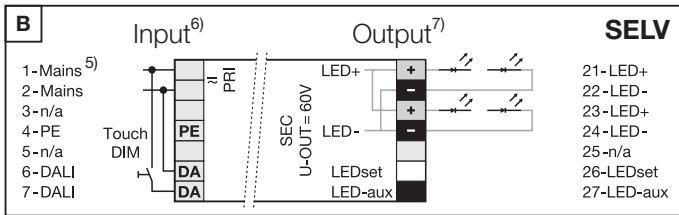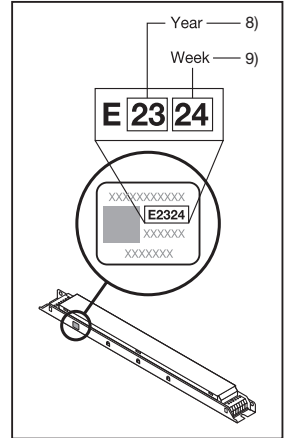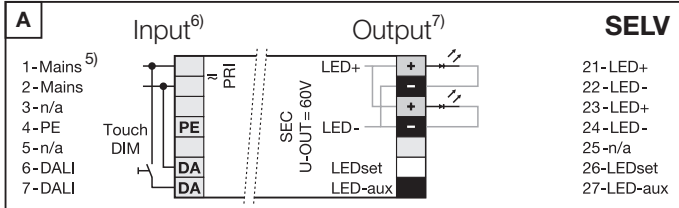

$$I_{OUT[A]} = \frac{5V}{R_{set}[\Omega]} \times 1000$$

	OTi DALI 80 1A6	OTi DALI 80 2A1
B16		13 x
B10		8 x
A		$\leq 53A$
T_H		200 μs
V_{NAC}		198–264 V
V_{NDC}		176–276 V
LEDset short	1400 mA	2100 mA



OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓔ Installing and operating information (SELV driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 20V or rises above 60V. Wiring information (see fig. A, B): The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of LEDSet interfaces of two or more units. Output current adjustment – via LEDSet interface (see fig. C, e, g, by a basic insulated resistor) or via programming software using the DALI interface. The DALI interface provides basic insulation against mains. Connect the unit to a DALI programmer (i.e. DALI magic) and run at a PC the software Tuner4TRONIC – then follow the instructions. www.inventronicsglobal.com. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-27. Lines 21-27 max. 2 m whole length excl. modules. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22. Technical support: www.inventronicsglobal.com 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Connect PE to case or PIN 4; wire preparation; push in; 4) Designed and engineered in Italy; Made in Bulgaria (or China); 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) Year; 9) Week; 10) picture only for reference, valid print on product

Ⓕ Installations- und Betriebshinweise (SELV Treiber): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 20V sinkt oder über 60V steigt. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A, B): Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Einstellung Ausgangstrom – über LEDSet-Schnittstelle (siehe Abb. C, z, B. durch einen basisisolierten Widerstand) oder über Programmier-Software mithilfe der DALI-Schnittstelle. Die DALI-Schnittstelle bietet eine Basisisolation gegenüber der Netzversorgung. Schließen Sie das Gerät an einen DALI-Programmierer (d.h. DALI Magic) an, und lassen Sie die Software Tuner4TRONIC auf einem PC laufen – befolgen Sie dann die Anweisungen. www.inventronicsglobal.com. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 27 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21-27 ohne Module 2m. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 4 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland/Italien; Hergestellt in Bulgarien (oder China); 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Jahr; 9) Woche; 10) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Alimentation SELV) : Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si U_{out} est inférieur à 20V ou supérieur à 60V. Informations de câblage (voir fig. A, B) : Le light fixture maker est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas connecter ensemble les sorties ou les bornes LEDSet de deux unités ou plus. Réglage du courant de sortie – via interface LEDSet (cf. figure C, par ex. au moyen d'une résistance basique isolée) ou via un logiciel de programmation à l'aide de l'interface DALI. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. Branchez l'appareil à un programmeur DALI (par exemple DALI magic) et exécutez sur un PC le logiciel Tuner4TRONIC – puis suivez les instructions. www.inventronicsglobal.com. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21-27. Lignes 21-27 longueur totale max. 2 m hors modules. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22. Support technique : www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentation LED courant constant ; 2) t_c point ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 4 ; préparation du câble; pression ; 4) Conçu et réalisé en Allemagne/Italie; Fabriqué en Bulgarie (ou en Chine) ; 5) Alimentation électrique ; 6) Entrée; 7) Sortie ; 8) Année ; 9) Semaine ; 10) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit

Ⓘ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver SELV): Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se U_{out} è inferiore a 20V o superiore a 60V. Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A, B): Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non collegare insieme le uscite o i terminali LEDSet di due o più unità. Configurazione corrente in uscita – via interfaccia LEDSet (vedi fig. C, ad es. da un resistore con isolamento di base) o via software di programmazione usando l'interfaccia DALI. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. Collegare l'unità a un programmatore DALI (per es. DALI magic) e lanciare il software per PC Tuner4TRONIC – poi seguire le istruzioni. www.inventronicsglobal.com. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21-27. Linee 21-27 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c ; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 4; cablare; inserire i cavi; 4) Disegnato e progettato in Germania/Italia; Prodotto in Bulgaria (o Cina); 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) Anno; 9) Settimana; 10) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto

Ⓙ Indicações de instalação y funcionamiento (Conductor SELV): Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la U_{out} es inferior a 20V o superior a 60V. Indicações sobre cabeleado (véase la fig. A, B): El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de que la conexión PE sea correcta. No conecte juntas las salidas de los terminales LEDSet de dos o más unidades. Ajuste de corriente de salida – mediante interfaz LEDSet (véase la figura C, por ejemplo, como resultado de una resistencia aislada básica) o a través del software de programación mediante la interfaz DALI. La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente a la red eléctrica. Conectar la unidad a un programador DALI (por ej. DALI magic) y poner en marcha en un PC el software Tuner4TRONIC – después seguir las instrucciones. www.inventronicsglobal.com. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 27. La longitud total máxima de las líneas 21-27 sin módulo es de 2 m. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22. Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c ; 3) Conectar PE a la carcasa o al PIN 4; preparación del cable; introducción; 4) Diseñado y elaborado en Alemania/Italia; Fabricado en Bulgaria (o China); 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Año; 9) Semana; 10) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto

Ⓚ Informação de instalação e funcionamento (Driver SELV): Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se a "U_{out}" estiver abaixo de 20V ou acima de 60V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A, B): O fabricante de luminárias é o último responsável pela ligação PE adequada. Não ligue conjuntamente as saídas ou terminais LEDSet de dois ou mais transformadores. Ajustar corrente de saída – via interface LEDSet (ver figura C, por exemplo, por meio de resistência isolada básica) ou via software de programação utilizando a interface DALI. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. Conecte a unidade a um programador DALI (ex. DALI magic) e execute o software Tuner4TRONIC num PC - e siga as instruções. www.inventronicsglobal.com. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-27. Linhas 21-27 máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para a instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme EN 60598-2-22. Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) t_c ponto; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 4; preparação dos fios; enfiar; 4) Design e engenharia alemães/italianos; Fabricado na Bulgária ou na China; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Ano; 9) Semana; 10) imagem apenas para referência, estampa válida no produto

Ⓛ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός SELV): Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (U_{out}) είναι κάτω από 20V ή άνω των 60V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α, Β): Ο κατασκευαστής του φωτιστικού ευθύνεται για την κατάλληλη σύνδεση αυτού του προσαρμοστή. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους ή τους ακροδέκτες LEDSet δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου – μέσω διαπαιθής σετ LED (βλ. Σχ. C, π.χ. μέσω μιας αντίστασης με μόνωση ή την Κίνα). Η μέγιστη λογισμικό προγραμματισμού με χρήση της διαπαιθής DALI. Η διαπαιθή DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέστε τη μονάδα σε μονάδα προγραμματισμού DALI (π.χ. DALI magic) και τρέξτε σε ένα υπολογιστή το λογισμικό Tuner4TRONIC – και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες. www.inventronicsglobal.com. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-27 συνδεθούν με προφύλαξη ρεύματος. Γραμμές 21-27 μέτρα μίας συνολικού μήκους, χωρίς τις μονάδες. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Η προφύλαξη αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προϊόν φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com. 1) Ηλεκτρική προφύλαξη συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_c ; 3) Συνδέστε το σωληνάρι PE στη θήκη ή στο PIN 4, προετοιμάστε καλώδιο, ωθήστε; 4) Σχεδιάστηκε και τεχνική μελέτη στη Γερμανία/Ιταλία. Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία (ή την Κίνα); 5) Δίκτυο; 6) Είσοδος; 7) Έξοδος; 8) Έτος; 9) Εβδομάδα; 10) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκριση εκτύπωσης είναι στο προϊόν

Ⓜ Installatie- en gebruiksinstructies (SELV-driver): Sluit alleen het type voor LED-voermogen aan. Het voermogen wordt uitgeschakeld als U_{out} minder dan 20V of meer dan 60V is. Informatie over bedrading (zie fig. A, B): De fabrikant van het verlichtingsornament is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste PE-aansluiting. Sluit niet de uitgangen of LEDSet aansluitpunten van twee of meer eenheden samen. Aanpassing uitgangsstroom – via ledset-interface (zie fig. C, bijvoorbeeld een standaard geïsoleerde weerstand) of via programmeersoftware met de DALI-interface. De DALI-interface biedt een basisisolation tegen netspanning. Sluit het apparaat aan op een DALI-programmeur (d.w.z. DALI magic) en gebruik een PC met de software Tuner4TRONIC - volg de instructies. www.inventronicsglobal.com. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netsroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-27. Leidingen 21-27 max. 2 m totale lengte excl. modules. Noodverlichting: Deze LED-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com. 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c -punt; 3) PE met behuizing of PIN 4 verbinden; draadvoorbereiding; insteken; 4) Ontworpen en geconstrueerd in Duitsland/Italië; Gemaakt in Bulgarije (of China); 5) Net; 6) Ingang 7) Uitgang; 8) Jaar; 9) Week; 10) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product

Ⓝ Installations- og brugsanvisning (SELV-driver): Anslut endast laster av LED-typer. Lasten kopleas bort om U_{out} är under 20V eller över 60V. Inkopplingsinformation (se fig. A, B): Sist och slutligen ansvarar armaturtillverkaren för en korrekt PE-anslutning. Koppla inte ihop utgångarna eller LEDSet-kontakterna från två eller fler enheter. Justering av utgångsström – via LEDSet-gränssnittet (se figur C, tex. som ett resultat av basisolerat motstånd) via programmeringsmjukvara med hjälp av DALI-gränssnittet. DALI-gränssnittet ger grundläggande isolering mot huvudledningen. Anslut enheten till en DALI-programmerare (dvs. DALI magic) och kör programmet Tuner4TRONIC på datorn – följ sedan instruktionerna. www.inventronicsglobal.com. Enheten går sönder om näströmmens anslutts till kontakterna 21-27. Den maximala totala längden på ledningarna 21-27 är 2 m utan moduler. Nödbelysning: Denna LED-strömförsörjning uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22. Tekniskt stöd: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) t_c -punkt; 3) Anslut PE till höljets eller PIN 4; kabelförberedelse; stick in; 4) Formgiven och konstruerad i Tyskland/Italien; Tillverkad i Bulgarien (eller Kina); 5) Nätspänning; 6) Ingång; 7) Utgång; 8) År; 9) Vecka; 10) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten

Ⓞ Aseennus- ja käyttöohjeita (SELV-ajuri): Kytke ainoastaan led-kuormityyppeihin. Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos U_{out} on alle 20V tai yli 60V. Kytkentätiedot (katso kaavio A, B): Valaisinvaihtajasta on viime kädessä vastuusta kunnollisesta PE-liittämisestä. Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai LEDSet-päätteisiin. Lähtövirran säätö – LEDSet-liitäntään kautta (katso kuva C, esim. eristetyin perusmallin vastuksella avulla) tai ohjelmointiohjelmiston kautta DALI-liitäntällä käyttämällä. DALI:in liitäntä tarjoa ohjelmoinnin peruseristykseen. Kytke yksikkö DALI-ohjelmointiaan (kuten DALI magic) ja suorita TCP-ohjelmaa Tuner4TRONIC - noudatta sitten ohjeita. www.inventronicsglobal.com. Yksikkö vaurioituu jos kytkentärinnat 21-27 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21-27 maks. 2 m kokonaispituus. Turvavalaistus: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13-standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalaistusasennuksiin EN 60598-2-22-standardin mukaisesti. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com. 1) Tasavirtalähde led-moduulleille; 2) t_c -piste; 3) Kytke maadoitus (PE) koteloon tai terminaalisiin 4; johtimen kuorintaan; 4) Suunniteltu Suomessa/Italiassa; Valmistettu Bulgariassa (tai Kiinassa); 5) Verkkojännite; 6) Sisäänkäynti; 7) Ulostulo; 8) Vuosi; 9) Viikko; 10) kuva on vain viitteellinen, tuotteen painettu on pätevä

(BR) Informacije o ugradnji i rukovanju (Pogonski sklop SELV): Spojite samo LED vrstu opterećenja. Isključuje opterećenje događa se ako je U_{opt} ispod 20 V ili iznad 60 V. Informacije o ožičenju (vidi odnatak A,B): Proizvođač svjetiljke je konačno odgovoran za pravilan PE spoj. Nemojte spajati zajedno izlaze ili LEDset priključke dvije ili više jedinica. Prilagodba izlazne struje = putem sučelja LEDset (pogledajte sl. C, npr. pomoću jednostavnog izoliranog otpornika) ili putem softvera za programiranje u sučelju DALI. Sučelje DALI nužno osnovnu izolaciju za električne vodove. Spojite jedinicu na jedan od DALI programera (npr. DALI magiC) i na osobnom računalu pokrenite softver Tuner4TRONIC - zatim slijedite upute. www.inventronicsglobal.com. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na priključke 21-27. Maks. ukupna dužina vodova 21-27 izuzev modula je 2 m. Rasvjeta u hitnim situacijama: ovo LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13. Dodatak J te je pogodno za instalacije rasvjetne u hitnim situacijama u skladu s normom EN 60598-2-22. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com. 1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) točka t₂; 3) Spojite PE na kućište ili PIN 4; priprema ožičenja; uklati; 4) Dizajnirano i konstruirano u Njemačkoj/Italiji; Proizvedeno u Bugarskoj (ili Kini); 5) Mreža; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) Godina; 9) Tjedan; 10) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu

(BD) Instrukcija za montažu i operare (Alimentare SELV): Conectati numai sarcini tip LED. Deconectare sarcini are loc dacă U_{opt} (tensiunea de iesire) este mai mica de 20V sau mai mare de 60V. Indicații de cablare (vedeti fig. A,B): Producătorul corpului de iluminat este responsabil final pentru conexiunea PE corectă. Nu conectați impreună iesirile sau bornele LEDset-ului decât sau mai multe unități. Reglarea curentului de iesire – prin interfața LEDset (consultati fig. C, de ex. print-o rezistentă de bază izolată) sau prin software de programare folosind interfața DALI. Interfața DALI asigură o izolație de bază în raport cu rețeaua electrică. Conectați unitatea la programatorul DALI (i.e. DALI magiC), rulați aplicația Tuner4TRONIC pe PC, apoi urmați instrucțiunile. www.inventronicsglobal.com. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21-27 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorului 21-27 este de 2 m, fără module. Iluminare de urgență: Această sursă de alimentare pentru LED este conformă cu EN 61347-2-13 Anexa J și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com. 1) Sursa de alimentare tip LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Conectați PE la carcasa sau la PIN4; pregătiți cablurile; apăsați; 4) Proiectat și dezvoltat în Germania/China; Fabricat în Bulgaria (sau China); 5) Rețea; 6) Ințrare; 7) Iesire; 8) An; 9) Saptamana; 10) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs

(BS) Информация за монтаж и работа (Пусковото устройство с безопасно свързани съставки): Съвързайте само съветодни товари. Товара се изключва при U_{opt} под 20V или над 60V. Инструкция за окабеляване (вж. фиг. A,B): Производителът на осветелното тяло е крайният отговорен за правилното заземяване. Не свързвайте заедно изходите или LEDset клемите на две или повече устройства. Регулиране на изходния ток = чрез интерфейс LEDset (вж.те фиг. C, напр. чрез базов изолиран резистор) или чрез програмиращ софтуер с помощта на интерфейса DALI. Интерфейсът DALI предоставя базова информация от електрозахранването. Съвържете устройството с програматор за DALI (т.е. DALI magiC) и на компютър пуснете софтуера Tuner4TRONIC – след това следвайте инструкциите. www.inventronicsglobal.com. Устройството е напълно повредено ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21-27. Макс. 2 m без модула цялостна дължина на линиите 21-27. Аварийно осветление: Този трансформатор за LED е в съответствие с EN 61347-2-13, Приложение J, и е подходящ за аварийни осветелни тела съгласно EN 60598-2-22. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com. 1) Съветодно захранване с постоянен ток; 2) t₂ точка; 3) Свържете PE към корпуса или PIN 4; зачистяване на проводника; вкарвайте; 4) Проектиран и конструиран в Германия/Италия; Произведено в България (или Китай); 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) Година; 9) Седмичка; 10) изображението е само за информация, точно изображението върху продукта

(BT) Teave paalgaldamise ja kasutamise kohta (SELV draiver): Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Toide lülitatakse välja, kui U_{opt} langeb alla 20 V või kerib üle 60 V. Juhtmete paalgaldamine (vaata joonist A,B): Valgusti paalgaldaja on lõplik vastutaja õige PE ühenduse loomise eest. Arge ühendada kokku kahe või enama moduli väljundite või LEDset klemme. Väljundivoolu seadistamine = LEDset'i liidese kaudu (vt joonist C, nt baasilisolatsiooniga takisti abil) või programmeerimisarkvara kaudu DALI liidese abil. DALI ehk digitaalselt adresseerivat valgustuse juhtimissüsteem tagab peamise võrguvoolu isolatsiooni. Ühendage üksus DALI programmeerija (nt DALI magiC) ning käivitage arvuti tarkvara Tuner4TRONIC - seejärel järgige juhiseid. www.inventronicsglobal.com. Seade puruneb jäädavalt, kui tuletjuhtmed ühendatakse klemmidele 21-27. Juhtmete 21-27 kogupikkus max 2 m, ilma modullitega. Avarivalgustid: See LED-üksus vastab standardi EN61347-2-13 lisale J ja sobib avarivalgustitele, mis vastavad standardile EN 60598-2-22. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com. 1) LED võimsuolulainkaks; 2) t₂-punkt; 3) Ühendage PE korpusse või 4. kontaktiga; juhte ettevalmistus; vajutage sisse; 4) Disainitud Saksamaal/Itaalias; Valmistatud Bulgaarias (või Hiinas); 5) Toitekaabel; 6) Sisenevime; 7) Väljülemine; 8) Aasta; 9) Nädal; 10) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel

(BR) Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(B) Forgalmasz: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(PL) Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

(TR) Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

(HR) Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(RO) Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(S) Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384
EN 62386



C10449057
G152123534
19.06.23



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com