



# ICUTRONIC LED Power Supply








IT FIT 4/220-240/400 CS I  
 IT FIT 7/220-240/700 CS I  
 IT FIT 11/220-240/500 CS I  
 IT FIT 15/220-240/700 CS I

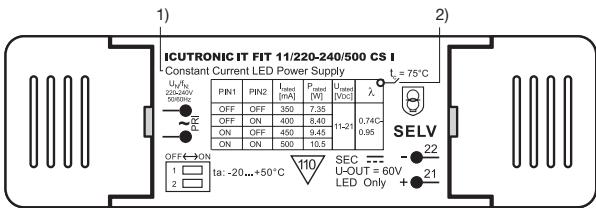

picture only for reference, valid print on product<sup>4)</sup>

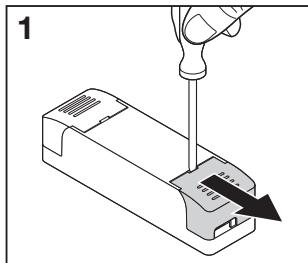

picture only for reference, valid print on product<sup>4)</sup>

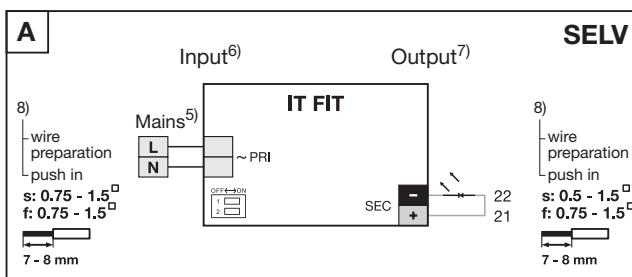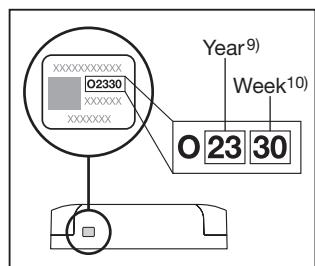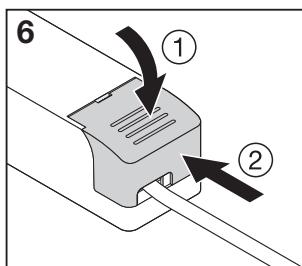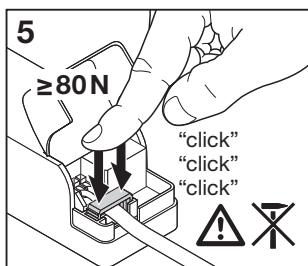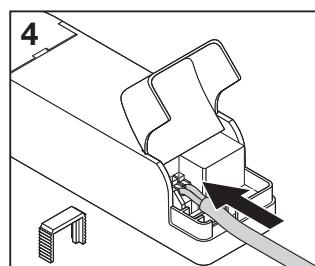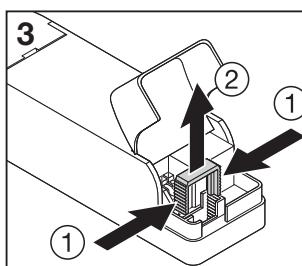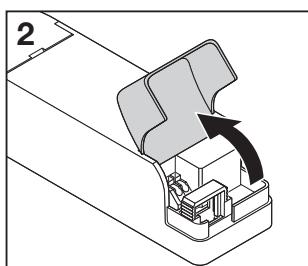

Cable types (tested acc. to EN 60598-1) <sup>12)</sup>
H03VVH2-F 2*0.75 mm²
H05VVH2-F 2*1.0 mm²

**inventronics**

# ICUTRONIC LED Power Supply

		IT FIT 4		IT FIT 11		IT FIT 15	
PIN1	PIN2	Output current I <sub>rated</sub> [mA]	Input current I <sub>N</sub> [mA]	Output current I <sub>rated</sub> [mA]	Input current I <sub>N</sub> [mA]	Output current I <sub>rated</sub> [mA]	Input current I <sub>N</sub> [mA]
OFF	OFF	100	18	350	40	550	61.5
OFF	ON	200	21	400	45	600	66.5
ON	OFF	300	22	450	50	650	72
ON	ON	400	27	500	55	700	78

Current selection by DIP-switch<sup>11)</sup>

			IT FIT 7	
PIN1	PIN2	PIN3	Output current I <sub>rated</sub> [mA]	Input current I <sub>N</sub> [mA]
OFF	OFF	OFF	350	29
OFF	OFF	ON	400	30
OFF	ON	OFF	450	32
OFF	ON	ON	500	34
ON	OFF	OFF	550	36
ON	OFF	ON	600	39
ON	ON	OFF	650	43
ON	ON	ON	700	44

Current selection by DIP-switch<sup>11)</sup>

**(B) Installing and operating information (SELV driver):**

Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information (vedi fig. A):

Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Constant current LED Power Supply; 2) I<sub>C</sub> point; 3) Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) wire preparation; push in; 9) Year; 10) Week; 11) Current selection by DIP-switch; 12) Cable types (tested acc. to EN 60598-1)

**(D) Installations- und Betriebshinweise (SELV Treiber):**

Schließen Sie nur LED-Lasertypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A):

Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21-22 Netztarierung angelegt wird. Maximale Gesamtlänge der Leitungen 21/22: 2 m ohne Module. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschalten.

Technische Unterstützung: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) I<sub>C</sub>-Punkt; 3) Hergestellt in China; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Drahtvorbereitung; einstecken; 9) Jahr; 10) Woche; 11) Stromauswahl durch DIP-Schalter; 12) Kabelarten (getestet nach EN 60598-1)

**(F) Informations pour l'installation et le fonctionnement (Alimentation SELV) :**

Connecter uniquement un type de charge LED. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur.

Informations de câblage (voir fig. A) :

ne pas brancher les fils de sorties de deux unités ou plus. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP : couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. Le raccordement secteur aux terminaux 21-22 causera des dommages irréversibles à l'unité. Longueur maximale des lignes 21/22 : 2 m sans modules. Veillez à éteindre le pilote via L.

Support technique : [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Alimentation LED courant constant; 2) Point I<sub>C</sub>; 3) Fabrication en Chine; 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit ; 5) Alimentation électrique ; 6) Entrée ; 7) Sortie ; 8) Préparation du câble ; pression ; 9) Année ; 10) Semaine ; 11) Sélection du courant par interrupteur DIP ; 12) Types de câbles (testé conformément à la norme EN 60598-1)

	IT FIT 4	IT FIT 7	IT FIT 11	IT FIT 15
B16	213	125	116	82
B10	133	78	72	51
A	≤ 10 A	≤ 10 A	≤ 10 A	≤ 10 A
T <sub>H</sub>	100 µs	100 µs	100 µs	100 µs

# ICUTRONIC LED Power Supply

## GR Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός SELV):

Συνέδεστε μόνο τύπο φόρτου LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εμβολίου τάσης που έχει ιστορικό για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλωδιώσης (βλ. εικ. A):

Μην συνέβαλετε τον ίδιο εξόδος με δύο ή περισσότερους μονάδους. Επιλογή ρεύματος εξόδου πρέπει να διατίθεται DIP μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου. Η μονάδα αριθμητικού μέγιστης διάρκειας είναι 21-22 συνέδεση με τροφοδοτικά ρεήρτατο. Γράμμες 21/22 - 2 μέτρα μεγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον ίδιον.

Τεχνική υποστήριξη: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Ηλεκτρική τροφοδοτική συνεργεύος ρεύματος με LED; 2) Συμβολούς διάρκεις  $t_c$ ; 3) Ξύρια προέλευσης Kina; 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έννοια εκτύπωσης είναι στο προϊόν; 5) Δίκτυο; 6) Εισόδος; 7) Έξοδος; 8) πρεσβοταριά καλωδίου, ωθητός; 9) Ετοις; 10) Εβδομάδα; 11) Επιλογής ηλεκτρικής έντασης με διάκοπτη DIP; 12) Τύποι καλωδίου (διοκυψία σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1)

(NL) Instalatie- en gebruiksinstructies (SELV-driver):

Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt.

Informatie over bedrading (zie fig. A):

Sluit de uitgangsstroom van twee of meer eenheden niet op elkaar aan. Selecteer de uitgangsstroom via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat. Die eenheid wordt permanent beschadigd als de netspanning wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-22. Leidings 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Dus dat de u driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Constante ström LED voeding; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Geproduceerd in China; 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 5) Net; 6) Ingang; 7) Uitgang; 8) draadvoorbereiding; insteken; 9) Jaar; 10) Week; 11) Stroomsterkelectie via de DIP-schakelaar; 12) Kabeltypes (getest volgens EN 60598-1)

(S) Installations- och bruksinformation (SELV-driver):

Slut endast laster av LED-typ. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningssinterval som anges på driftrullen.

Inkopplningsinformation (se fig. A):

Koppla inte ihop utgående ledningar från två eller flera enheter. Val av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudströmmen bortkopplad. Permanent skador kan uppstå i enheten om huvudströmmen kopplas till terminalerna 21-22. Ledningar 21/22 max. 2 m hel längd exkl. moduler. Var noga med att stänga av drivhettan via L.

Tekniskt stöd: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstantström LED-stromforsyning; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 5) Nätspänning; 6) Ingång; 7) Utgång; 8) kabelförberedelse; stick in; 9) År; 10) Vecka; 11) Strömförstärkelse via DIP-schakelar; 12) Kabelltyper (testade i enl. med EN 60598-1)

(FI) Asennus- ja käytöltöiden (SELV-ajur):

Kytke ainostaan led-kuitumistyyppinä. LED-moduuli kytkeytysti pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaamissa määritetyin jännitteineen ulkopuolella.

Kytke lähdet (katso kaavio A):

Älä kytket kahden tai useammankin lähtöjohdon toisiinsa. Lähtöviran valinta DIP-kytkimellä ainoastaan, kun sähköverkkoon on poikkityneytty. Yksiköllä vahingoittuu pysyvästi, jos kytkentärimäärä 21–22 lisätään sähköverkkoon. Linjojen 21 ja 22 kokonaistiluus enintään 2 m ilman modulaaria. Muista kytke ohjaus pois päältä L:n kautta.

Tekninen tuki: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Tasavirtalähdet led-moduulleille; 2) t<sub>c</sub>-piste; 3) Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viittetellinen, tuotteen painettiin på pärtev; 5) Verkkojännite; 6) Sisästulot; 7) Ulostulot; 8) johtimen kuorinta; ilottos; 9) Vuosi; 10) Viikko; 11) Virtalähtö DIP-kytkimellä; 12) Kabelltyyppi (testattu standardin EN 60598-1 mukaisesti)

(N) Installations- og driftsinformasjon (SELV-driver):

Koble kun til LED-lasertyper. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på drivren.

Kablinginformasjon (se fig. A):

Utgangsledninger for to eller flere enheter må ikke kobles sammen. Utgangsstroommen må kun velges med DIP-bryter når strømmen skal slås av. Enhets skades permanent hvis det brukes nettsstrøm på terminalene 21-22. Maks lengde for ledningene 21/22 er 2 meter, ekskludert moduler. Husk å slå av drivren via L.

Teknisk støtte: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstant strøm LED stromforsyning; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produkt; 5) Ledningsnett; 6) Innang; 7) Utang; 8) ledningsforberedelse; skrivi inn; 9) År; 10) Uke; 11) Stromvalg med DIP-kontakt; 12) Kabelltyper (testet i h.t. EN 60598-1)

(DK) Installations- og driftsopplysninger (SELV-driver):

Koble kun til LED-lasertyper. LED-modulen lukkes når utgangsspenningen ligger uden for det spendingsområdet, der er anført på drivren.

Anvisninger for ledningsføring (se fig. A):

Forbind ikke utgangsledningene fra to eller flere enheter. Utgangsstrommen må kun vælges ved frakoblet netstrøm. Hvis klemmerne 21-22 tilsluttes netstrøm, beskadiges enheten permanent. Samlet lengde på ledningene 21/22 på maks. 2 m ekskl. moduler. Sørg for at slukke drivren via L.

Teknisk assistance: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstant strøm LED stromforsyning; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Fremstillet i Kina; 4) billede kun til reference, gyldigt tryk på produkt; 5) Ledningsnett; 6) Innang; 7) Utang; 8) ledningsforberedelse; tryk ind; 9) År; 10) Uge; 11) Stromvalg med DIP-kontakt; 12) Kabelltyper (testet i h.t. EN 60598-1)

(CZ) Informace k instalaci a provozu (Předřadník SELV):

Připojte pouze LED zářítky. Modul LED se vypne, když je výstupní napětí mimo rozsah napětí udánoho vodičem.

Informace k zapojení (viz obr. A):

Nepospojte nikdy kabely dvojic e i více jednotek dohromady. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím přepínače DIP pouze v režimu vypnutí prívodu energie. Pokud je na konektorech 21-22 připojeno napájení ze sítě, dojde k trvalému poškození jednotky. Max. celková délka kabelů 21/22 bez modulů je 2 m. Nezapomeňte prosim, zdroj vypnout pomocí L.

Teknická podpora: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Stabilní ström LED strömförsering; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Fremstillet i Kina; 4) billede kun til reference, gyldigt tryk på produkt; 5) El-net; 6) Input; 7) Output; 8) ledningsforberedelse; tryk ind; 9) År; 10) Uge; 11) Stromvalg med DIP-kontakt; 12) Kabelltyper (testet i h.t. EN 60598-1)

Teknicheskaya podpora: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty t<sub>c</sub>; 3) Vyrobeno v Číně; 4) obrazek jen jako referenze, platný poloh je na výrobku; 5) Síť; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) příprava vodící; zařízení; 9) Rok; 10) Týden; 11) Výrobou provedete spínací DIP; 12) Typ kabelu (testován v E DIN 60598-1)

(RS) Информация по монтажу и использованию (Пускатель БСН) (безопасное сверхнизкое напряжение):

Подключайте только светогидроидные устройства. Светогидроидный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере.

Информация о проводке (см. рис. A):

Не соединяйте выходные провода двух или более устройств. Регулировка выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключенного сетевого питания. Устройство будет переведено без возможности восстановления, если на клеммы 21-22 подается питание. Линии 21/22 — макс. 2 м общей длины, кроме модулей. Не забывайте выключать драйвер через L.

Tekhnicheskaya podderzhka: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Питание светогидроидов постоянным током; 2) датчик контроля теплового режима; 3) Сделано в Китае; 4) изображение используется только как примера, действительная печать на продукте; 5) Питание; 6) Вход; 7) Выход; 8) подготовка провода; вставка наконечника; 9) Год; 10) Неделя; 11) Выбор силы тока с помощью DIP-переключателя; 12) Типы кабеля (протестированы согласно стандарту EN 60598-1)

(KZ) Аппараты охраны ячейки колоды (SELV драйвер) туралы аппараттар:

Тек.LED түрдүн көзине шыбындырылған. Шыбын көзине кернеу драйверде берилген кернеу диапазонынан тыс болғанды, жарық диодынын модули ешін калады.

Сәнгаттер жиесінде тұралы аппараттар (STERRETTEN karezhi):

Екінен одан болып шыбындырылған сыйымдардан биреге жалғаманы. Шыбын токты тек кана күт жаһсанын ешінде режимде DIP-ауытсырын-жосында арқылы таңдауда болады. 21-22-ші тернипшілдік кабет көзіндеңділген таңдауда блокта тұрғанда зиян келу мүмкін. 21/22 жәлдем, макс. толық үзінділік 2 м, модульдерде костагаңда. Жетектің кабельдерін шырғалданауда кадараганда.

Tekhnicheskaya koloda: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Тұрғалық LED ток көзі; 2) ТВ нүктесі; 3) Қытайдың жасалған; 4) Сурут тек мысал ретінде берилген, хардымды басының енімде; 5) Электр жолы; 6) Қызық ток; 7) Шыбын ток; 8) мының дайындау; итеру; 9) Жыл; 10) Алғаш; 11) DIP косқышынан токты таңдау; 12) Кабель түрлері (EN 60598-1 стандартында сайнанлар)

(L) Bevrijding en működtetési információk (SELV meghajtó):

Csak LED jellegű teljesítést csatlakoztasson. A LED-modul kípcapsol, ha a kimeneti feszültség túlélő a transzformátoron megadott feszültségtartományt.

Vezetéketérzékelési információ (Rádió A rajz):

Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimeneti vezetékeit. A kimeneti áramerősséget DIP-kapcsolóval csatlakoztasson vezetékhez mindenkorban lehat kialakításra. Az egység körümegye, ha hálózati feszültséget vezet a 21-22-es csatlakozókba. A 21/22-es vezeték teljes hossza máx. 2 m lehet, ha a moduluk nem számítják bele. A vezérítő mindig az L-en keresztül kapcsolja ki.

Tekchnikai támogatás: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Aranyáramszállító LED tápegység; 2) hőmérsékli egység; 3) Származási hely: Kína; 4) az ábra csak illusztráció, érvényes feltérkérőn; 5) Hálózat; 6) Bemenet; 7) Kimenet; 8) huzal-előkészítés; nyomás: bemenet; 9) Év; 10) Hét; 11) Áramerősségi választás DIP kapcsolóval; 12) Kábeltípusok (EN 60598-1 szerinti testzével)

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik SELV):

Podłączając wyłącznie diodowe źródła światła. Moduł LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe poza zakresem pożądanego dokonanego do wybranych przewodów.

Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A):

Nie łączyc ze sobą prowadzów wyjściowych dwóch lub większej liczby zasilaczy. Wybor prądu wyjściowego za pomocą przełącznika dwustanowowego dokonany tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Jeśli napięcie sieciowe zostanie podłączone do zacisków 21-22, zasilacz zostanie trwale zatkodany. Calkowita maksymalna długość przewodów 21/22 z wyłączeniem modułów wynosi 2 m. Ustal kierunek należy wyłącznie, używając L.

Współczesne technologie: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Zełącz prądowy do LED; 2) punkt pomiaru temperatury t<sub>c</sub>; 3) Wyprodukowane w Chinach; 4) Obrázek slajdu jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcji; 5) Zasilanie; 6) Wejście; 7) Wyjście; 8) zrygnotowanie przewodu; naciśnij; 9) Rok; 10) Tydzień; 11) Ustawienie natężenia prądu za pomocą przełącznika typu DIP-switch; 12) Rodzaje przewodów (przetestowane zgodnie z normą EN 60598-1)

(SK) Instrukcie o instalaci a prevádzke (Ovládač SELV):

Pripojte ajedno LED. Modul LED sa vypne, keď je výstupné napätie mimo rozsah napätiu uvedeného vodičom.

Informácie o zapojení (vid obr. A):

Nepripojte žiadne dve alebo viacero vodičov jednotiek. Výber výstupného sieťového napájania. Jednotka sa natrvalo poškodí, ak sa na svorky 21-22 pripovie dve pravidelné sieteplyje. Napijte 21/22 max. 2 m, celá dĺžka okrem modulov. Nezabudnite vypnúť ovládacie prostredstvom L.

Teknicheskaya podpora: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) LED napájacia zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty t<sub>c</sub>; 3) Vyrobené v Číne; 4) obrazok je len pre referenciu, platný poloh je na výrobku; 5) Síť; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) príprava vodič; vlastiť; 9) Rok; 10) Týždeň; 11) Vyberte napätie pomocou prepínača DIP; 12) Typ kablov (testované v súlade s EN 60598-1)

(SL) Informacije o namestitvi in delovanju (Gonilnik SELV):

Priklikujte samo LED vrste vodico. Obvezno napetost zunaj območja napetosti, navedenega na gonilniku, se modulu LED izklopi.

Informacije o ozičenju (glejte sliki A):

Ne povzeto skupaj izhodnih žič dveh ali več enot. Izbor izhodnega toka prek stikalca DIP samo pri izklopljenem omrežjem napajanja. Enota se trajno poškoduje, če se napetost dojavlja na terminalne 21-22. Napejite 21/22 na 2 m celotne dolžine brez modulov. Poskrbite, da boste gonilnik izklopili pred L.

Tehnična podpora: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Stalni tok napajanja LED; 2) senzor temperature; 3) Izdelani na Kitajskem; 4) Silka je samo za referenco, veljavjen je na izdelku; 5) Napajala; 6) Vhod; 7) Izhod; 8) žica; pritisnite; 9) Leto; 10) Teden; 11) izbiči s stikalom DIP; 12) Vrsti kablov (testirano v skladu z EN 60598-1)

**(TR)** Kurulum ve işletim bilgisi (SELV sürücüsü):

Sadece LED vuč türünü bağlayın. Çökis voltaj sürcüde belirtilen voltaj aralığının dışına çıkmadığında LED modülü kapanır.

Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A):

İki veya daha fazla LED'lerin kabulleri birbirine bağlanmamıştır. Çökis akımı düzlemlerini yalnızca şebekede kapalı modundan DIP anahtarı aracılığıyla. Ana şebekе 21-22 bağlantılarının uygulanması nedeniyle kalıcı olarak hasar görür. Modüller arasında maks. 2 m uzunluğunda 21/22 hatları. Süreçteki aracılığıyla kapalı konuma getirme lütfen dikkat edin.

Teknik detay: www.inventronicsglobal.com

- 1 Sabit akım LED (GÜC: Kaçra): 2 t<sub>c</sub> ölçüm noktası; 3 Cin'de üretilmiştir; 4 resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçel basık türün cinsinden; 5 Sebeke; 6 Giriş; 7 Çıkış; 8 Kablo koruyucu; iterlek yerleştir; 9 Yıldız; 10 Hafif; 11 DIP-anahatın akım seçimi; 12 Kablo türleri (EN 60598-1'e göre test edilmişdir)

**(HR)** Informacije o ugradnji i uvođenju (Pogonski sklop SELV):

Spojite samo LED vrstu opterećenja. LED modul se isključuje kad izlazni napon буде izvan napon-skog raspona na upravljačkom sklopu.

Informacija o ožičenju (vidi odmakom A):

Nemojte međusobno spajati izlaze žice dviju ili više jedinica. Izlazu struju putem DIP prekidača odaberite samo kada je napon isključen. Jedinica se može tražno ošteti ako se na priključku 21 – 22 primjeni napon električne mreže. Vodovi 21/22 maks. 2 m ukupne duljine bez modula. Obavezno isključite pogon putem L-a.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

- 1 Pogonski uređaj za LED koji konstatira isporučuje el. energiju; 2) točka t<sub>c</sub>; 3) Zemlja podrijetla: Kina; 4) silika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 5) Mrezzi; 6) Uzaz; 7) Izlaz; 8) priprema ožičenja; utaknuti; 9) Godina; 10) Tijedan; 11) Odabir struje putem DIP prekidača; 12) Vrsti kabela (ispisano prema normi EN 60598-1)

**(RO)** Instrucii de montaj și operare (Alimentare SELV):

Conectați numai sursele LED. Sursa LED va fi închisă când tensiunea de ieșire este în afara intervalului pentru tensiunea acestui dispozitiv.

Indicati de cablare (vedeti fig. A):

Nu conectați firurile de ieșire a două sau mai multe unități la un loc. Selectarea curentului de ieșire prin comutatorul DIP se face numai în modul decuplat de la retea. Unitatea se deterioră irreversible dacă se aplică tensiune de la bornele 21-22. Linije 21/22 - max. 2 m lungime totală, exclusiv module. Averi grăj să opriți driverul prin intermediul L.

Astinență tehnică: www.inventronicsglobal.com

- 1 Surse de alimentare pt LED cu current continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Produs în China; 4) Imagineaza este doar orientativă, ceea ce corect se afă pe produs; 5) Retea; 6) Intrare; 7) ieșire; 8) pregătit cabluri; 9) An; 10) Septembrie; 11) Selectare curent prin comutator DIP; 12) Tipul cablului (testat cfr. EN 60598-1)

**(BG)** Информация за монтаж и работа (Луксово устройство с безопасно сърънчко напрежение):

Съврзайте само светодиодни творци. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул.

Иструкция за окапливане (виж фиг. A):

Не съврзвайте заедно изходните жици на два или повече модула. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електроизразяване. Модулът ще се повреди за постоянно, ако се приложи електроизразяване директно към клемми 21-22. Линии 21/22 макс. 2 m цяла дължина (без модулите). Не забравяйте да изключите драйвера чрез L.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

- 1 Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) t<sub>c</sub> точка; 3) Страна на произход: Китай; 4) изображение е само за информация, точно изображение върху продукта; 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) застичане на проводника; вкл/изкл; 9) Година; 10) Септември; 11) Избор на ток чрез DIP превключвател; 12) Типови кабели (изпитани по EN 60598-1)

**(ES)** Teave paigaldamine ja kasutamine kohta (SELV draiver):

Uhendage ainult LED võimsustubiga. LED-modul lätlätsatakse välja, kui väljundpinge on väljaspool juhi antud pingemahlikku.

Juhitmatu paigaldamine (A):

Ärge ühendage omavahel kahe või rohkema üksuse väljundjuhet. Väljundvoolu valimine DIP-jülli kaudu tuleks valjatähtaletatud peavooluga. Üksus kahjustub jäädavalt, kui vooluvoolu ühendatakse terinald 21-22. Liniid 21/22 maks. 2 m kogupikkusega, väli moduuli. Palun lülitage ajam välja L-i kaudu.

Tehniline tug: www.inventronicsglobal.com

**(EL)** Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

**(DE)** Förmäßaz: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

**(PL)** Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94 - 00-807 Warsaw, Poland

**(TR)** Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükköy Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 İstanbul, Turkey

**(HU)** Uvozok: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

**(IN)** Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

**(RU)** Инвентроникс Нидерланды Б.В., Польхстрат 21, 5047 РА Тилбург

**(CN)** 恒光技术有限公司，中国广东省广州市番禺区钟村镇祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

**(HK)** INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

**(MY)** INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

**(SG)** INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1st&2nd floor Kagalwala House, Plot No. 175, behind Metro House, CST Road, Kalina, Santacruz east, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

**(KR)** 인벤투리스코리아 유한회사, 서울시 은평구 동대문로 417

**(AU)** INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong


**(NZ)** INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

**(US)** IT FIT 4 CS I, IT FIT 7 CS I, IT FIT 11 CS I and IT FIT 15 CS I classified as built-in LED driver.

**(US)** IT FIT 4 CS I, IT FIT 7 CS I, IT FIT 11 CS I and IT FIT 15 CS I classified as "Do not cover":

The independent LED driver can be used where normally flammable materials, including building insulation, are or may be present, but cannot be abutted against any material and cannot be covered in normal use. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A=B=C=10mm.

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.



1) LED pūšivojunkalnis; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Valmistatud Hiinas; 4) pit on aiumt viiteks, kehtiv tempel tootel; 5) Toitskaabel 6) Siissmeni; 7) Väjumine; 8) juhe ettevõtmist; vajutage siisse; 9) Aasta; 10) Nädal; 11) Voolu valik DIP-jülli; 12) Kaablitüübid (katselstatud vastavalt standardile EN 60598-1)

**(LT)** Instalavimo ir naudojimo informacija (SELV tvarkykle):

Pajunkite tik LED apkrovos tipi, LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nepatekės įtampa diapazoną, kuris nurodys ats bllok.

Laidy išvedziojimas/pajungimas (žr. A pav.):

Nesunkute karbu dvieliai ar daugiau lengvai iššuviš laido. Lėšties srovės pasirinkimės per DIP jungiklis tiks išjungti tinkle matinimo. Įrenginys nesunkiai suges prijungus matinimą prie jungiklio 21-22. Linijos 21/22 – maks. 2 m visas ligis, išsk. modulis. Nepamirske išjungi bloką per L.

Tehničinė pagalba: www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatinis srovės LED matinimo tiekimas; 2) t<sub>c</sub> taikš; 3) Pagaminta Kinijoje; 4) paveikslėlis patiekalas tik informacijos tikslas, galiojanti nuoroda yra atsprausta ant gamino; 5) Tinklo išmatavimas; 6) išmatas; 7) išmatas; 8) laido paruošimas; ištumimas; 9) Metal; 10) Savaitė; 11) Srovės pasirinkimas pagal DIP jungiklį; 12) Kabela tipai (štandartu pagal EN 60598-1)

**(LV)** Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (SELV draiveris):

Pievienojet tikslas tipas LED. LED modulis tiek izslēgt, kad izvades spriegums ir ārpus uz driveru norādītā sprieguma.

Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A): nesavonet kopu atvai varaičiu vienibūt izvele vadus. Izvades strāvas izvēle ar DIP slēdzi, tikai ja izslēgta spriegums. Ja pie spāliem 21-22 tiek piešķirts tikla spriegums, ierīce tiks neatgriezenīgi bojata. Kopējais 21/22 vadu maksimālais garums – 2 m bez modulē. Izslēdziet draiven ar L.

Tehnikais atlāsts: www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padove; 2) t<sub>c</sub> punkts; 3) Ražots Kina; 4) Attēls pāredzēts tikai informatīvos nolūkos, spilka esošās norādes uz produkta; 5) elektrotīkli; 6) levade; 7) izvade; 8) vads sagatavotās; iespiediet uz iekšu; 9) gads; 10) nedēļa; 11) Strāvas noteikšana ar DIP slēdzi; 12) Kabela veidi (pārbaudi sašaukā EN 60598-1)

**(LT)** Informacija apie instalaciju i rad (SELV driver):

Prijukejot samo LED tip potroša LED modulū cei se isključi ato se vrednost izlaznog napona nalaiz izvan naposkog opsegā zadatog za draiver.

Informacija o ožičenju (pogledajte sl. A):

Ne povezujte zajedno izlaze dve ili više jedinica. Izbor izlazne struje preko DIP prekidača samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Jedinica ce biti trajno ožičena ako se električna mreža primeni na terminalie 21-22. Linije 21/22 maks. 2 m ukupna dulžina bez modula. Vodite računa da isključite pobudovaju putem L.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neperekonomijs strujom; 2) metra tačka t<sub>c</sub>; 3) Proizvedeno u Kini; 4) silika same za referencu, važeći štampa na proizvodu; 5) Mrežni napon; 6) Uzaz; 7) Izlaz; 8) priprema zice; 9) godina; 10) Nedelja; 11) Izbor struje pomoći DIP prekidač; 12) Tipovi kabala (ispitani prema EN 60598-1)

**(UA)** Інформація про встановлення та використання (Луксач БНН (безпека над низька напруга)):

Під'єднуйте лише світлодіодне навантаження. Світлодіодний модуль вимкнеться, якщо вихідна напруга вийде за межі діапазону напр., вказаного на лінії.

Інформація по електричним проводам (див. рис. A):

Під'єднуйте виключно проводи кількох пристрій (двох або більше). Вибирайте вихідний струм за допомогою DIP-перемикача, лише коли вимкнено живлення від мережі. Пристрій останочто пошикодиться, якщо подати живлення від мережі на клеми 21-22. Максимальна загальна довжина проводів 21/22 без урахування модулів становить 2 м. Не забудьте вимкнути драйвер за допомогою елемента L.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованим струмом; 2) терморегулятор; 3) Зрівнено в Китаї; 4) зображення використовується лише як приклад, дійсний друг на продукт; 5) Мережі; 6) Вход; 7) Вихід; 8) підробуті дроти; застійник; 9) Пік; 10) Тиждень; 11) Вибір сили струму за допомогою DIP-перемикача; 12) Типи кабелів (протестовані відповідно до стандарту EN 60598-1)



C10449057  
G15124980  
09.08.23



[www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)