

HALOTRONIC® HTM, HTN, HTL

HTM 70/230-240


HTM 105/230-240

HTM 150/230-240


HTN 75/230-240

HTL 105/230-240


HTL 225/230-240

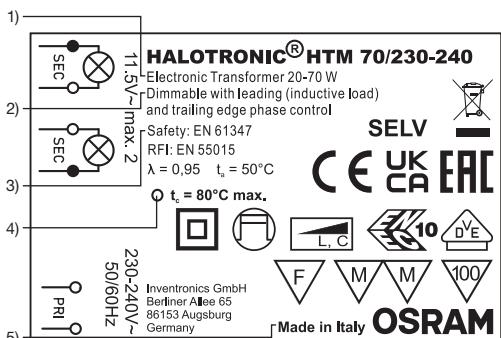




picture only for reference, valid print on product 7)

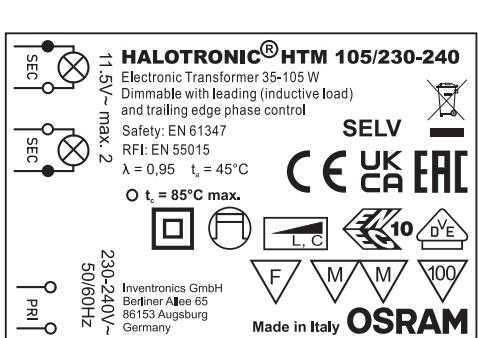

picture only for reference, valid print on product 7)



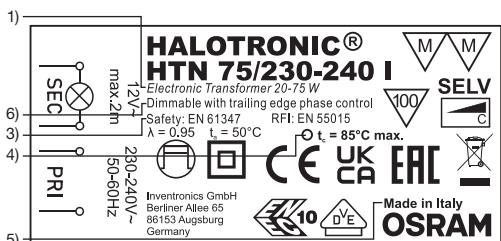




picture only for reference, valid print on product 7)

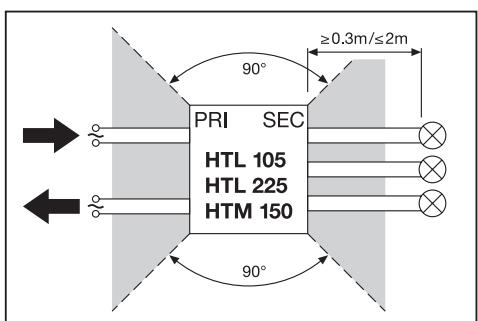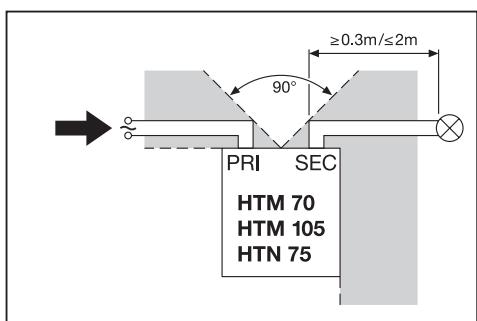
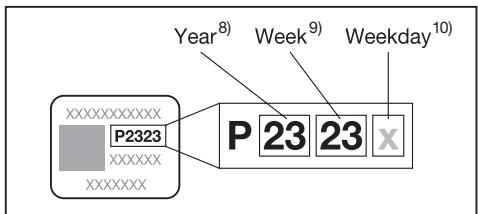


OSRAM

HALOTRONIC® HTM, HTN, HTL

HTM / HTN	HTM 70/230-240	HTM 105/230-240	HTM 150/230-240	HTN 75/230-240
V _{AC}	207V – 264V		207V – 254V	
I _N	0.27 A _{eff}	0.41 A _{eff}	0.57 A _{eff}	0.32 A _{eff}
V _{out} (230V)	11.2V (70W) 11.2V (20W)	11.3V (105W) 11.4V (35W)	11.4V (150W) 11.5V (50W)	11.5V (75W) 11.7V (20W)
P _{out}	20W – 70W	35W – 105W	50W – 150W	20W – 75W
t _a	0 °C ... +50 °C	0 °C ... +45 °C		0 °C ... +50 °C
	0.3A _{eff} (70W)	1.0A _{eff} (105W)	1.1A _{eff} (150W)	0.37A _{eff} (75W)
Protections: short circuit; overload; overheating ¹¹⁾	Automatic switch off, reversible ¹⁵⁾			
	NYM 3x1.5 mm ² H05VWH2-F 2x0.75-2x1.5 mm ² The sheath cross section must be equal to that of primary side ¹²⁾	NYM 3x1.5 mm ² H03VV-F 2x0.75-2x1.5 mm ² The sheath cross section must be equal to that of primary side ¹³⁾	NYM 3x1.5 mm ² H03VWH2-F 2x0.75 mm ² The sheath cross section must be equal to that of primary side ¹³⁾	
	12 mm		10 mm	
	7 mm	8 mm	6 mm	

HTL	HTL 105/230-240	HTL 225/230-240
V _{AC}	207V – 264V	
V _{DC}	176V – 275V	
I _N	0.44 A _{eff}	0.90 A _{eff}
V _{out} (230V)	11.6V (105W) 11.3V (35W)	11.6V (225W) 11.3 V (50W)
P _{out}	35W – 105W	50W – 225W
t _a	-20 °C ... +50 °C	
	0.6A _{eff} (105W)	1.5A _{eff} (225W)
Protections: short circuit; overload; overheating ¹⁴⁾	Automatic switch off, reversible ¹⁵⁾	
	NYM-J 3x1.5 mm ² H03VV-F 2x0.75 mm ²	
	14 mm	
	8 mm	

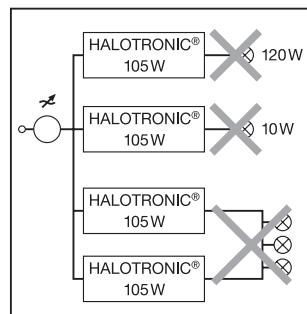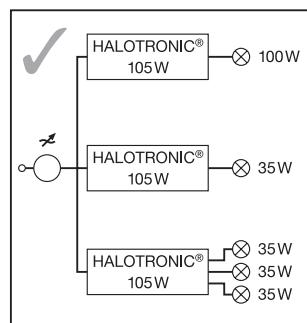

HALOTRONIC® HTM, HTN, HTL

⑥ When using single leads of a cable, secondary wires have to be twisted in pairs. No switching or dimming on secondary side.

⑦ Bei Verwendung von einzelnen Leitungsdrähten eines Kabels müssen die Sekundärdrähte paarweise verdreht werden. Kein Schalten oder Dimmen auf der Sekundärseite.

1) Elektronischer Trafo. 2) Dimmbar mit Phasenan- (induktive Last) und Phasenabschnittsteuerung. 3) Sicherheit. 4) t_c-Punkt. 5) Hergestellt in Italien. 6) Dimmbar mit Phasenabschnittsteuerung. 7) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt. 8) Jahr. 9) Woche. 10) Wochentag. 11) Schutz: Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. 12) Abschaltautomatik, reversibel. 13) Der Mantelquerschnitt muss gleich sein wie derjenige der Primärseite

⑧ Lors de l'utilisation des broche de raccordement simples d'un câble, les fils secondaires doivent être torsadés en paires. Aucune commutation ou gradation sur le côté secondaire.

1) Transformateur électronique. 2) Variable avec commande à coupures de phase descendante et ascendante (charge inductive) 3) Sécurité. 4) Point t_c. 5) Fabriqué en Italie. 6) Variable avec commande à coupures de phase descendante. 7) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 8) Année. 9) Semaine. 10) Jour ouvrable. 11) Protections : court-circuit ; surcharge ; surchauffe. 12) Mise hors tension automatique, réversible. 13) La section transversale de la gaine doit être égale à celle du côté principal

⑨ Se si utilizzano i fili singoli di un cavo, twistare a coppie i fili secondari. Non commutare né dimmerare sul lato secondario.

1) Trasformatore elettronico. 2) Dimmerabile con regolazione a ritardo di fase (carico induttivo) e ad anticipo di fase. 3) Sicurezza. 4) Punto t_c. 5) Prodotto in Italia. 6) Dimmerabile con regolazione ad anticipo di fase. 7) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 8) Anno. 9) Settimana. 10) Giorno della settimana. 11) Protezione da: corto circuito, sovraccarico, suriscaldamento. 12) Spegnimento automatico, reversibile. 13) La sezione trasversale della guaina deve essere uguale a quella del lato primario

⑩ En la utilización de hilos conductores de un cable se debe de retorcer los hilos secundarios por pares. El la parte secundaria no se puede comutar o regular.

1) Transformador electrónico. 2) Regulable con control de fase inicial (carga inductiva) y de corte de fase. 3) Seguridad. 4) Punto t_c. 5) Fabricado en Italia. 6) Regulable con control de corte de fase. 7) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 8) Año. 9) Semana. 10) Día de la semana. 11) Protección: contra corto circuito; sobrecarga; sobrecaleamiento. 12) Desconexión automática, reversible. 13) La vaina transversal debe ser igual a la del lado primario

⑪ Quando utiliza cabo rígido ou flexível comum, o cabo do secundário terá que ser um par torçado. Sem comutação ou regulação de fluxo no lado do secundário.

1) Transformador electrónico. 2) Regulável, com controlo de fase ascendente (carga inductiva) e de fase descendente. 3) Segurança. 4) Ponto t_c. 5) Fabricado em Itália. 6) Regulável, com controlo de fase descendente. 7) imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 8) Ano. 9) Semana. 10) Dia de la semana. 11) Proteções: curto-circuito; sobrecarga; sobreaquecimento. 12) Desconexão automática, reversível. 13) A secção transversal da bainha tem de ser igual à do lado primário

⑫ Όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένοι αγωγοί καλώδιο, τα καλώδια στο δευτερεύον πρέπει να συστρέφονται κατά ζεύγη. Χωρίς δυνατότητα διακόπτης ή dimming στο δευτερεύον.

1) Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής. 2) Ρυθμιζόμενος φωτισμός με έλεγχο φάσης πρόσθιου (ηταγωγή- κοφρότι) και πίσω άκρους. 3) Ασφάλεια. 4) Σημείο δοκύτης t_c. 5) Κατασκευάστηκε στην Ιταλία. 6) Ρυθμιζόμενος φωτισμός με έλεγχο φάσης πίσω άκρου. 7) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκριψη εκτόπιση είναι στο πρόϊόν. 8) Έτος. 9) Ερδούμα. 10) Καθημερινή. 11) Προστασίες: βραχιοκύλιωσης υπερφόρτω- σης; υπερέβρεμανση, 12) Αυτόματη απενεργοποίηση, αναστρέψιμη. 13) Η διατομή των καλωδίων του δευτερεύοντος πρέπει να είναι ίση με εκεί- νων του πρώτευοντος

⑬ Bij het gebruik van enkelvoudige draden, dienen de secundaire draden paarsgewijs te worden getwist. Niet schakelen of dimmen aan de secundaire zijde.

1) Elektronische transformator. 2) Dimbaar met faseregeling op zowel voorflank (inductieve belasting) als achterflank. 3) Veiligheid. 4) t_c-punt. 5) Geproduceerd in Italië. 6) Dimbaar met faseregeling op de achterflank. 7) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 8) Jaar. 9) Week. 10) Weekdag. 11) Beveiligingen: kortsleuteling, overbelasting, oververhitting. 12) Automatische uitschakeling, omkeerbaar. 13) De dwarsdoorsnede van de ommanteling dient gelijk te zijn aan die van de primaire zijde

⑭ Vid användning av enledare av en kabel, måste sekundära ledningar vridas i par. Ingen på, fränkoppling eller dimming på sekundärsidan.

1) Elektronisk transformator. 2) Dimbar med framkants- (induktiv last) och bakkantsstyrning. 3) Säkerhet. 4) t_c-punkt. 5) Tillverkad i Italien. 6) Dimbar med bakkantsstyrning. 7) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 8) år. 9) vecka. 10) Veckodag. 11) Skydd: kortslutning; överbelastning; överhettning. 12) Automatisk avstängning, reversibel. 13) Mantelns tvärsnitt måste vara lika med den för primärsidan

⑮ Käytettävässä yksisäisteikästä johdinta toisiopuolen johtimet tulee kiertää pariski. Ei kytkentää tai himmennystä toisiopuolella.

1) Elektroninen muuntaja. 2) Himmennettäväissä vaiheen nouseava (induktivinen kuorma) ja laskeva reuna leikkaamalla. 3) Turvaliusuus. 4) t_c-piste. 5) Valmistettu Italiassa. 6) Himmennettäväissä vaiheen laskeva reuna leikkaamalla. 7) kuva on vain viitteellinen, tuotteeseen painettiin on pätevä. 8) vuosi. 9) viikko. 10) Viikonpäivä. 11) Suojaus: oikosulku; ylikuormitus; ylikuumeneminen. 12) Automaattinen sammutus, palautuu. 13) Suojatun kaapelin poikkipinta-alta tulee olla sama kuin ensiopuolella

⑯ Ved bruk av enkeltledere i en kabel, må sekundære ledninger være tvunnet i par. Ingen svitsjng eller dimming på sekundærsiden.

1) Elektronisk omformer. 2) Kan dimmes med ledende (induktiv last) og bakkant-fasekontroll. 3) Sikkerhet. 4) t_c-punkt. 5) Produsert i Italia. 6) Kan dimmes med bakkant-fasekontroll. 7) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet. 8) År. 9) Uke. 10) Ukedag. 11) Beskyttelse: kortslutning; overlast; overoppenting. 12) Automatisk utkobling, reversibel. 13) Mantelens tværsnit må være lik til primærsiden

⑰ Når der kun anvendes en enkelt af ledningens tråde, skal de sekundære tråde snos i par. Ingen afbrydning eller dæmpning på sekundær side.

1) Elektronisk transformator. 2) Dæmpbar med ledende (induktiv belastning) og fasesætning fra bagkant. 3) Sikkerhed. 4) t_c-punkt. 5) Fremstillet i Italien. 6) Dæmpbar med fasesætning fra bagkant. 7) Billeder er kun til reference, gyldigt tryk på produkt. 8) År. 9) Uge. 10) Ugedag. 11) Beskyttet mod: kortslutning; overbelastning; overvarme. 12) Automatisk slukning, reversibel. 13) Kappens tværsnit skal svare til tværsnittet på den primære side

⑱ Pokud jsou vodiče vedeny v jednom kabelu, musí být zkroucené do páru. Na sekundární straně nemají možnost spinání a strívání.

1) Elektronický transformátor. 2) Strmivatelná pomocí řízení čela (při indukční zátěži) a týlu fázového impulzu. 3) Bezpečnostní. 4) bod měření frekvence t_c. 5) Vyrobeno v Itálii. 6) Strmivatelná pomocí týlu fázového impulzu. 7) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 8) rok. 9) týden. 10) Pracovní den. 11) Ochrana proti: zkratu; přetížení; přehřátí. 12) Automatické vypnutí, reverzibilní. 13) Průřez kabelu musí být stejný jako průřez na primární straně

⑲ При использовании одинарного кабеля вторичные провода следует скрутить попарно. Запрещено переключение или диммирование на стороне вторичной обмотки.

1) Электронный трансформатор. 2) Регулирование яркости с помощью управления с опережающим (индуктивная нагрузка) и отстающим по фазе током. 3) Безопасность. 4) датчик контроля теплового режима. 5) Сделано в Италии. 6) Регулирование яркости с помощью управления с отстающим по фазе током. 7) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 8) год. 9) неделя. 10) день недели. 11) Защита: короткое замыкание; перегруз - к; перегрев. 12) Автоматический выключатель-тель, перекидной. 13) Поперечное сечение оболочки кабеля должно совпадать с аналогичным параметром на стороне первичной обмотки

⑳ Жекеленген шығысындардың қолданған кезде, қосымша сырдың жүргілдеп баралып көрек. Екінші жағын аудару және қаранғылама көрек.

1) Электронды трансформатор. 2) Жарықтандыруды кесү фазасы бар кернеу реттегішінің көмегімен алдыңғы (индукциялық жүкшеме) және арты шеті бойынша басқаруға болады. 3) Жарықтандыруды кесү фазасы бар кернеу реттегішінің көмегімен арты шеті бойынша басқаруға болады. 7) Сурет тек мисал ретінде берілген, жаһардың басынын еніде. 8) Жыл. 9) Ата. 10) Жұмыс күндері. 11) Корғаныш: қысқа мерзімді түйінштаптау, кайта жүгелдеп, қатты қызығырудан. 12) Автоматтың түрдө ашылу, екікәкты. 13) Қабық кесектері алғашы жағына тен болуы көрек

(H) Egyes kábel esetén a szekunder oldali vezetékeket páronként össze kell sodni. Szekunder oldalon nem kapcsolható vagy dimmelhető.

1) Elektronikus transzformátor. 2) Fényereje lefutó (induktív terhelésével) és lefutó éré ható fázisvezéríssel szabályozható. 3) Biztonság. 4) hővédelmi egység. 5) Származási hely: Olaszország. 6) Fényereje lefutó éré ható fázisvezéríssel szabályozható. 7) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken. 8) Év. 9) Hét. 10) a hétfajtja. 11) Rövidzár, tulmelegedés és túlterhelés ellen védejt. 12) Automatikus lekapcsolás, visszafordítható. 13) A foglalat keresszelmetszének meg kell egyeznie a primer oldal keresszelmetszével

(PL) W przypadku zastosowania pojedynczych przewodów, przewody po stronie wtórej muszą być skrócone w parę. Nie włączaj lub reguluj (ściemniacz) po stronie wtórej

1) Transformator elektroniczny. 2) Sciemniaczanie za pomocą sterowania fazą zbozcza narastającego (obciążenie impedancji i opadającego). 3) Zabezpieczenie. 4) punkt pomiaru temperatury t_c. 5) Wyprodukowano we Włoszech. 6) Sciemniaczanie za pomocą sterowania fazą zbozcza narastającego. 7) Obraz sluzby jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcji. 8) Rok. 9) Tydzień. 10) Dzień tygodnia. 11) Zabezpieczenia przed: zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem. 12) Automatyczne wyłączanie, odwracalne. 13) Przekrój przewodu musi być równy przekrojowi przewodu po stronie pierwotnej

(SK) V prípade, že sú jednotlivé vodiče vedené v jednom kabli, musia byť skrátené v pároch. Na sekundárnej strane nie je možné spínanie a strmievanie.

1) Elektronický transformátor. 2) Stmievateľná pomocou riadenia čela (pri indukčnej záťaži a týa fázového impulzu). 3) Bezpečnostná. 4) bod merania teploty t_c. 5) Vyrobenej v Taliansku. 6) Stmievateľná pomocou riadenia čela fázového impulzu. 7) obrázok je len pre referenciu, reálny potlač sa nachádza na výrobku. 8) Rok. 9) Týždeň. 10) Pracovný deň. 11) Ochrana proti: skratke; preťaženiu; prehriatiu. 12) Automatické vypnutie, reverzibilné. 13) Priezra kabla musi byť rovnaký ako priezra primárnej strany

(SL) Ko se uporabljajo kabli z enojnimi vodnikri, morajo biti sekundarne žice prepleteni v parih. Brez preklicajanja ali zatemnjevanja na sekundarni strani.

1) Elektroniski transformator. 2) Možnost zatemnjevanja s fazno kontrolo prednjega (indukcijsko obremenitev) in zadnjega roba. 3) Varnost. 4) senzor temperature. 5) Narjenjo v Italiji. 6) Možnost zatemnjevanja s fazno kontrolo zadnjega roba. 7) Slikaje samo za referenco, veljavlen natis je na izdelku. 8) Leto. 9) Teden. 10) Dan v tednu. 11) Zaščite: kratki stik, preobremenitev, pregrejanje. 12) Samodejni izklop, reverzibilni. 13) Kržni odsek ovoja mora biti enak kot na primarni strani

(TR) Bir kablonda tek ucu kulanlılığından kincil teller çift halinde bükmelidir. Kincil tarafta anahtarlarma ya da kısma yok.

1) Elektronik transformator. 2) Ön (induktif yük) ve arka kenar faz kontrolü ile karartılabilir. 3) Güvenlik. 4) ölçülm noktası. 5) İtalya'da üretilmiştir. 6) Arka kenar faz kontrolü ile karartılabilir. 7) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir. 8) Yıl. 9) Hafta. 10) Hafta içi. 11) Korumalar: kıs devre; aşın yük; aşın isıtma. 12) Otomatik kapatma, geri alınırlı. 13) Klif kesiti birincil ırnaklarının eti olmalıdır

(HR) Kada se koriste jednoližni kabeli, sekundarnu žicu potrebno je uvijati u paru. Na sekundarnoj strani nema uključivanja/isključivanja ni regulacija.

1) Elektroniski transformator. 2) Dimabilna s kontrolom faze prednjeg (induktivno opterećenje) i zadnjeg ruba. 3) Sigurnost. 4) točka t_c. 5) Žemlja podrijetla: Italija. 6) Dimabilna s kontrolom faze zadnjeg ruba. 7) slika sluzi samo za referenci, važeći ispis na proizvodu. 8) godina. 9) tјedan. 10) Dan u tjednu. 11) Zaštite: kratki stik; preopterećenje, pregravanje. 12) Automatsko isključivanje, reverzibilno. 13) Presjek mora biti istovjetan onome na primarnoj strani

(RO) Cand se folosește un singur cablu, cel secundar trebuie răsucit în pereche. Nu comutati si nu faceti reglaje pe circuitul secundar.

1) Transformator electronic. 2) Intensitate lumenioasă reglabilă cu avans de fază (sarcină induktivă) și controlul fazelor curbei descendente. 3) Siguranță. 4) punct de control al temperaturii. 5) Fabricat în Italia. 6) Intensitate lumenioasă reglabilă cu controlul fazelor curbei descendente. 7) Imaginea este doar orientativă, ceea ce corectă se afă pe produs. 8) An. 9) Săptămâna. 10) Zi a săptămânii. 11) Protecție de scurt circuit, suprasarcină, supraincalzire. 12) Oprire automata, reversibilă. 13) Secțiunea transversala trebuie să fie egală cu cea a circuitului primar

(B) При използване на единични проводници, то тези за вторичната страна трябва да са усукана двойка. Без включване или диммиране на вторичната страна.

1) Електронен трансформатор. 2) С възможност за регулиране на светлината с фазово управление по преден (индуктивен товар) и заден фронт. 3) Безопасност. 4) t_c точка. 5) Произведено в Италия. 6) С възможност за регулиране на светлината с фазово управление по заден фронт. 7) изображението е само за информация, точно изображение върху продукта. 8) Година. 9) Седмица. 10) Ден от седмицата. 11) Защити: късо съединение, претоварва не, прегряване. 12) Автоматично изключване, реверсино. 13) Напречното сечение на обвивката трябва да е равно на това на първичната страна

(ES) Kasutades ühetraadilist kaablit, sekundaarsed juhtmed peavad olema keeratud paarikaupa. Pole ümberlülitmist ega hämmardamist sekundaarpoolle.

1) Elektrooniline muundur. 2) Laenguga (induktivuadang) ja tagaserva pikenenisega faasiskontrolliga regulatorite. 3) Ohutus. 4) t_c-punkt. 5) Tehtud Italias. 6) Reguleeritav tagaserva pikenenisega faasiskontrolliga. 7) pilt ainult viiteks, kehtiv templetootel. 8) Aasta. 9) Nädal. 10) Päev. 11) Kaitsmed: lühik; ülekõrumus; ülekunemine. 12) Automaatne väljalülitus, taastuv. 13) Ümbrisest ristlõige peab olema sama, nagu primaarsel poolle

(LT) Kai yra naudojami kabelio atskiri laidai, antrinėje grandinėje turi būti tarpusavy susukt. Jokių reguliavimų ar išjunginėjimų antrinėje grandinėje.

1) Elektroninis transformatorius. 2) Pritypendoma su priekinės (indukciniu apkrovu) ir užpakalinės braunojas fazės valdymu. 3) Sauga. 4) t_c taškės. 5) Pagaminta Italijoje. 6) Pritypendoma su užpakalinės braunojas fazės valdymu. 7) paveikslėlis pateiktais tik informaciniams tikslams, galijanti nuoroda yra atspsaudinta am gaminiu. 8) Metai. 9) Savaitė. 10) Savaitės diena. 11) Apsauga: nup perkrovos, trumpo jungimo, perkitamino, 12) Automatinis išjungimas, reversinis. 13) I m vos skerspūjvis turi būti lygus kaip ir pagrindinėje pusėje

(LV) Izmantojot vienu svīnu kabēļus, sekundāros vadus jāsavieno pāros. Nekādas pārslēgšanas vai blāvōšanas sekundārā pusē.

1) Elektroninis transformatorius. 2) Pritypendoma su priekinės (indukciniu apkrovu) ir užpakalinės braunojas fazės valdymu. 3) Sauga. 4) t_c taškės. 5) Pagaminta Italijoje. 6) Pritypendoma su užpakalinės braunojas fazės valdymu. 7) paveikslėlis pateiktais tik informaciniams tikslams, galijanti nuoroda yra atspsaudinta am gaminiu. 8) Metai. 9) Savaitė. 10) Savaitės diena. 11) Apsauga: nup perkrovos, trumpo jungimo, perkitamino, 12) Automatinis išjungimas, reversivs. 13) Sadalas pārsegumam jābūt vienlīdzīgam ar primāro pusī

(SR) Kada se koriste pojedinačna žile nekog kable, sekundarne žice moraju bitu parovima. Bez svrčovanja i dimovanja na sekundarnoj strani.

1) Elektronski transformator. 2) Dimabilna sa kontrolom faze prednje (induktivno opterećenje) i zadnje ivice. 3) Bezbednost. 4) merna tačka t_c. 5) Proizvedeno u Italiji. 6) Dimabilna sa kontrolom faze zadnje ivice. 7) slika samo za referencu, vazeća stampa na proizvodu. 8) Godina. 9) Nedelja. 10) Radni dan. 11) Zaštita: kratek spoj; preopterećenje; pregravanje. 12) Automatsko isključivanje, reverzibilno. 13) Poprečni presek omotača mora biti jednak onom na primarnoj strani

(UA) У разі використання окремих жил кабелів, проводи на другій стороні не мають бути попарно закручені. Включення/виключення та світлорегуляція на другій стороні заборонена.

1) Електричний трансформатор. 2) Функція регулювання яскравості з управлінням фазою переднього фронту імпульсу (індукційне наван- таження) і зразу імпульсу. 3) Безпека. 4) терморегулятор. 5) Зроблено в Італії. 6) Функція регулювання яскравості з управлінням фазою зразу імпульсу. 7) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті. 8) рік. 9) тиждень. 10) День тижня. 11) Захист: від короткого замикання; перенапруги. 12) Автоматичну вимикається, реверсивний. 13) Поперечний переріз оболонки має бути рівним такому на першій стороні

(E) Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

(H) Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

(PL) Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

(TR) Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 İstanbul, Turkey

(HR) Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

(RO) Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047 RA Tillburg

(B) Инвентроникс Нидерландия Б.В., Поллуксстраат 21, 5047 РА Тилбург

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com



C10449057
G15123766
12.06.23

22
PAP