


OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3

picture only for reference, valid print on product⁴⁾

OTi DALI	50W	80W
C16 	36 x	25 x
C10 	22 x	15 x
	≤41 A	≤46 A
T_H	150 μs	190 μs
V_{NAC}	198–264 V	
V_{NDC}	176–276 V	



Driver performs AUTO CHANNEL DETECTION on first power up; below procedure is needed only for re-addressing in case of installation error or reset.¹⁰⁾

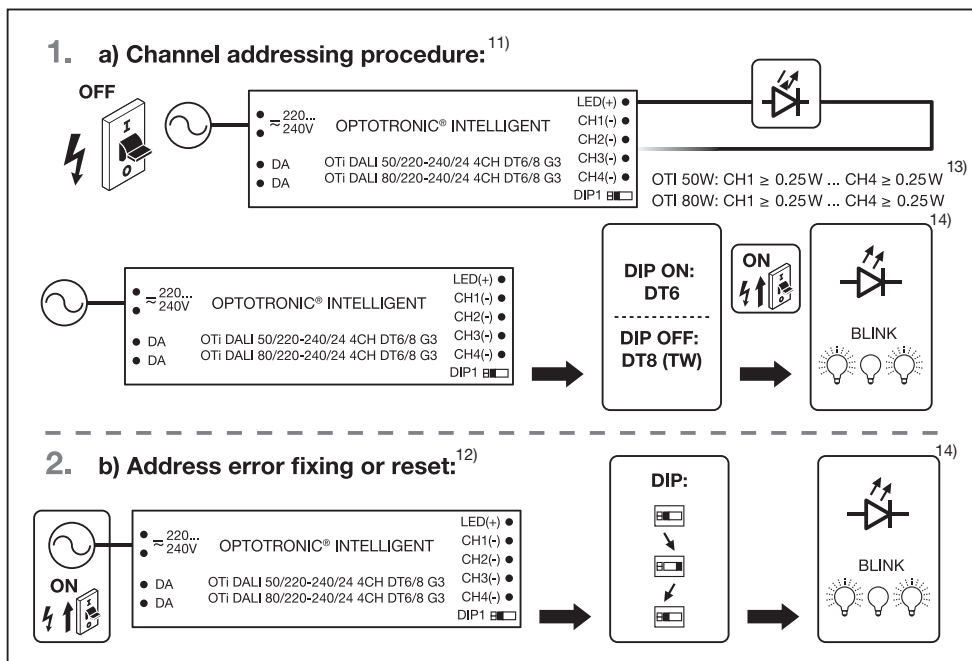

Ⓔ Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A); Functioning mode configuration = via DIP switch (see fig.B); Cable length: 50 m max length excl. modules. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant voltage LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Designed and engineered in Italy; Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) Year; 9) Week; 10) Driver performs AUTO CHANNEL DETECTION on first power up; below procedure is needed only for re-addressing in case of installation error or reset; 11) Channel addressing procedure; 12) Address error fixing or reset; 13) Minimum load per channel is 0.25W; 14) Load will blink, channels are addressed.

Ⓕ Installations- und Betriebsanweisung (24V LED-Treiber): Nur an LED-Belastungsart 24V anschließen. Verdrahtungsanweisung (siehe Abb. A); Konfiguration des Funktionsmodus = über die DIP-Schalter (siehe Abb. B); Kabellänge: 50 m maxim. Länge ohne Module. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) LED-Stromversorgung mit Konstantspannung; 2) t_c-Punkt; 3) Entworfen und konstruiert in Italien. Hergestellt in China; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Jahr; 9) Woche; 10) Der Treiber führt beim ersten Einschalten die automatische Kanalerkennung (AUTO CHANNEL DETECTION) durch. Die nachstehende Verfahrensweise ist nur für eine Neudressierung bei Installationsfehlern oder Zurücksetzung erforderlich; 11) Kanaladressierungsverfahren; 12) Adressierung bei Fehlerbehebung oder Zurücksetzung; 13) Mindestlast pro Kanal beträgt 0,25W; 14) Last blinkt, Kanäle werden adressiert.

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A); Configuration mode de fonctionnement = via commutateur DIP (voir fig. B); Longueur du câble : max; 50 m hors modules. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Support technique : www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation électrique à tension constante pour les LED; 2) Point t_c; 3) Conçu et réalisé en Italie. Fabrique en Chine; 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) Année; 9) Semaine; 10) Le pilote procède à une DÉTECTION AUTOMATIQUE DES CANAUX lors de la première mise en marche : la procédure ci-dessous est uniquement requise en cas d'erreur d'installation ou de réinitialisation; 11) Procédure d'attribution d'adresse aux canaux; 12) Corriger l'erreur ou réinitialiser; 13) La charge minimale par canal est de 0,25 W; 14) La charge se met à clignoter et une adresse est attribuée aux canaux.

Ⓔ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A); Configurazione modalità di funzione = via DIP switch (vedere fig. B); Lunghezza del cavo: lunghezza massima 50 m esclusi i moduli. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED tensione costante; 2) Punto t_c; 3) Progettato e sviluppato in Italia. Prodotto in Cina; 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) Anno; 9) Settimana; 10) Il driver effettua il RILEVAMENTO DEL CANALE AUTOMATICO alla prima accensione; la procedura di seguito è necessaria solo per il reindirizzamento in caso di errore di installazione o ripristino; 11) Procedura di indirizzamento canale; 12) Correzione errore di indirizzamento o ripristino; 13) Il carico minimo per canale è 0,25W; 14) Il carico lampeggia, i canali sono indirizzati.

Ⓖ Indicaciones de instalación y funcionamiento (Conductor LED de 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A); Configuración del modo de funcionamiento = mediante interruptor DIP (ver fig.B); Longitud del cable: 50 m máximo (sin módulos). Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Annex J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Suministro de alimentación LED de tensión constante; 2) Punto t_c; 3) Diseñado y desarrollado en Italia. Fabricado en China; 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Año; 9) Semana; 10) El driver ejecuta una DETECCIÓN DE CANAL AUTOMÁTICO en la primera puesta en marcha; el procedimiento expuesto abajo es necesario solo como redireccionamiento en caso de error de instalación o reajuste; 11) Procedimiento de asignación de dirección a canales; 12) Corrección de error de dirección o restablecer; 13) La carga mínima por canal es 0.25W; 14) La carga parpadeará, a los canales se les ha asignado una dirección.

Ⓖ Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A); Configuração do modo de funcionamento = via interruptor DIP (ver fig.B); Comprimento do cabo: comprimento máx. de 50 m, excluindo os módulos. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Fonte de alimentação LED com tensão constante; 2) Ponto t_c; 3) Design e engenharia italianos. Fabricado na China; 4) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Ano; 9) Semana; 10) O driver executa a DETEÇÃO DE CANAL AUTOMÁTICO na primeira inicialização; O procedimento abaixo é necessário apenas para o reendereço em caso de erro de instalação ou reposição; 11) Procedimento de endereçamento de canais; 12) Correção de erro ou reposição; 13) A carga mínima por canal é 0,25W; 14) A carga vai piscar, um endereço é atribuído aos canais.

OPTOTRONIC® LED Power Supply

ⒼⒾ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο να συνδέσει LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εκ. αρ.). Διαμόρφωση τριτογενούς λειτουργίας – μέγιστη διαμόρφωσή DIP (βλ. Σχήμα Β); Μήκος καλωδίου: 50 m μέγιστο εκτός από τις μονάδες. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Η τροφοδοσία αυτού του LED είναι οφειλή με το EN 61347-2-13 Παράρτημα 3 και κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξίσωση όπου χρησιμοποιούνται οι τερματικοί εργαλεία υψηλής ανάλυσης. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης; 2) Σημείο δοκιμής; 3) Χρησιμοποιήστε στην Ιταλία. Χώρα προέλευσης Κίνα; 4) Η εκκίνηση είναι ενδοεξωτερική. Η ανάγκη κλεισίματος είναι στο προϊόν; 5) Παρουσία ρεύματος; 6) Εισόδος; 7) Εξόδος; 8) Έτος; 9) Εξέρχεται; 10) Ο οδηγός εκτελεί ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ κατά την πρώτη εκκίνηση. Η παρακίνηση διαδοχικά απαιτείται μόνο για εκ νέου διαβούλευση από τον πελάτη/αρχιτέκτονα, καθώς η εγκατάσταση ή η επανόρθωση. 11) Διαδοχικά διαβούλευση/δοκιμή καλωδίου. 12) Εμφάνιση/δοκιμή ή επανόρθωση οφειλόμενης διαβούλευσης. 13) Το σύστημα δοκιμής από κανάλι είναι 0,25W, 14) το φορτίο θα αναδιορθωθεί το κανάλι θα είναι διαβούλευση/δοκιμή.

ⒼⒿ Installatie- en gebruiksinformatie (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V aansluitings-type aan. Informatie over bedrading (zie fig. A); Configuratie van functioneringsmodus = via DIP-schakelaar (zie fig. B); Kabel lengte: 50 m max. lengte, excl. module. Noodverlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Voeding met constante spanning voor LED; 2) t.c-punt; 3) t.c-punt; 4) Ontworpen en geconstrueerd in Italië. Gebruiksaanwijzing: Dit is een LED-stroomvoorziening die wordt gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

Ⓕ Installations- und bruksinformasjon (24V LED-driver): Anslutt endast LED av ledningstyp 24V. Installationsinformasjon (se fig. A); Konfigurering for funksjonslås = via DIP-omkoppler (se fig. B); Kabellengde: 50 m max. Kabellengde, ekskl. modul. Nødbelysning: Denne LED-strømforsyningen oppfyller SS-EN 61347-2-13 tillegg J og er tilpasset for nødlysarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22, eksklusiv de som anvendes i arbeidsområder forknippet med stor risiko. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) LED strømforsyning med konstant spenning; 2) t.c-punkt; 3) utformet og konstruert i Italia. Tilverker i Kina; 4) Bildet endes avsedt som referens, gjyltig tryk på produktet; 5) kraftnät; 6) inefekt; 7) uteffekt; 8) år; 9) vekt; 10) Driverturen utfør AUTOMATISK KANALREGISTERINGS ved første oppstart. Forandret nedan krävs endast om du måste åtgärda problem igen vid installationstidpunkt eller återställning. 11) Förfar för kanaladressering. 12) Konfigurering eller återställning av felaktig adress. 13) Minsta belastning per kanal är 0,25 W. 14) Lasten blinkar; kanalerna är adresserade.

ⒼⒾ Asennus- ja käyttötietoja (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormistustyyppiin. Käyttötiedot (katso kaavio A). Toimitustilan määritys = DIP-kytkimellä (katso kuva B). Kaapelin pituus: enintään 50 m (ei koske modulia). Turvavälähdys: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 -standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalaisustilaisuuksiin EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti lukuun ottamatta riskialttiita tiloja. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) LED-välikäyttöajuri; 2) t.c-piste; 3) suunniteltu ja kehitetty Italiassa. Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viitteellinen, tuoteasetus painettu on pätevä; 5) sähköverkko; 6) 7) lähti; 8) vuosi; 9) paino; 10) Ohjan asennus, AUTOMATISEN KANAALIREGISTROINGIN ensimmäinen käynnitys yhteydessä. Tämä ohje ei sovelleta tilanteisiin, joissa uuden asennuksen jälkeen on tuloksetta tulokset. 11) Kanavan osoitusmenetelmällä. 12) Osoitteenvaihdon korjaaminen tai nollaus; 13) Minimi kuorma kanavaa kohti on 0,25 W. 14) Laatus vilkkuu, kanavat osoitetaan.

ⒼⒿ Installations- og driftsinformasjon (se fig. A); Konfigurasjon av funksjonsmodus = via DIP-bryter (se fig. B); Kabellengde: Maks lengde 50 m, ekskl. modul. Nødslys: Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 tillegg J og er egnet for nødlysarmaturer iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i høyrisikoområder. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) LED-strømkilde med konstant spenning; 2) t.c-punkt; 3) Utformet og konstruert i Italia. Produksjon i Kina; 4) Bildet kun for referensformål, gyldig påtrykk på produktet; 5) Strømnett; 6) Inngang; 7) Utgang; 8) År; 9) Vekt; 10) Driverturen utfører AUTOMATISK KANALREGISTERINGS ved første oppstart. Den neste startprosedyren er kun nødvendig for adressering i tilfelle installasjonsfeil eller tilbakestilling; 11) Prosedyre for kanaladressering; 12) Retting eller tilbakestilling av adressefeil; 13) Minimumsbelastning per kanal er 0,25 W; 14) Belastningen vil blinke, kanalene er adressert.

ⒼⒾ Installations- og driftsinformasjon (se fig. A); Konfigurering av funksjonslås = via DIP-kontakt (se fig. B); Kabellengde: 50 m maks. lengde ekskl. modul. Nødbelysning: Denne LED-strømforsyningen oppfyller bilag J av EN 61347-2-13 og er velegnet til nødbelysningsarmaturer i henhold til EN 60598-2-22 med undtagelse av armaturer, der brukes på steder med høyrisiko for brann. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) LED-strømforsyning med konstant spenning; 2) t.c-punkt; 3) Designet og konstruert i Italia. Fremstillet i Kina; 4) bilde er kun til referanse, gyldig tryk på produktet; 5) Netstrøm; 6) Input; 7) Output; 8) År; 9) Vekt; 10) Driverturen utfører AUTOMATISK KANALREGISTERINGS ved første oppstart. Den neste startprosedyren er kun nødvendig med henblik på adressering i tilfelle av installasjonsfeil eller nullstilling; 11) Prosedyre for kanaladressering; 12) Rettsel eller nullstilling av adressefeil; 13) Minimumsbelastning pr. kanal er 0,25 W; 14) Belastningen blinker, kanalene er adressert.

ⒼⒾ Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Připojte pouze zátku typu 24V LED. Informace k zapojení (viz obr. A); Konfigurace funkčního režimu = pomocí přepínače DIP (viz obr. B); Délka kabelu: max. 50 m bez modulu. Bezpečnostní osvětlení: Tento zdroj napájení pro LED je v souladu s přílohou J normy ČSN EN 61347-2-13 a je vhodný pro bezpečnostní osvětlení podle normy ČSN EN 60598-2-22, s výjimkou oblastí, kde se používá v oblastech s vysokým rizikem. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájecí zdroj pro LED s konstantním napětím; 2) bod měření teploty; 3) návrh a technická příprava v Itálii. Výrobce v Číně; 4) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 5) síťový přívod; 6) vstup; 7) výstup; 8) rok; 9) hmot; 10) Ovladač provede AUTOMATICKOU DETEKCÍ KANA- LU při prvním zapnutí; nižší uvedení postupu je nutný pouze pro přeměnování v případě chyby instalace nebo resetování; 11) Postup detekce adresy kanálu; 12) Oprava chyby adresy nebo reset; 13) Minimální zatížení na kanál je 0,25 W; 14) Nástiční bliká bliká, kanály jsou identifikovány.

ⒼⒾ Informazioni per la montaggio e l'uso (Sorgente di alimentazione a 24V LED): Collegare solo la testina di tipo 24V LED. Informazioni sul collegamento (vedi fig. A). Configurazione del modo di funzionamento = con interruttore a rotazione (vedi fig. B). Lunghezza del cavo: max. 50 m senza modulo. Illuminazione di emergenza: Questa alimentazione a LED è conforme alla norma EN 61347-2-13 e è adatta per l'illuminazione di emergenza secondo la norma EN 60598-2-22, con l'esclusione delle zone a elevato rischio. Assistenza tecnica: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentatore a LED con tensione costante; 2) punto di misura della temperatura; 3) disegno e preparazione tecnica in Italia. Prodotto in Cina; 4) l'immagine è solo a riferimento, l'etichetta è sul prodotto; 5) rete di alimentazione; 6) ingresso; 7) uscita; 8) anno; 9) peso; 10) L'attivatore eseguirà l'AUTOMATICA RILEVAZIONE DEL CANALE al primo accensione; per la modifica dell'indirizzo è necessario seguire la procedura di modifica dell'indirizzo o il reset; 11) Procedura di rilevamento dell'indirizzo del canale; 12) Correzione dell'indirizzo o reset; 13) Il carico minimo per canale è di 0,25 W; 14) Il carico minimo per canale è di 0,25 W; 14) Il carico minimo per canale è di 0,25 W.

1) Блок питания постоянного напряжения для светодиодов; 2) датчик контроля тепло- вой режим; 3) разработано и спроектировано в Италии. Сделано в Китае; 4) изо- бражение используется только в качестве примера, действительные печатки на про- дукте; 5) электросеть; 6) вход; 7) выход; 8) год; 9) вес; 10) Драйвер выполнит АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛА при первом включении; Приведенная ниже процедура необходима только для перенастройки в случае ошибки установки или сброса; 11) Процедура адресации каналов; 12) Сброс и исправление ошибки адресации; 13) Минимальная нагрузка на канал — 0,25 Вт; 14) Индикатор нагрузки замигает, каналы адресованы.

ⒼⒾ Απαραίτητα οργάνη για τον έλεγχο (24 V ЖИД driver) туралы ақпарат: Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖИД шамын жалғаз. Сығармалық туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз); жұмыс режимін конфигурациясы = DIP ауыстыры-қоқышы арқылы (В суретін қараңыз); Кабель ұзындығы: модульдерді қоспағанда; макс. ұзындық — 50 м. Аппат қажында қарқынды; Бул жүйе туралы қуат көз EN 61347-2-13 стандартына қосымша освітлення тапалғатқа қосымша келері және жоғары қауіп бар тапсырма аймақтары санамалда. EN 60598-2-22 стандартына сәйкес аппат қажында жарықтандыру жабдықтары үшін жарамды. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты кернеулі ЖИД қуат көзі; 2) ТБ нүктесі; 3) Италияда өзіріленген және құрастырылған. Қытайдан жасалған; 4) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым емес; 5) Электр желісі; 6) Кіріс; 7) Шығыс; 8) Жыл; 9) Ағым; 10) Драйвер бірінші рет қосылған кезде АРНАУЫ АТОМАТТЫ ТҮРДЕ АНЫҚТАЙДЫ оңандыра; төмендегі процедура орану қателігі немесе қалыпта келтірілген жарықтандыру жағдайына қайта бағытту үшін қажет; 11) Арнаны бағыттау процедурасы; 12) Мемоканай катейді тағуы немесе қалыпта келтірілген; 13) Бір арна бойынша минималды жүктеме — 0,25 Вт; 14) Жүктеме жылылықтайды, арналар бағытталады.

ⒼⒾ Beépítési és működési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED terheléssel csatlakoztasson. Vezetékesítés információ (lásd A rajz); Működési mód konfigurációja = DIP-kapcsolón keresztül (lásd B ábra); Kábelhossz: max. Hosszúság 50 m, modulok nélkül. Veszélyfigyelés: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében alkalmas veszélyjelző lámpákval való használatra, kivéve a kockázatos területek használatát. Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com

1) Állandó feszültségű LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) A tervezés és a termék kialakítás helye Olaszország. Származási hely: Kína; 4) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 5) Hálózati; 6) Bemenet; 7) Kimenet; 8) Év; 9) Hét; 10) A transzformátor az első bekapcsoláskor ALAPHELYZETBEN állítást eseten van szükség; 11) A csatornázási eljárás; 12) Címbeállítás javítása vagy visszaállítás; 13) A minimális áramellátás 0,25 W csatornánként; 14) A fényforrás villog, a csatornák meg vannak címezve.

ⒼⒾ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłącz tylko obciążenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A); Konfiguracja trybu działania = przez przełącznik DIP (patrz rys. B); Długość przewodu: maks. 50 m bez modułu. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do opraw oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 z wyjątkiem tych stanów w których, gdzie przeprowadza- nie są zadania o wysokim poziomie ryzyka. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz o stałym napięciu do uzrządzeń LED; 2) punkt pomiaru temperatury; 3) Za- projektowanie i opracowanie we Włoszech. Wyprodukowano w Chinach; 4) Obrac- szedynie jako zwizualizacja, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 5) Sieć zasilająca; 6) Wejście; 7) Wyjście; 8) Rok; 9) Tydzień; 10) Pierw przyśw włączeniu sterownik prze- prowadzi AUTOMATYCZNIE WYKRYWANIE KANAŁÓW; ponizsza procedura jest potrzebna tylko do przeadresowania w przypadku błęd instalacji lub resetowania; 11) Procedu- ra adresowania kanałów; 12) Naprawa lub resetowanie błędów adresy; 13) Minimalne ob- ciążenie na kanał wynosi 0,25 W; 14) Kontrolka obciążenia będzie migać, kanały są za- adresowane.

ⒼⒾ Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládac pre 24V LED): Pripojte len k LED žiarovkám s typom záťaženia 24V. Informácie o zapojení (viď obr. A); Konfigurácia prevádzkového režimu = pomocou prepínača DIP (pozri obr. B); Dĺžka káblu: 50 m max. dĺžka bez modulu. Nudové osvetlenie: Tento napájací zdroj LED je v súlade s prílohou J normy EN 61347-2-13, pričom J je vhodný pre núdzové osvetlenie záariadenia podľa normy EN 60598-2-22 s výnimkou tých, ktoré sa používajú v oblastiach s vysokým rizikom tveľgari. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájací zdroj LED – konštantné napätie; 2) bod merenia teploty; 3) Navrhnuté a vyrobené v Taliansku. Vyrobené v Číne; 4) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 5) Napájanie; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) Rok; 9) Týždeň; 10) Ovládací vykoná AUTOMATICKU DETEKCÍU KANAŁOV pri prvom spustení; nižšie uvedení postup je potrebný len na zmenu adresy v prípade chyby inštalácie alebo pri resetovaní; 11) Postup adresovania kanaľov; 12) Oprava alebo vynulovanie chyby adresy; 13) Minimálne zaťaženie na kanál je 0,25 W; 14) Zafáž bude blikat, kanály sú adresované.

ⒼⒾ Informacje o namiesztwieniu i eksploatacji (24V LED-sterownik): Prilkućcie samo diode LED, primarne za obremieniet 24 V. Informacje o obczieniu (glejcie silko B); Konfiguracja naćina delowania = s stikalom DIP (glejcie silko B); Dolżna kaćba: maks. dolżina 50 m brez modulu. Zasila razsvetljava: To LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primerno za vire zasile razsvetljava v skladu z EN 60598-2-22, razen za tiste, ki se uporabljajo na obmoćih z visoko stopnjo tveganja. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Neprekinjeno napetostno napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) Zasnovano in izdelano v Italiji. Izdelano v Kitajskem; 4) Silika je samo za referenco, veljavna natis je na izdelku; 5) Omrežje; 6) Vnos; 7) Izhod; 8) Leto; 9) Teden; 10) Voznik pri prvem zagonu izvede SAMODEJNO ZAZNAVANJE KANAŁOV; Spodnji postopek je treba izvesti samo pri ponovnem naslavljanju v primeru napake pri namiesztwieniu ali ponastavitvi; 11) Postopek delovanja naslavljanju kanalov; 12) Odpravljanje napak z naslavi ali ponastavitvi; 13) Najmanjša obremeniet na kanal je 0,25 W; 14) Obremeniet začne utripati, kanalom so dodeljeni naslavi.

ⒼⒾ Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Kabla bağlantısı bilgisi (bakınız şekil B); Çalışma modu konfigürasyonu = DIP anahtar aracılığıyla (bkz. şekil B); Kablo uzunluğu: modüllere iheren maksimum uzunluk 50 m. Acil Durum İşletimi: Bu LED gücü kaynağı, EN 61347-2-13 (Ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 yüksek riskli alanlarda aalanlarda kullanilanlar için uyumca acil durum işletimi armatürleri için uygundur. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

1) Sabit voltaj LED Güç Kaynağı; 2) t.c ölçüm noktası; 3) İtalya'da dizayn edilmiş tasarlanıyor. Çin'de üretilmiştir; 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçek baskı ürün üzerindedir; 5) Şebeke; 6) Giriş; 7) Çıkış; 8) Yıl; 9) Hafta; 10) Süretili çıkış vermede OTOMATİK KANAL ALGILAMA gerçekleştirilir; alttaki prosedür yalnızca kurulum hatası veya sıfırlama durumunda yeniden işleme gerektirir; 11) Kanal adresleme prosedürü; 12) Hata veya sıfırlama işlemi; 13) Kanal başına minimum yük 0,25 W'tır; 14) Yük işleri şarj sönör, kanallara adres atanmıştır.


C10449057
 G15130923
 15.05.25

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com