

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L

1) 2) 3) 4)

● 1 = 220...
● 2 = 240V
○ 3
● 4

OPTOTRONIC®
OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L
Constant current LED Power Supply

Inventronics GmbH
Baldner Straße 100
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicslight.com





Connect PE to case or PIN 4
- wire preparation
- push in
- 0.5 - 1.5 mm
- 0.75 - 1.0 mm
- 8-9mm

LEDset
EL
Designed and engineered in Germany
Made in Bulgaria

I_{load} [mA]	P_{max} [W]	U_{out} [V]	U_{in}/f_{in}	I_{in} [A]	λ	T_c [°C]
35 - 300	25	40 - 216	220-240V 50/60 Hz	0.14	0.42C 0.95	-25...60

LED + ● 21
● 22
○ 23
● 24
LEDset ● 24
LED-aux ● 25
+ ● 26
LED - ● 27

OSRAM

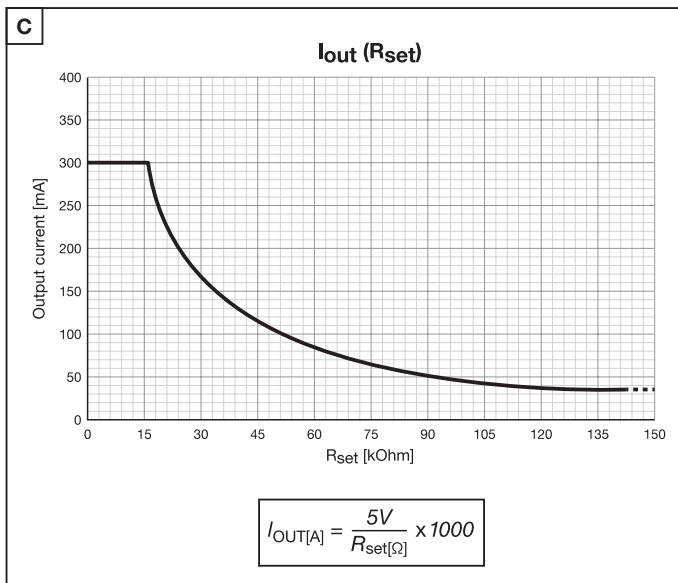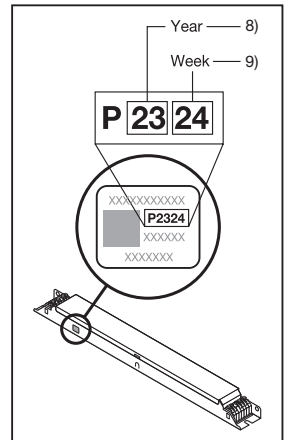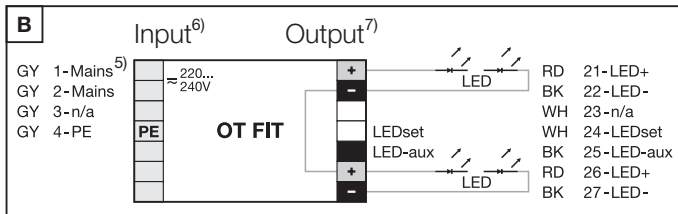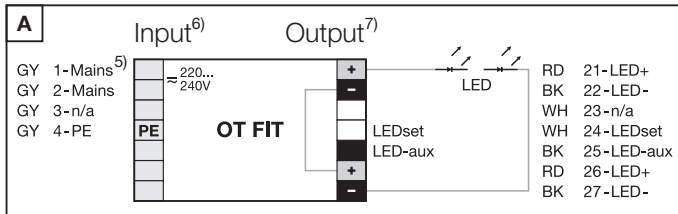

B16	100 x
B10	65 x
	≤ 30 A
T_H	5 μs
V_{N AC}	198 - 264 V
V_{N DC}	176 - 276 V

OSRAM

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓢ Installation and operation information (non isolated driver):
Connect only LED load. LED module will be switched off when output voltage drops below 40V or rises above 216V.

Wiring information (see fig. A, B):
The light fixture manufacturer is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect together the outputs or LEDSet terminals of two or more units. Output current adjustment – via LEDset terminals (see fig. C, e.g. by a basic insulated resistor). Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-27. Lines 21/27 (21/22-26/27) max. 2 m whole length excl. modules.
Please take care to switch off the driver via L.

Emergency Lighting:
This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22.

Technical support:
www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply; 2) test point; 3) Connect PE to case or PIN 4; wire preparation; push in; 4) Designed and engineered in Germany; Made in Bulgaria (or China); 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) Year; 9) Week

Ⓢ Installations- und Betriebsinformation (nicht isolierter Treiber)
Schließen Sie nur LED-Lastypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 40 V fällt oder über 216 V steigt.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A, B):
Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Schließen Sie nicht die Ausgänge der LEDSet-Klemmen von zwei oder mehreren Geräten zusammen. Einstellung des Ausgangsstroms – über die LEDSet-Klemmen (siehe Abb. C, z. B. durch einen basisisolierten Widerstand). Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 27 Netzspannung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/27 (21/22-26/27) ohne Module 2m. Denken Sie bitte daran, den Treiber über L auszuschnalten.

Notbeleuchtung:
Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet.

Technische Unterstützung:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) Testpunkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 4 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland; Herstellort in Bulgarien (oder China); 5) Netz; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Jahr; 9) Woche

Ⓢ Informations pour l'installation et le fonctionnement (pilote non isolé):
Connecter uniquement un type de charge LED. La coupure de charge survient si la tension de sortie US est inférieure à 40V / supérieure à 216V.

Informations de câblage (voir fig. A, B):
Le light fixture maker est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas connecter ensemble les sorties ou les bornes LEDSet de deux unités ou plus. Réglage du courant de sortie – via les bornes de sortie LEDSet (voir fig. C, par ex. par une résistance isolée de base). L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21-27. Lignes 21/27 (21/22-26/27) longueur totale max. 2 m hors modules. Veillez à réaliser la coupure de l'alimentation au niveau de la phase (L).

Éclairage d'urgence :
Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22.

Support technique :
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant; 2) point de vérification; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 4; préparation du câble; pression;

4) Conçu et réalisé en Allemagne; Fabriqué en Bulgarie (ou en Chine); 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) Année; 9) Semaine

Ⓢ Informazioni sui installazione e funzionamento (driver non isolato):
Collegare solo il tipo di carico LED. L'arresto del carico avviene se la tensione di uscita è inferiore a 40V/superiore a 216V.

Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A, B):
Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non collegare insieme le uscite o i terminali LEDSet di due o più unità. Regolazione corrente in uscita = tramite i terminali LEDSet (vedi fig. C, ad es. per un resistore di base isolato). L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21-27. Linee 21/27 (21/22-26/27) max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Ricordare di spegnere il driver mediante L.

Iluminación d'emergencia:
Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22.

Supporto tecnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Test point; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 4; cablare; inserire i cavi; 4) Disegnato e progettato in Germania; Prodotto in Bulgaria (o Cina); 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) Anno; 9) Settimana

Ⓢ Indicaciones de instalación y funcionamiento (controlador no aislado):
Conecte solo los tipos de carga LED. Se produce una desconexión de carga del módulo LED si el voltaje de salida es menor de 40V o mayor de 216V.

Indicações sobre cabeloado (véase la fig. A, B):
El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de que la conexión PE sea correcta. No conecte juntas las salidas de los terminales LEDSet de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida = a través de terminales LEDSet (véase la fig. C, p. e), mediante una resistencia con aislamiento básico). La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 27. La longitud total máxima de las líneas 21/27 (21/22 – 26/27) sin módulo es de 2 m. Recuerde desconectar el conductor a través de la salida L.

Iluminação de emergência:
Esta fonte de alimentação LED cumpre la norma EN 61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22.

Supporto tecnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) punto de comprobación; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 4; preparación del cable; conectar los cables; 4) Diseñado y elaborado en Alemania; Fabricado en Bulgaria (o China); 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Año; 9) Semana

Ⓢ Informação de instalação e funcionamento (controlador não isolado):
Ligue apenas a LEDs. O desligamento do módulo LED ocorre com tensão de saída inferior a 40V ou superior a 216V.

Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A, B):
O fabricante de luminárias é o último responsável pela ligação PE adequada. Não ligue conjuntamente as saídas ou terminais LEDSet de dois ou mais transformadores. Ajuste da corrente de saída = através de terminais LEDSet (consultar fig. C, p. ex., através de uma resistência isolada básica). O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicado alimentação aos terminais 21-27. Linhas 21/27 (21/22 – 26/27) máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Por favor, não se esqueça de desligar o acionador via L.

Iluminação de emergência:
Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para a instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme EN 60598-2-22.

Apoio Técnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) ponto de teste; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 4; preparação dos fios; enfar; 4) Design e engenharia alemães; Fabricado na Bulgária (ou na China); 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Ano; 9) Semana

Ⓢ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (μη μονοκύτταρο οδηγός):
Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εκόδου είναι κάτω από 40V ή πάνω από 216V.

Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. A, B):
Ο κατασκευαστής του φωτιστικού ευνώνεται για την κατάλληλη σύνδεση αγωγού προστασίας. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εκόδους ή τους ακροδέκτες LEDSet δύο ή περισσότερων μονάδων. Προσομοή της παροχής ρεύματος μέσω ακροδέκτων LEDSet (βλ. εικ. C, π.χ. από έναν βασικό μονωμένο αντιστάτη). Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-27 συνδεθούν με προφοδισό ρεύματος. Γραμμές 21/27 (21/22-26/27) 2 μέτρο μνη. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Ξυστευρετέστε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του θετικού πόλου.

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης:
Η προφοδισό αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22.

Τεχνική υποστήριξη:
www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική προφοδισό ανενεργού ρεύματος με LED; 2) σημείο δοκιμής; 3) Συνδέστε το σάλβη PE στη θήκη ή στο PIN 4, προετοιμασία καλωδίου, υψορσάτε; 4) Σχεδιασμός και τεχνική μελέτη της Γερμανία. Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία (ή την Κίνα); 5) Δίκτυο; 6) Εισόδος; 7) Έξοδος; 8) Έτος; 9) Εβδομάδα

Ⓢ Installatie- en gebruiksinstructies (niet-geïsoleerde driver):
Sluit alleen het type LED-vermogen aan. Ledmodule wordt uitgeschakeld als de uitgangsspanning onder de 40V of boven de 216V komt.

Informatie over bedrading (zie fig. A, B):
De fabrikant van het verlichtingsarmatuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste PE-aansluiting. Sluit niet de uitgangen of LEDSet aansluitpunten van twee of meer eenheden samen aan. Uitgangsstroom instellen = via LEDSet aansluitpunten (zie fig. C, bijv. door een basis geïsoleerde weerstand). De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-27. Leidingen 21/27 (21/22-26/27) max. 2 m totale lengte excl. modules. Vergeet niet om de driver uit te schakelen via L.

Notverlichting:
Deze LED-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22.

Technische ondersteuning:
www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding; 2) testpunt; 3) PE met behuizing of PIN 4 verbinden; draadvoorbereiding; insteken; 4) Ontworpen en geconstrueerd in Duitsland; Gemaakt in Bulgarije (of China); 5) Net; 6) Ingang 7) Uitgang; 8) Jaar; 9) Week

Ⓢ Installations- och bruksinformation (oisolerat drivdon):
Anslut endast laster av LED-typer. LED-modulen släcks när utspänningen faller under 40 V eller stiger över 216 V.

Inkopplingsinformation (se fig. A, B):
Sist och slutligen ansvarar anslutningsföretagen för korrekt PE-anslutning. Koppla inte ihop utgångarna eller LEDSet-kontakterna från två eller flera enheter. Inställning av utgångsströmmen = via LEDSet-kontakterna (se fig. C, t.ex. med en grundisolerad resistor). Enheten går sönder om nätströmmen ansluts till kontakterna 21-27. Den maximala totala längden på ledningarna 21/27 (21/22-26/27) är 2 m utan moduler. Tänk på att stänga av drifern via L.

Nödbelysning:
Denne LED-strömforsöring uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämpig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22.

Teknisk stöd:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstantrörel LED strömforsöring; 2) Testpunkt; 3) Anslut PE till hölet eller PIN 4; kabelförberedelse; stick in; 4) Formgiven och konstruerad i Tyskland; Tillverkad i Bulgarien (eller Kina); 5) Nätspänning; 6) Ingång; 7) Utgång; 8) År; 9) Vecka

Ⓢ Aienennus- ja käyttötietoa (eristämätön ajuri):
Kytke ainoastaan led-kuormituslajin LED-moduuli kytkettyyn pois päältä, kun lämpötila on alle 40 V tai yli 216 V.

Kytätietä (katso kaavio A, B):
Valaisinjärjestelmän ei saa kädessä vastuusta kunnollisesta PE-liitännästä. Ei saa kytkä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai LEDSet-pääteisiin. Lähdon virransäätö = LEDSet-kytkentäterminaalien kautta (katso kaavio C, esim. eristetyllä vastuksella). Yksikkö vahingoittuu jos kytkentärimat 21/27 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/27 (21/22-26/27) maks. 2 m kokonaispituus. Muistathan sammuttaa ajurin käyttämällä L-ää.

Turvavaietus:
Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13-standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavaietusasennuksiin EN 60598-2-22-standardin mukaisesti.

Tekninen tuki:
www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduulille; 2) mittauspiste; 3) Kytke maadotus (PE) koteloon tai terminaalissa 4; jöhliten kuormitus; 4) Suunniteltu Sakassaa; Valmistettu Bulgariassa (tai Kiinassa); 5) Verkojännite; 6) Sisääntulo; 7) Ulostulo; 8) Vuosi; 9) Viikko

Ⓢ Installasjons- og driftsinformasjon (ikke-isolert drev):
Koble kun til LED-lasttyper. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen faller under 40 V eller stiger over 216 V.

Kablingsinformasjon (se fig. A, B):
Lampesprodusenten har det endelige ansvaret for korrekt PE-kobling. Kkke kobbe sammen utgangene eller LEDSet-terminalene til to eller flere enheter. Justering av utgangsstrømmen = via LEDSet-terminaler (se fig. C), ekens med en grunnleggende isolert resistor). Enheten er permanent skadet hvis strømmettet brukes til terminalene 21-27. Ledningene 21/27 (21/22-26/27) maks. 2 m total lengde eksl. moduler. Vennligst husk å slå av ledern via L.

Nødsly:
Denne LED-strömforsöringen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nødlysmatruer til EN 60598-2-22.

Teknisk støtte:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstant rörel LED strömforöring; 2) testpunkt; 3) Koble PE til boks eller PIN 4; ledningsforberedelse; skytt in; 4) Designet og produsert i Tyskland; Lagret i Bulgarien (eller Kina); 5) Ledningsnett; 6) Inngang; 7) Utgang; 8) År; 9) Uke

OSRAM

(BG) Информация за монтаж и работа (не изолирано захранване):
Свързвайте само светодиодни товари. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение падне под 40V или превиши 216V.

Инструкция за окабеляване (виж фиг. А,В):
Производителят на осветителното тяло е крайният отговорен за правилното заемане. Не свързвайте заедно изходите или LEDset клемите на две или повече устройства. Настройката на изходния ток = чрез LEDset клемите (виж фиг. С, напр. чрез изолиран резистор). Устройството е напълно prevedeno ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21-27. Мак. 2 m без модула цялостна дължина на линии 21/27 (21/22-26/27). Не забравяйте да изключите пусковото устройство чрез FL.

Аварийно осветление:
Този трансформатор за LED е в съответствие с EN 61347-2-13. Приложението J, и е подходящ за аварийни осветителни тела съгласно EN 60598-2-22.

Техническа поддръжка:
www.inventronicsglobal.com

1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) тест точка; 3) Свържете PE към корпуса или PIN 4; зачистване на проводника; вкларяйте; 4) Проектиран и конструиран в Германия; Произведено в България (или Китай); 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) Година; 9) Седмица

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (isoleerimata kontakt):
Ühendage ainult LED võimsustüübiga. LED-moodul lülitub välja, kui väljundpinge langeb alla 40 V või tõuseb üle 216 V.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A, B):
Valgusti paigaldaja on lõplik vastutaja õige PE ühenduse loomise eest. Arge ühendage kokku kahe või enama mooduli väljundeid või LEDset klemme. Väljundvoolu reguleerimine = LEDset klemmide kaudu (vaata joonis C, isoleeritud takistina). Seade puruneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidele 21-27. Juhtmete 21/27 (21/22-26/27) kogupikkus max 2 m, ilma moodulifeta. Palun lülitage juht välja L kaudu.

Avarivalgustid:
See LED-üksus vastab standardi EN 61347-2-13 lisale J ja sobib avarivalgustitele, mis vastavad standardile EN 60598-2-22.

Tehniline tugi:
www.inventronicsglobal.com

1) LED püsivooluallikas; 2) test punkt; 3) Ühendage PE korpusega või 4. kontaktiga: juhe ettevalmistus; vajutage sisse; 4) Disainitud Saksamaal; Valmistatud Bulgaarias (või Hiinas); 5) Toitekaabel; 6) Sisenemine; 7) Väljumine; 8) Aasta; 9) Nädal

(LT) Instaliavimo ir naudojimo informacija (neizoliuotas vaidiklis):
Pajunkite tik LED aprokovs tipą. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nukris žemiau 40 V arba pakils virš 216 V.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A, B pav.):
Šviestuvo gamintojas yra pilnai atsakingas už saugų žemimojimo pajungimą. Neįjungti kartu dviejų įrenginių išėjimo ir LEDset gnybtų. Išėjimo srovės nustatymas – per LEDset gnybtus (žr. C pav., pvz., pagal pagrindinę izoliuotą varžą). Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei maitinimo srovę pajungiama prie gnybtų 21-27. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Prašome išjungti pavarą naudojant L.

Avarinis apšvietimas:
Šis LED maitinimo šaltinis atitinka EN 61347-2-13 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22.

Techinė pagalba:
www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatines srovės LED maitinimo tiekimas; 2) tikrinimo taškas; 3) Priejunkite PE prie dėžutės arba 4 kontakto; laido paruošimas; įstūmimas; 4) Dizainas ir projektavimas atlikas Vokietijoje; Pagaminta Bulgarijoje (arba Kinijoje); 5) Tinklo įtampa; 6) Įvadas; 7) Išvadas; 8) Metai; 9) Savaitė

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (neizolēts draiveris):
Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. LED modulis tiek atslēgts, ja izvades spriegums nokritis zem 40V vai pārsniedz 216V.

Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A, B):
Gaismekļa rozotājs ir galīgi atbildīgs par pareizu PE savienojumu. Nesavienojiet divu vai vairāku ierīču izejas vai LEDset spaiļes. Izējas strāvas regulēšana = izmantojot LEDset spaiļes (skatiet att. C, piem., ar pamata izolētu rezistoru). Piemērojot tikla spriegumu 21. - 27. spaiļei, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kopējais garums 21/27. (21/22-26/27.) līnijai ir 2 m, neskatot moduļus. Lūdzu, izslēdziet ierīci, izmantojot L slēgu.

Avarijas apgaismojums:
LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismekļu ārķartas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22.

Tehniskais atbalsts:
www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) pārbaudes punkts; 3) pievienojiet PE pie ietvara vai PIN 4; vada sagatavošana; iespiediet uz iekšu; 4) izstrādāts un ražots Vācijā; Izgatavots Bulgarijā (vai Ķīnā); 5) elektrotīkli; 6) Ievade; 7) Izvade; 8) gads; 9) nedēļa

(SRL) Informacije za instalaciju i rad (neizolovani draiver):
Priključujte samo LED tip potrošača. LED modul će se isključiti kada izlazni napon padne ispod 40 V ili premaši 216 V.

Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A, B):
Proizvođač svetiljke je potpuno odgovoran za pravilnu PE vezu. Nemojte povezivati zajedno izlaze ili LEDset terminale dve ili više jedinica. Podesavanje izlazne struje = preko LEDset terminala (pogledajte sl. C, npr. prema osnovnom izolovanom otporniku). Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale 21-27. Maks. ukupna dužina vodova 21/27 (21/22-26/27) izuzev modula je 2 m. Ne zaboravite da isključite pogon koristeći L prekidač.

Pomoćno osvetljenje:
Ovo napajanje za LED trake je usaglašeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak J i pogodno je za instalacije pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22.

Tehnička podrška:
www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) ispitna tačka; 3) Spojite PE sa kucijem ili PIN 4; priprema žice; ugarati; 4) Dizajnirano i napravljeno u Nemačkoj; Proizvedeno u Bugarskoj (ili Kini); 5) Mrežni napon; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) Godina; 9) Nedelja

(UA) Інформація про встановлення та використання (не ізольований блок живлення):
Під'єднуйте лише світлодіодні навантаження. Світлодіодний модуль вимикається, якщо вихідна напруга опускається нижче 40 В або піднімається вище 216 В.

Інформація про електричний провідці (див. рис. А, В):
Виробник світильників є відповідальним за надійність з'єднання з землею (РЕ). Не з'єднуйте разом виходи або LEDset терміналі двох або більше пристроїв. Регулювання вихідного струму здійснюється через LEDset терміналі (див. рис. С, наприклад по базовій ізоляції резистору). Пристрій буде пошкоджено якщо вхідна напруга буде прикладена до виходів 21-27. Максимально дозволена довжина кабелю, що під'єднується до виходів 21/27 (21/22-26/27), складає 2м, виключаючи довжину модуля. Обов'язково вимкніть драйвер від мережі за допомогою фазного дроту L.

Аварійне освітлення:
Цей світлодіодний блок живлення відповідає вимогам Додатка J EN 61347-2-13 і може використовуватися в пристроях аварійного освітлення відповідно до стандарту EN 60598-2-22.

Технічна підтримка:
www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) тестова точка; 3) Під'єднайте заземлення до корпусу або до PIN 4; підготуйте дроти; затисніть їх; 4) Розроблений та спроектований в Німеччині; Зроблено в Болгарії (або Китаї); 5) Мережі; 6) Вхід; 7) Вихід; 8) Пік; 9) Тиждень

© Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

© Forgalmaso: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

© Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland


© Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

© Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

© Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

© Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384



C10449057
G15123532
16.06.23



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com