

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT FIT 35/220-240/400 D LT2 UF L
OT FIT 75/220-240/700 D LT2 UF L

1)

- 1 = 220...
- 2 = 240V
- 3
- 4
- 5





OPTOTRONIC® ULTRAFLAT
OT FIT 35/220-240/400 D LT2 UF L
Constant current LED Power Supply

2) 3) 4)


- Connect PE to case or Pin 3
- Wiring preparation
- LEDset
- EL
- LED+ ● 21
- LEDset ● 22
- LED-aux ● 23
- LED+ ● 24
- LED- ● 25
- LED- ● 26

inventronics
Designed and engineered in Germany
Made in China

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

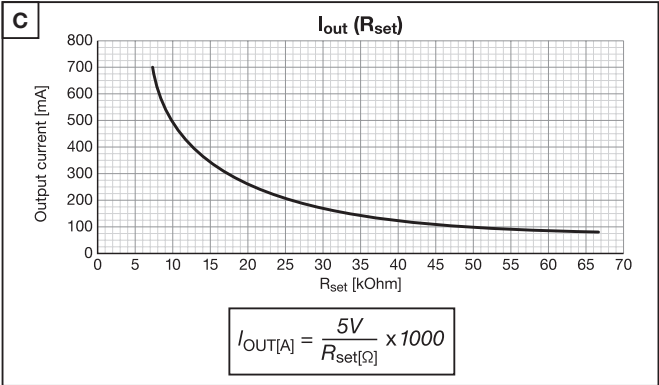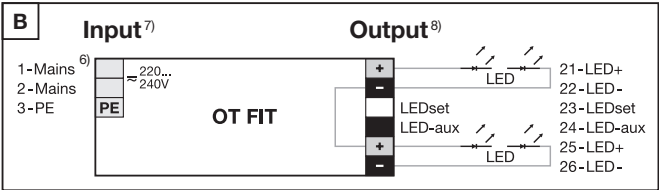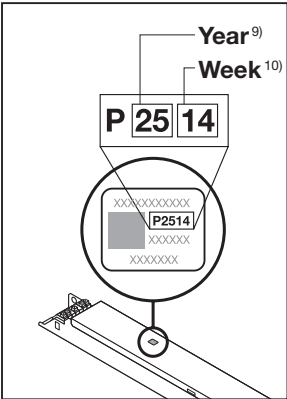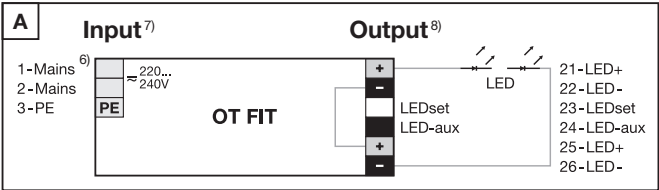

OT FIT	35 W	75 W
B16 	30 x	20 x
B10 	18 x	12 x
A 	≤ 10 A	≤ 20 A
TH	220 μs	170 μs
VNAC	198–264 V	198–264 V
VNDC	176–276 V	176–276 V

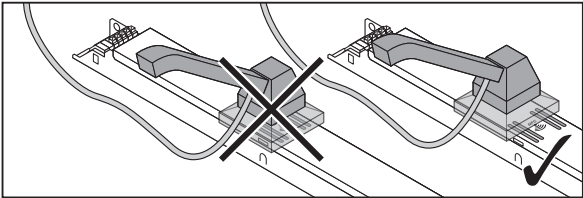

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

ⒼⒾ Installing and operating information (non-isolated driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 54V or rises above 240V. Wiring information (see fig. A, B); The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of LEDset terminals of two or more units. Output current adjustment – via LEDset terminals (see fig. C, e.g. by a basic insulated resistor) or via Near Field Communication in mains off mode only. For Near Field Communication Programming please refer to Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-26. Lines 21/26 (21/22-25/26) max. 2 m whole length excl. modules. NOTE: The unit delivers the programmed default current, only if the terminals 23 and 24 are shortened together, unless the LEDset2 interface is disabled by the Tuner4TRONIC. Emergency Lighting: This LED Power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22; can be used in high-risk task areas. Technical support: info@inventronicsglobal.com. 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Connect PE to case or PIN 3; wire preparation; push in; 4) Designed and engineered in Germany/Italy; Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Mains; 7) Input; 8) Output; 9) Year; 10) Week.

ⒼⒿ Installations- und Betriebshinweise (nicht isolierter Treiber): Schließen Sie nur LED-Leistypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 54V sinkt oder über 240V steigt. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A, B): Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge oder LEDset-Klemmen von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Einstellung des Ausgangsstroms – über LEDset-Terminals (siehe Abb. C, z.B. über einen basisisolierten Widerstand) oder über Nahfeldkommunikation nur nur im netzspannungsfreien Zustand. Für die Programmierung der Nahfeldkommunikation siehe Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 26 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/26 (21/22-25/26) ohne Module 2m. ANMERKUNG: Das Gerät liefert nur dann den programmierten voreingestellten Strom, wenn die Anschlüsse 23 und 24 kurzgeschlossen werden, es sei denn, die LEDset2-Schnittstelle ist deaktiviert. Notwendig für die Nutzung von Notbeleuchtungssystemen: Dieses Produkt entspricht der Norm EN 61347-2-13, Annex J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantstrom-LED-Betrieb; 2) t_c Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 3 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland/Italien; Hergestellt in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche.

Ⓕ Informations pour l'installation et le fonctionnement (pilote non isolé) : Connecter uniquement un type de charge LED. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie est inférieure à 54 V ou supérieure à 240 V. Informations de câblage (voir fig. A, B) : Le light fixture maker est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas connecter ensemble les sorties ou les bornes LEDset de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie – via terminaux LEDset (cf. figure C, résistance avec isolation de base par ex.) ou via Near Field Communication. Coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Pour la programmation de la communication en champ proche (NFC), veuillez vous référer au Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21. Lignes 21/26 (21/22-25/26) longueur totale max. 2 m hors modules. REMARQUE : l'appareil fournit le courant programmé par défaut seulement si les bornes 23 et 24 sont reliées l'une à l'autre, à moins que l'interface LEDset2 soit désactivée par le Tuner4TRONIC. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Support technique : info@inventronicsglobal.com. 1) Alimentation LED courant constant; 2) Point t_c ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 3; préparation du câble; pression; 4) Conçu et réalisé en Allemagne/Italie; Fabricé en Chine; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Alimentation électrique; 7) Entrée; 8) Sortie; 9) Année; 10) Semaine.

Ⓖ Informazioni su installazione e funzionamento (driver non isolato): Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del modulo LED avviene se la tensione di uscita è inferiore a 54V/superiore a 240V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A, B): Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non collegare insieme le uscite o i terminali LEDset di due o più unità. Regolazione corrente in uscita – via terminali LEDset (vedi fig. C, ad es. da un resistore con isolamento di base) o via NFC (Near Field Communication) solamente con rete in modalità spento. Per la programmazione NFC vedere Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21-26. Linea 21/26 (21/22-25/26) max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. NOTA: l'unità rilascia la corrente predefinita programmatica solo se i terminali 23 e 24 sono accorciati assieme, a meno che l'interfaccia del LEDset2 sia disabilitata mediante Tuner4TRONIC. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Supporto tecnico: info@inventronicsglobal.com. 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c ; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al PIN 3; cablare; inserire i cavi; 4) Disegnato e progettato in Germania/Italia; Prodotto in Cina; 5) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Rete; 7) Ingresso; 8) Uscita; 9) Anno; 10) Settimana.

Ⓖ Indicaciones de instalación y funcionamiento (controlador no aislado): Conecte solo los tipos de carga LED. Si el voltaje de salida es menor de 54 V o mayor de 240 V se producirá una desconexión del módulo LED. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A, B): El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de que la conexión PE sea correcta. No conecte juntas las salidas de los terminales LEDset de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante terminales LEDset (véase la figura C, ejemplo de resistencia con aislamiento básico) o mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. Para obtener información sobre la programación con comunicación de campo cercano (NFC), consulte Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 26. La longitud total máxima de las líneas 21/26 (21/22 – 25/26) sin módulos es de 2 m. NOTA: la unidad entrega la corriente programada por defecto solo si se acortan los terminales 23 y 24 reduciendo juntos, a menos que la interfaz LEDset2 se deshabilite mediante el Tuner4TRONIC. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Soporte técnico: info@inventronicsglobal.com. 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c ; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 3; preparación del cable; introducción; 4) Diseñado y elaborado en Alemania/Italia; Fabricado en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Red; 7) Entrada; 8) Salida; 9) Año; 10) Semana.

Ⓖ Informação de instalação e funcionamento (controlador não isolado): Ligue apenas a LED. O desligamento do módulo LED ocorre com tensão de saída inferior a 54V ou superior a 240V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A, B): O fabricante de luminárias é o último responsável pela ligação PE adequada. Não ligue conjuntamente as saídas ou terminais LEDset

de dois ou mais transformadores. Regulação da corrente de saída – via terminais LEDset (ver fig. C, por ex. com um resistor de isolamento básico) ou via Near Field Communication apenas com a tensão de rede desligada. Para a Programação de Comunicação em Campo Próximo consulte, por favor, o Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-26. Linhas 21/26 (21/22 – 25/26) máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. NOTA: a unidade oferece a corrente padrão programada, apenas se os terminais 23 e 24 estiverem encurtados juntos, a menos que a interface LEDset2 esteja desativada pelo Tuner4TRONIC. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos casos usados em áreas de tarefas de alto risco. Apoio Técnico: info@inventronicsglobal.com. 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c ; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 3; preparação dos fios; enfiar; 4) Design e engenharia alemães/italianos; Fabricado na China; 5) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Linha de alimentação elétrica; 7) Entrada; 8) Saída; 9) Ano; 10) Semana.

ⒼⒾⒿ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (μη μονωμένος οδηγός): Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι κάτω από 54V ή πάνω από 240V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εκκ. Α, Β): Ο κατασκευαστής του φωτιστικού εθύνεται για την κατάλληλη σύνδεση αγωγού προστασίας. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους ή τους ακροδέκτες LEDset δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου – μέσω ακροδεκτών LEDset (βλ. σχήμα C, π.χ., με βασική μονωμένη αντίσταση) ή μέσω Επικοινωνίας κοντινών επιπέδων (Near Field Communication) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δίκτυου. Για τον προγραμματισμό της λειτουργίας Near Field Communication δείτε την ενότητα Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-26 συνδεθούν με προσδοκώμενα ρεύματα. Γραμμές 21/26 (21/22-25/26) μέγιστη μήκ. συνολική χωρίς καλώδια: 2m. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα παρέχει το προγραμματισμένο ρεύμα μόνο εάν οι ακροδέκτες 23 και 24 είναι βραχυκυκλωμένοι μεταξύ τους, εκτός και αν η διεπαφή της διεύξης LEDset2 είναι απενεργοποιημένη από το Tuner4TRONIC. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Η προέδοσή αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση όπου χρησιμοποιούνται σε περιοχές εργασίας υψηλόν κινδύνου. Τεχνική υποστήριξη: info@inventronicsglobal.com. 1) Ηλεκτρική τροφοδοσία με ρεύμα σταθερό; 2) Σημείο t_c ; 3) Σύνδεση PE στο περίβλημα ή στο PIN 3; Προετοιμασία καλωδίου; Εισαγωγή; 4) Σχεδιασμός και τεχνική μέληση στη Γερμανία/Ιταλία. Χώρα προέλευσης Κίνας; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκριση εκτύπωσης είναι στο προτόν 6) Δίκτυο; 7) Είσοδος; 8) Εξόδος; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα.

ⒼⒾⒿ Installatie- en gebruiksinstructies (niet-geïsoleerde driver): Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledemodule wordt uitsgeschakeld als de uitgangsspanning onder de 54 V of boven de 240 V komt. Informatie over bedrading (zie fig. A, B): De fabrikant van het verlichtingsornament is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste PE-aansluiting. Sluit niet de uitgangspanning van LEDset aansluitpunten van twee of meer eenheden samen aan. Aanpassing van uitgangsstroom – via LEDset-terminals (zie fig. C, bijv. met een basisgeïsoleerde weerstand) of via Near Field Communication (NFC) wanneer het net is uitsgeschakeld. Raadpleeg Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 voor programmering van communicatie op korte afstand. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-26. Leidingen 21/26 (21/22-25/26) max. 2 m totale lengte excl. modules. Opmerking: Het apparaat levert de geprogrammeerde standaardstroom, maar alleen als de klemmen 23 en 24 worden kortgesloten, tenzij de LEDset2-interface uitsgeschakeld wordt door Tuner4TRONIC. Noedverlichting: Deze led-voeding is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22, met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Technische ondersteuning: info@inventronicsglobal.com. 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c -punt; 3) PE met behuizing of PIN 3 verbinden; draadvoorbereiding; insteken; 4) Ontworpen en geconstrueerd in Duitsland/Italië; Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Net; 7) Ingang 8) Uitgang; 9) Jaar; 10) Week.

ⒼⒾⒿ Installations- och bruksanvisningar (isolerat driver): Anslut endast laster av LED-typ. LED-modulen släcks när utspänningen sjunker till under 54 V eller överstiger 240 V. Inkopplingsinformation (se fig. A, B): Sätt och slutför ansvarig ansvarar armaturtillverkaren för en korrekt PE-anslutning. Koppla inte utgångarna eller LEDset-kontakterna från två eller flera enheter. Justering av utgående ström – via LEDset-terminaler (t.ex. vanligt isolerad resistor, se figur C) eller via närfältskommunikation endast med nätet bortkopplat. För programmering av närfältskommunikation hänvisas till Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Enheten går sönder om nättströmmen ansluts till kontakterna 21-26. Den maximala totala längden på ledningarna 21/26 (21/22-25/26) är 2 m utan moduler. OBS! Den inprogrammerade standardströmmen leveras endast om klemmarna 23 och 24 kortas och kopplas ihop, förutsatt att LEDset2-gränssnittet inte inaktiveras av Tuner4TRONIC. Nödbelysning: Denna LED-strömföring uppfyller SS-EN 61347-2-13 blaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22, exklusivt de som används i arbetsströmmen förknippade med stora risker. Tekniskt stöd: info@inventronicsglobal.com. 1) Konstantström LED-strömföring; 2) t_c -punkt; 3) Anslut PE till höljet eller PIN 3; kabelförberedning; stick in; 4) Formgiven och konstruerad i Tyskland/Italien; Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkt; 6) Nätspänning; 7) Ingång; 8) Utgång; 9) År; 10) Vecka.

ⒼⒾⒿ Aseennus ja käyttöohje (eristämätön ajuri): Kytke ainoastaan led-kuormitus tyyppiin. LED-moduuli kytketty pois päältä, kun lähtöjännite on alle 54V tai yrittäminen 240V. Kytkentätiedot (katso kaavio A, B): Valaisinjärjestelmä on viime kädessä vastuussa kunnonliikenteen PE-tilanteesta. Ei saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai LEDset-päättimiin. Lähivirtaus säätö – LEDset-kytkentänoimien kautta (katso kuva C, esimerkiksi eristetty perusmallin vastuksen avulla) tai NFC-tekniikan kautta vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Lähivirtaus tiedot – LEDset-kytkentänoimien kautta (www.inventronicsglobal.com/t4). Yksikkö vaurioituu jos kytkentämäärä 21-26 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/26 (21/22-25/26) maks. 2 m kokonaispituus. HUOMAA: yksikkö tuottaa ohjelmoitua oletusvirtaa, jos näiset 23 ja 24 ovat oikosulussa keskenään, ellei LEDset2-kytkentämäärä ole kaikkaitu Tuner4TRONIC:in avulla. Turvaavastus: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 -standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvaavastuslainsäädännön EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti lukuun ottamatta riskialttiita työalueita. Tekninen tuki: info@inventronicsglobal.com. 1) Tasavirtalähtö led-moduulille; 2) t_c -piste; 3) Kytke moduulisi (PE) koteloita tai terminaalien 3; johtimen kuorta; 4) Suunniteltu Saksa/Italia; Valmistettu Kiinassa; 5) Kuvitus vain viittaus, oikea kuva on vain viittaus, oikea kuva on painettu on päteviä; 6) Verkkojännite; 7) Sääntö; 8) Ulostulo; 9) Vuosi; 10) Viikko.

ⒼⒾⒿ Installations- og driftsinformation (ikke-isoleret drev): Koble kun LED-leddet LED-modulen blir slått av når utgangsspanningen faller under 54V eller overstiger 240V. Kablinginformasjon (se fig. A, B): Lampeprodusenten har det endelige ansvaret for korrekt PE-kobling. Ikke koble sammen utgangene eller LEDset-terminalene til to eller flere enheter. Utgangsstrømjustering – via terminalene til LED-settet (se fig. C, f.eks. ved en motstand med grunnleggende isolasjon) eller via nærfeltkommunikasjon der ledningsnett er i av-modus. Når det gjelder Near Field Communication-programmering, vennligst jfr. www.inventronicsglobal.com/t4. Enheten blir skadet hvis terminalene 23 og 24 er koblet sammen, med mindre LEDset2-grensesnittet er

OPTOTRONIC® LED Power Supply

deaktiviert av Tüner4TRONIC. Nodlys: Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nodydsarmaturer iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i hystoriskbygninger. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) Lc-punkt; 3) Koblet PE til boks eller PIN 3; ledningsforbindelse; skyv inn; 4) Designet og produsert i Tyskland/Italia; Produsent i Kina; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig typisk på produkt; 6) Ledningsnett; 7) Inngang; 8) Utgang; 9) År; 10) Uke.

(B) Installations- og driftsinstruksjoner (ikke isolert drift): Tilslut kun LED til belastningslinjen. LED-modul slukkes, når uddragsspenningen er under 54V eller over 240V. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A, B): Lampemontøren er den endelige ansvarlige for korrekt PE-tilslutning. Forbind ikke uddragene til hinanden eller LEDSet-klemmene til et eller flere enheder. Justering af uddragstrøm = via LEDSet-klemmer (se fig. C, k gemmen en enkelt isoleret modstand) eller via Nærfeltkommunikation kun ved skuttet strømforsyning. Vedtrengende programmering af nærfeltkommunikation henvises til Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Enheden skal monteres permanent, hvis belastningen tilsluttes klemmene 21-26. Linjerne 21/26 (21/22-25/26) maks. 2 m lde langede eksklusive moduler. BEMÆRK: Enheden giver den programmerede standard spending, hvis klemmene 23 og 24 er forberedt sammen, medmindre LEDSet2 grænsefladen er deaktiveret af Tüner4TRONIC. Nodbelysning: Denne LED-strømforsyning opfylder bl.a. if EN 61347-2-13 og er velegnet til nodybelysarmaturer i henhold til EN 60598-2-22 med undtagelse af armaturer, der bruges på steder med historiske bygninger. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) Lc-punkt; 3) Koblet PE til boks eller PIN 3; ledningsforbindelse; skyv ind; 4) Designet og udviklet i Tyskland/Italia; Fremstillet i Kina; 5) Billedet er kun til reference, gyldigt typisk på produkt; 6) El-net; 7) Input; 8) Output; 9) År; 10) Uge.

(B) Informace k instalaci a provozu (neizolovaný ovládač): Připojte pouze LED zářivku. Modul LED se vypne, pokud výstupní napětí klesne pod 54V nebo překročí 240V. Informace k zapojení (viz obr. A, B): Výrobce si vydává je zodpovědný za správné připojení ochranného vodiče. Nepřipojujte výstupy nebo LEDSet svorky ke dvěma nebo více jednotkám. Úprava výstupního proudu = prostřednictvím konektoru LEDSet (viz obr. C, b. běžným izolovaným rezistorem) nebo prostřednictvím Near Field Communication (NFC) pouze v režimu vypnutého napájení za pomoci programovacího Tüner4TRONIC, viz www.inventronicsglobal.com/t4. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21-26 připojeno síťové napětí. Vedení 21/26 (21/22-25/26) max. 2 m plná délka bez modulu. POZNÁMKA: Jednotka dodává naprogramovanou standardní proud, jen když jsou svorky 23 a 24 navzájem zkrátovány, pokud rozhraní LEDSet2 není deaktivováno softwarově Tüner4TRONIC. Bezpečnostní upozornění: Tento zdroj napájení pro LED je v souladu s přílohou J normy ČSN EN 61347-2-13 a je vhodný pro bezpečnostní osvětlení podle normy ČSN EN 60598-2-22 kromě armaturů s historickými budovami. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty Lc; 3) Připojení PE k pláští nebo vývodu z; příprava vodiče; zatlačení; 4) Projektovaná a konstruovaná v Německu/Itálii; Vyrobeno v Číně; 5) Obrázek jen jako referenci, platný potisk je na výrobku; 6) Síť; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týden.

(B) Информация по монтажу и использованию (неизолированный драйвер): Подключайте только светодиодные устройства. Светодиодный модуль отключается, когда выходное напряжение падает ниже 54 В или поднимается выше 240 В. Информация о проводке (см. рис. А, В): Ответственность за правильное подсоединение PE несет производитель светильника. Не присоединяйте выходы или клеммы LEDSet двух и более устройств. Регулировка выходного тока = через клеммы LEDSet (см. рис. С, например, с помощью обычного изолированного резистора) или через NFC (безпроводная связь ближнего радиуса действия) только в режиме отключенного сетевого питания. Для получения дополнительных сведений о программировании посредством технологии Near Field Communication см. Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-26. Линии 21/26 (21/22-25/26) макс. 2 м общей длины, если модуль. ПРИМЕЧАНИЕ: Единичные LEDSet2 не оптимизированы для работы с сетью. Устройство выделяет запрограммированный ток по умолчанию только при наличии перемены между контактами 23 и 24. Авариийное освещение: Данный источник электропитания LED соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение 1, и подходит для установки аварийного освещения по стандарту EN 60598-2-22, кроме устройств, используемых в зонах повышенной опасности. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com. 1) Питание светодиода постоянным током; 2) точка контроля температуры Lc; 3) Соединение PE с корпусом или КОНТ. 3; подготовка провода; вставка накатками; 4) Разработано и спроектировано в Германии/Италии; Сделано в Китае; 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Питание; 7) Вход; 8) Выход; 9) Год; 10) Неделя.

(B) Акпаратты орнату және қолдану (оқшауланған құрылғы емес) туралы ақпарат: Тек LED күт түрін қосыңыз. Шығыс кернеу 54 В-тан төмен түскенде модуль 240 В-тан асып кетсе, жарық диодының модулі өшіп қалады. Сырттан жұмыс туралы ақпарат (А, В) суреттерін қараңыз: Жарық беретін құрал ендіруші дүрыс PE байланысын үшін басып жауапкер. Қондырғының екі немесе бірінші шығыс куты және LEDSet терминаторын бірге қоспаңыз. Шығыс токты реттеу = LEDSet терминаторды арқылы (С суретін қараңыз, мысалы, негізгі оқшауланған резистор арқылы) немесе желінің өшіріліп режимінде ғана Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 қараңыз. Егер электр желісі 21-26 терминаторлармен, 21/26 (21/22-25/26) желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қолданылса, кеңдіруге тұрақты түрде істемейсіз. ЕСКЕРТУ: LEDSet2 бір модульді емес, бірнеше модульді емес, тек 23 және 24 терминаторды бірге қосылмайтын (LEDSet2 интерфейсі LEDSet2 бардырамыз ақырталас). Аяқталған жағдайда жарықтандыру: Бұл жарықтандыру күт келі 61347-2-13 стандартының J қосымшасындағы талаптарға сәйкес келеді және жоғары қауіп бар тапсырма аймақтарын санамағанды. EN 60598-2-22 стандартына сәйкес аяқталу жағдайда жарықтандыру жабықтық үшін жарамды. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com. 1) Тұрақты LED күт кезі; 2) ТБ нүктесі; 3) PE қосылымын корпусқа немесе PIN 3 қорғау қоспаңыз; 4) Сым дайындау; 5) Испы. 4) Германия; 5) Италияда жасалған және желіліктерді; Қайтада жасалған; 6) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылған емдік; 7) Электр желісі; 7) Кіріс күт; 8) Шығыс күт; 9) Жыл; 10) Апта.

(B) Belső és működési információk (nem szigetelt meghajtó): Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A LED-modul kikapcsol, ha a kimeneti feszültség 54V alá csökken, illetve 240V-nál felül. Vezetékesi információ (lásd A, B rajt): A megfelelő földelésért a csatlakozó gyártója felelős. Ne párhuzamosítsa több egységet LED kimenetével, vagy LEDSet termináljával. Kimeneti áramerősség szabályozása csak az LEDSet-kapcsolaton (lásd a C ábrát), pl. az LEDSet-kapcsolat ellenállásai mellett) vagy NFC-n (Near Field Communication) keresztül csak lekapcsolt állapotban lehetséges a Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 kommunikációval történő programozás a Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 útmutatójának tanulmányozása. A készülék töltéreménye, ha a hálózati feszültség a 21-26 terminálra kerül. A 21/22-25/26 terminálkon lévő vezeték maximális hossza 2 m. MEGJEGYZÉS: Az egység csak akkor továbbítja a beprogramozott áramerősséget, ha a 23-as és 24-es terminálok össze vannak csatlakoztatva, kivéve, ha a LEDSet2 interfész kábel végén kapcsolcsa a Tüner4TRONIC alkalmazásból. Vészvilágítás: Ez a LED-élektromos megvilágítás az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében alkalmas vészvilágító lámpákval való használatra, kivéve a kockázatos területen használt lámpákat. Technikai támogatás:

www.inventronicsglobal.com. 1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Csatlakozása a PE terminál a készülékházhoz, vagy a 3. terminálhoz; 4) Németszövegben/ Olaszországban tervezett, Származási hely: Kín; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékben; 6) Házvezeték; 7) Bemenet; 8) Kimenet; 9) Év; 10) Het.

(B) Důležité pokyny dotyczące instalacji i użytkowania (zasilacz nieizolowany): Podłączaj wyłącznie do dedykowanych źródeł światła. LED-Moduł zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe spadnie poniżej 54V lub wzrośnie powyżej 240V. Wykazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A, B). Procent oświetlenia musi zapewnić ostatecznie prawidłowe podłączenie przewodu PE. Nie łączysz ze sobą wyjść ani zacisków LEDSet dwóch lub więcej urządzeń. Dostosowanie prądu wyjściowego = za pomocą terminali LEDSet (patrz ilustracja C, np. przy użyciu podstawowego izolowanego rezystora) lub poprzez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) dostępną tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Programowanie Near Field Communication: patrz Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Dopuszczalne napięcia do zacisków 21-26 spowoduje niedopuszczalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodu 21/26 (21/22-25/26) wynosi 2 m bez modułów. UWAGA: Moduł zapewnia domyślnie zaprogramowane natężenie tylko wtedy, gdy zaciski 23 i 24 są zwarte, chyba że interfejs LEDSet2 został wyłączony przez Tüner4TRONIC. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Zasilacza J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do opraw oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 z wyjątkiem tych stosowanych w obszarach, gdzie przeprowadzane są zadania o wysokim poziomie ryzyka. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com. 1) Zasilacz prądu DC; 2) punkt pomiaru temperatury Lc; 3) Podłącz przewód PE do obudowy lub do PIN3; przygotowanie przewodu; nacisnąć; 4) Zaprojektowano i skonstruowano w Niemczech oraz Włoszech; Wyprodukowano w Chinach; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Zasilanie; 7) Wejście; 8) Wyjście; 9) Rok; 10) Tydzień.

(B) Informácie o inštalácii a prevádzke (neizolovaný ovládač): Pripojte len zariadenia typu LED. Modul LED diódového osvetlenia sa vypne, keď výstupné napätie klesne pod hodnotu 54V alebo vystupí nad hodnotu 240V. Informácie o zapojení (viz obr. A, B): Konečnú zodpovednosť za pripojenie PE nesie výrobca zariadenia. Nezapájajte spolu výstupy alebo terminály LEDSet dvoch alebo viacerých zariadení. Nastavenie výstupného prúdu = prostredníctvom terminálov LEDSet (pozri obr. C, napr. pomocou základného izolovaného rezistora) alebo prostredníctvom protokolu Near Field Communication iba v režime vypnutého sieťového napájania. Pre programovanie Near Field Communication použite nástroj Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. V prípade porúčky hlavného vedenia na terminály 21-26 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/26 (21/22-25/26) môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov. POZNÁMKA: Jednotka dodáva naprogramovaný prevádzkový prúd, len ak sú koncovky 23 a 24 správnou dotiahnuté, pokiaľ rozhranie LEDSet2 nie je deaktivované softwarom Tüner4TRONIC. Núdzové osvetlenie: Tento zdroj LED je v súlade s normou EN 61347-2-13, príloha J, je vhodný pre núdzové osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22 s výnimkou tých, ktoré sa používajú v oblastiach s vysokorizikovým úhľadom. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty Lc; 3) Pripojte ochranný vodič (PE) ku krytu alebo ku kolíku; 3; príprava vedení; vtlačí; 4) Navrhnutý a vyrobený v Nemecku/Itálii; Vyrobené v Číne; 5) Obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Napájanie; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týdeň.

(B) Informacje o namstawieniu i delowaniu (nieizolowany gonilnik): Podkluaczaj LED wroto informacjami. Modul LED se izkopli, ko izhodna napetost pade pod 54V ali se dvigne nad 240V. Informacije o oizbenju (glejte sliko A, B): Povzajalce svetilne je končno odgovoren za pravilno PE povezavo. Ne priključajte skupaj izhoda ali LEDSet terminalov dveh ali več enot. Prilagoditev izhodnega toka = prek terminalov LEDSet (gl. sliko C, npr. z osnovnim izoliranim upornikom) ali prek tehnologije Near Field Communication samo v načinu izklopljenega omrežja. Za programiranje NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) glejte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Enota je trajno poškodovana, če omožno napetost se uporablja za terminalov 21-26. Največja skupna dolžina linij 21/26 (21/22-25/26) brez modulov je 2 m. OPOMBA: enota dovaja programirani tok samo, če sta terminala 23 in 24 skrajšana skupaj, razen če je vsmrekl LEDSet2 onemogočila programsko oprema Tüner4TRONIC. Zaslišna razsvetljava: To LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primerno za izvedbo razsvetljave v skladu z EN 60598-2-22, razen za tiste, ki se uporabljajo na območjih z visoko stopnjo tveganja. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) PE priključi-te na ohišje ali PIN 3; cik; pritiskate; 4) Zasnovano in izdelano v Nemčiji/Italiji; Izdelano na Kitajskem; 5) Slika je samo za referenco, veljavni natisk je na izdelku; 6) Napeljava; 7) Vhod; 8) Izhod; 9) Leto; 10) Teden.

(B) Kurulum ve işletim bilgisi (yalıtılmamış sürücü): Sadece LED yük türünü bağlayın. Çıkış voltaja 54 V'nin altına düştiğinde veya 240V'nin üzerine çıkıldığında LED modülü kapanır. Kablo bağlan-tası bilgisi (bakınız şekil A, B): Aydınlatma armatürleri basitçe uygun PE bağlantısı yapılmamış sorunludur. Çıkışları iki veya daha fazla ünitenin LEDSet terminaline bağlamayın. Çıkış akımı düzenlemesi = LEDSet terminalleri aracılığıyla (bkz. şekil C, örn. temel yalıtılmış rezistans tarafından) veya yalnızca ana kablo kapalı modullardan Yalnız Ana İletişim aracı kullanılarak. Yalnız Saha İletişimi Programlama için lütfen Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 altine başvurunuz. 21-26 terminaline bekebe voltajı uygulanırsa 21-26 terminali arasında kalıcı olarak hasar görülebilir. Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4 modülün harici olarak maks. 2 m'dir. NOT: 23 ve 24 terminalleri birlikte kısa devre yapıldığında bir programlanabilir çıkış akımı elde edilir. LEDSet2, programlanabilir bir Tüner4TRONIC tarafından devre dışı bırakılır. Acil Durum İşletim: Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-13 (ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 (yüksek riskli çalsma alanlarında kulllanılan harici) uyuncu acil durum işletim armatürleri için uygundur. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com. 1) Sabit akorcu LED güç kaynağı; 2) Lc ölçüm noktası; 3) PE'yi kassaya ya da PIN 3'e bağlayın; kablo koruyucuyu iterlek yerleştirin; 4) Alınması da/italya da dizayn edilmiş tasarımdır; Çin'de üretilmiştir; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir; 6) Şebeke; 7) Giriş; 8) Çıkış; 9) Yıl; 10) Hafta.

(B) Informácie o ugradni i rukovanju (ne izolirani upravljač): Spojite samo LED wroto opterećenje. Modul LED isključit će se kada izlazni napon padne ispod 54V ili naraste iznad 240V. Informacije o oizbenju (glejte sliku A, B): Povzajalce svetilne je končno odgovoren za pravilno PE spoji. Nemojte spajati zajedno izhode ili LEDSet priključke dvije ili više jedinica. Prilagodba izlaznog struje = putem terminala LEDSet (pogledajte sl. C, npr. pomoću jednostavnog izoliranog otpornika) ili putem komunikacije bliskog polja (Near Field Communication, NFC) samo kada je napajanje isključeno. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukupna dužina vodova 21/26 (21/22-25/26) izuzay modula je 2 m. OPOMENA: jedinica dovaja programirani tok samo ako su krajevci 23 i 24 zajedno skraćeni. LEDSet2 omogućuje programiranje samo u načinu isključenog mrežnog napajanja. Za programiranje bliskom tehnologijom kratkog dometa pročitajte Tüner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežno napajanje primijeni na terminale 21-26. Maksimalna ukup

Ⓘ) Instrucțiuni de montaj și operare (driver neizolați): Conectați numai sarcini tip LED. Modulul LED va fi decuplat când tensiunea de ieșire scade sub 54V sau crește peste 240V. Indicații de cablare (vedeti fig. A,B): Producătorul corpului de iluminat este responsabil față de producătorul PE corectpunzătoare. Nu conectați împreună ieșirile sau bornele LEDSet2 două sau mai multe unități. Reglarea curentului de ieșire – prin bornele LEDSet2 (a se vedea fig. C, de exemplu, print-un rezistor izolat simplu sau prin intermediul NFC, numai în modul cu alimentarea de la rețea opțio. Pentru programarea prin comunicare în câmp apropiat consultați manualul Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4t. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21-26 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorului 21/26 (21/22-25/26) este de 2 m, fără moduli. NOTĂ: Unitatea va funcționa corect numai dacă bornele 23 și 24 sunt conectate între ele, exceptând cazul în care interfața LEDSet2 este dezactivată din aplicația Tuner4TRONIC. Iluminare de urgență: Această sursă de alimentare pentru LED este conform cu standardul EN 61347-2-13 Anexa J și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celor utilizate în zone de activități de mare risic. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com 1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Conectați PE la carcasa sau la PIN3; pregătiți cablurile (a se vedea: 4) Protecția și dezvoltări în Germania/Italia; Probus in China; 5) Imaginea este doar orientativă, ea corectă se află pe produs; 6) Rețea; 7) Intrare; 8) Ieșire; 9) An; 10) Saptamana.

Ⓙ) Informația pentru montaj și работа (не изолирован сохранение): Съхраняйте само светодиодни товари. LED модуля ще се изключи, когато изходното напрежение падне под 54V или превиши 240V. Инструкциите за обкабеляване (вж. фиг. A,B): Производителят на осветителното тяло е крайният отговор за правилното земзяемане. Не съхраняйте заедно изходните или LEDSet2 клемите на две или повече устройства. Регулиране на изходния ток = изходна температура; 2) точка за контрол на температурата; 3) Конектира PE на корпуса или на PIN3; подготвя кабелите (вж. фиг. 4) Защита и разработка в Германия/Италия; Производ в Китай; 5) Изображението е само ориентировочно, ето коректно се намира на продукта; 6) Мрежово захранване; 7) Вход; 8) Изход; 9) Горнина; 10) Седмична.

Ⓚ) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (isoleerimata kontakt): Ühendage ainult LED vastetüübiga. LED-moduli väljundvõlli väärtus ei tohiks olla alla 54V või tase üle 240V. Juhime teie paigaldamisel (vaata joonist A, B): Valgusti paigaldaja on lõplik vastutaja õige PE ühenduse loomise eest. Ärge ühendage kokku kaks või enam moduli väljundit või LEDSet2 klemme. Väljundvoolu seadistamine LEDSet2 klemmide (vt joonist C, nt tavasilise isoleeritud kaist) või võrgust väljuvate lähiväljaldiste kaudu. Lähiväljaldiste programmeerimise kohta lugege palun Tuner4TRONIC-i, www.inventronicsglobal.com/t4t. Seade puruneb jäädavalt, kui LED-juhtmed ühendatakse (võrdle fig. A, B). Temperatuuri 21-26, juhtmed 21/22-25/26 toetavad maks 2 m, ilma modullitega. MÄRKUS: Seade näitab programmeeritud vooluvoolu, kui klemm 23 ja 24 ühendatakse koos, välja arvatud juhul, kui LEDSet2 liides on Tuner4TRONIC-i abil inaktiveeritud. Arvutisõltus: See LED toiteallikas vastab standardile EN 61347-2-13 lisale J ja sobib arvutisõltuslike, mis vastavad standardile EN 60598-2-22, välja arvatud kõrge riskitasemega aladele kasutatavate avalike valgustite puhul. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com 1) LED toitevõrk; 2) LED punkti; 3) Ühendage PE korpusse või 3. kontaktiga; 4) Ettevalmistus; 5) Valgustite sisse; 6) Disainitud Saksa/ma/Itaalia; Valmistatud Hiinas; 5) Olulised arvutid, kehtiv tempel tootja; 7) Toitekaabel; 8) Väljund; 9) Aasta; 10) Nädal.

Ⓛ) Instalavimo ir naudojimo informacija (neizoluoti kontaktai): Pajunkite tik LED apkravos tipa. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nukris žemiau 54V arba pakils virš 240V. Laičių išvedimo įrenginių pajungimas (žr. A, B pav.): Šviestuvo gamintojas yra pinalis atsakingas už saugų įvedimo pajungimą. Neįjungti kartu dviejų įrenginių išėjimų ir LEDSet2 prijungti, išvesties srovės reguliavimas = naudojant „LEDSet“ kontaktus (žr. pav. C, pvz., pagrindiniu izoliuotu rezistoriumi) arba artimo lauko ryšiu tik išjungti matavimo režimą. Artimo lauko ryšiu technologijos (NFC) programavimui žr. Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4t. Įrenginys gresia sužeisti, jei laidus sujungsime prie gnybtų 21-26. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. PASTABA: prietaisas tikiu užprogramuota srovę tik, jei 23 ir 24 terminalai yra kartu su-

trupinami, išskyrus atvejus, kai Tuner4TRONIC išjungia LEDSet2 sąveiką. Avarinis apšvietimas: Šis LED matavimo šaltinis atitinka EN 61347-2-13 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22, išskyrus tuos, kurie naudojami vietose, kur atliekami didesni rizikos darbai. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com. 1) Nuolatinis srovės LED matavimo tikimas; 2) t₁ taškas; 3) Prijunkite PE prie dėžutės arba 3 kontakto; laido paruošimas; įstijimas; 4) Dizainas ir projektavimas atitiks Vokietijoje / Italijoje; Pagaminta Kinijoje; 5) pavelskės pateiktas tik informaciniais tikais, galiojanti nuoroda yra atpausdinta ant gaminio; 6) Tinklo įtampa; 7) įvadas; 8) išvadas; 9) Metai; 10) Savaitė.

Ⓜ) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (neizolēti draiveri): Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. LED modulis tiek atslēgts, ja izvades spriegums nokrīt zem 54V vai pārsniedz 240V. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatīt att. A,B): Gaismekļa ražotājs ir galējā atbildīgā par pareizu PE savienojumu. Nesavienojot tīklu divu vai vairāku ierīču izjau vai LEDSet2 spriegums, izvades strāvas iestatīšana = ar LEDSet spaiēm (skatīt att. C, piem. ar vienkāršu izolētu rezistoru) vai ar tva darības lauka sakarēm (NFC) tika izslēgtas tikai spriegums. Tavas darības lauka sakaru (Near Field Communication – NFC) programēšanai lūdzam lietot Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4t. Piemēroto tīklu spriegumu 21 - 26, spai, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālās kopējās garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26) līnijas ir 2 m, neskatot moduli. PIEZĪME: pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts tīkls, lai tiek savienots 23, un 24. termināli vai ja Tuner4TRONIC ir atspoguļots LEDSet2 interfeisu, Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismojums ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumiem apgaibos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t₁ punkts; 3) pievienojiet PE pie ievadu vai PIN 3, daud sagatavotais; iespiediet uz leksu; 4) izstrādāts ar ražotājs garums 21./26, (21./22.-25./26