



OPTOTRONIC® LED Power Supply









OT FIT 8/220-240/180 CS | MINI

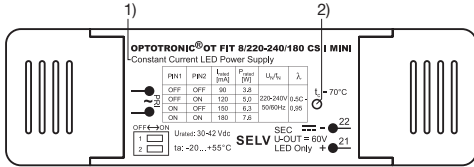




picture only for reference, valid print on product⁴⁾

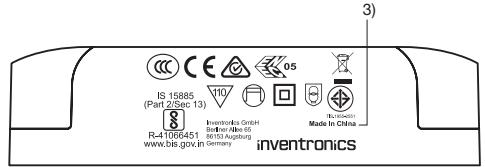

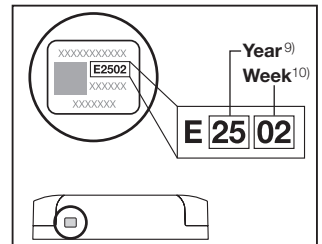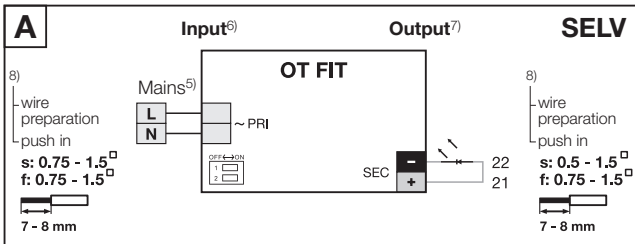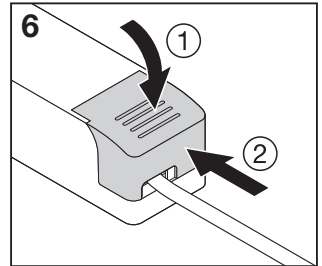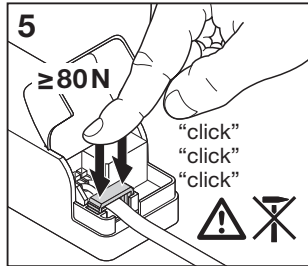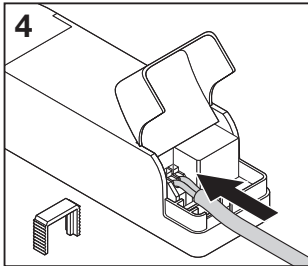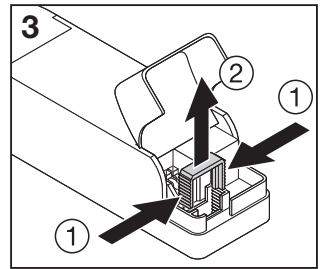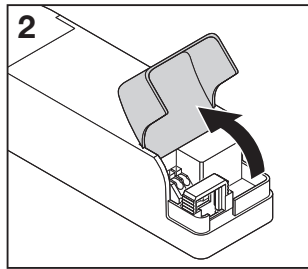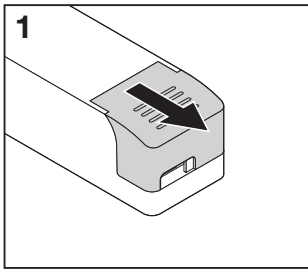


picture only for reference, valid print on product⁴⁾



OPTOTRONIC® LED Power Supply

B16 	60
B10 	36
	≤ 16 A
T_H	100 μs
V_{NAC}	198–264 V

		Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]
PI N1	PI N2		
OFF	OFF	90	30
OFF	ON	120	33
ON	OFF	150	36
ON	ON	180	40

Cable types (tested acc. to EN 60598-1) ¹²⁾

H03VVH2-F 2*0.75 mm ²
H05VVH2-F 2*1.0 mm ²

Current selection by DIP-switch¹¹⁾

Ⓔ Installing and operating information (SELV driver):

Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 30V or rises above 42V.

Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support:
www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply; 2) Ip; 3) Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) wire preparation; push in; 9) Year; 10) Week; 11) Current selection by DIP-switch; 12) Cable types (tested acc. to EN 60598-1)

Ⓕ Installations- und Betriebshinweise (SELV-Treiber):
Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 30 V sinkt oder über 42 V steigt.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klammern 21/22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2m. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschalten.

Technische Unterstützung:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) I_c-Punkt; 3) Hergestellt in China; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Drahtvorbereitung; einstecken; 9) Jahr; 10) Woche; 11) Stromauswahl durch DIP-Schalter; 12) Kabelarten (getestet nach EN 60598-1)

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement (conducteur SELV):
Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie est inférieure à 30 V ou supérieure à 42 V.

Informations de câblage (voir fig. A) : Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP - couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21/22. Lignes 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Veillez à éteindre le pilote via L.

Support technique :
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant; 2) Point I_c; 3) Fabriqué en Chine; 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) préparation du câble; pression; 9) Année; 10) Semaine; 11) Sélection du courant par interrupteur DIP; 12) Types de câbles (testé conformément à la norme EN 60598-1)

Ⓖ Informazioni su installazione e funzionamento (driver SELV):
Collegare soltanto tipi di carico LED. Lo spegnimento del modulo LED avviene se la tensione di uscita è inferiore a 30V/ superiore a 42V.

Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o più unità. Selezione corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21/22. Linee 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Si prega di disattivare il driver via L.

Supporto tecnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto I_c; 3) Prodotto in Cina; 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) cablare; inserire i cavi; 9) Anno; 10) Settimana; 11) Selezione della corrente mediante interruttore DIP; 12) Tipi di cavi (testati ai sensi di EN 60598-1)

Ⓖ Indicaciones de instalación y funcionamiento (conductor SELV):
Conecte solo tipo de carga LED. Si el voltaje de salida es menor de 30 V o mayor de 42 V se producirá una desconexión del módulo LED.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante el interruptor DIP solo con la red en modo apagado. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales 21/22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. No olvide desconectar el conductor mediante L.

Supporto tecnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto I_c; 3) Hecho en China; 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) preparación del cable; introducción; 9) Año; 10) Semana; 11) Selección de corriente por interruptor DIP; 12) Tipos de cables (comprobados según la norma EN 60598-1)

Ⓖ Informações sobre a instalação e operação (conductor SELV):
Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre com tensão de saída inferior a 30V ou superior a 42V.

Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Seleção da corrente de saída via interruptor DIP apenas com a tensão de rede desligada. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21/22. Linhas 21/22 máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Certifique-se de desligar o condutor via L.

Apoio Técnico:
www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto I_c; 3) Fabricado na China; 4) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) preparação dos fios; enfiar; 9) Ano; 10) Semana; 11) Seleção de corrente através do interruptor DIP; 12) Tipos de cabo (testado de acordo com EN 60598-1)

Ⓖ Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας (οδηγός SELV):
Σύνδεση μόνο σε τύπο φορτίου LED. Η μόνωση LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι κάτω από 30V ή πάνω από 42V.

Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Επιλογή ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21/22 συνδεθούν με προφθοσικό ρεύματος. Γραμμές 21/22 2 μέτρα max. συνολικού μήκους, χωρίς τις μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του L.

Τεχνική υποστήριξη:
www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική προφθοσική συσκευασία ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής I_c; 3) Χώρα προέλευσης; 4) Η Ελλάδα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν; 5) Δίκτυο; 6) Είσοδος; 7) Έξοδος; 8) προετοιμασία καλωδίου, ωθήσει; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα; 11) Επιλογή ηλεκτρικής έντασης με διακόπτη DIP; 12) Τύποι καλωδίων (δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1)

Ⓖ Informatie over installatie en gebruik (SELV-driver):
Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De led-module wordt uitgeschakeld als de uitgangsspanning onder de 30 V of boven de 42 V komt.

Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Selecteer de uitgangsstroom via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat. De eenheid wordt permanent beschadigd als de nestroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21/22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Zorg dat u de driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning:
www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding; 2) I_c-punt; 3) Geproduceerd in China; 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 5) Net; 6) Ingang; 7) Uitgang; 8) draadvoorbereiding; insteken; 9) Jaar; 10) Week; 11) Stroomsterkteselectie via de DIP-schakelaar; 12) Kabeltypen (getest volgens EN 60598-1)

Ⓖ Installations- och driftinformation (SELV-drivarenhet):
Anslut endast LED-lampor. LED-modulen släcks när utspänningen sjunker till under 30 V eller överstiger 42V. Inkopplingsinformation (se fig. A):

Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Val av utgående ström endast via DIP-kompplare med huvudströmmen bortkopplad. Enheten går sönder om nätströmmen ansluts till kontakterna 21/22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Var nogra med att stänga av drivarenheten via L.

Tekniskt stöd:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) I_c-punkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 5) Nätspänning; 6) Ingång; 7) Utgång; 8) kabelförberedelse; stick in; 9) År; 10) Vecka; 11) Strömval av DIP-switch; 12) Kabeltyper (testade i enl. med EN 60598-1)

Ⓖ Asennus- ja käyttötiedot (SELV-ohjain):
Kytke ainoastaan LED-kuormitustyyppiin. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on alle 30V tai yli 42V.

Kytkenäyttöä (katso kaavio A): Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. Lähtövirran valinta DIP-kytkimellä ainoastaan, kun sähköverkko on poiskytketty. Yksikkö vahingoittuu jos kytkentämäärä 21/22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. Muista kytkeä ohjain pois päältä L:n kautta.

Tekninen tuki:
www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduuleille; 2) I_c-piste; 3) Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä; 5) Verkköjännite; 6) Sisääntulo; 7) Ulostulo; 8) johtimen kuurinta; liitos; 9) Vuosi; 10) Viikko; 11) Virtavaltinta DIP-kytkimellä; 12) Kaapelityypit (testattu standardin EN 60598-1 mukaisesti)

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(N) Installasjons- og driftsinformasjon (SELV-driver):
Koble kun til LED-belastningstypen. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen faller under 30V eller overstiger 42V.

(N) Kablingsinformasjon (se fig. A):
Ikke koble sammen utgangene fra to eller flere enheter. Utgangsstrømmen må kun velges med DIP-bryter når strømmen er slått av. Enheten er permanent skadet hvis strømmetett brukes til terminalene 21/22. Ledningene 21/22 maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. Husk å slå av drifren via L.

Teknisk støtte:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_C -punkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 5) Ledningsnett; 6) Inngang; 7) Utgang; 8) ledningsberedelse; skyv inn; 9) År; 10) Uke; 11) Strømløst ved hjelp av DIP-bryter; 12) Kabeltyper (testet i henhold til EN 60598-1)

(O) Oplysninger om installasjon og drift (SELV-driver):
Tilslut kun LED-belastningstypen. LED-modul slukkes, når utgangsspenningen er under 30V eller over 42V.

(O) Anvisninger for ledningsføring (se fig. A):
Forbød ikke utgangene fra to eller flere enheter. Utgangsstrømmen via DIP-omskifteren må kun velges ved frakoblet netstrøm. Enheten skades permanent, hvis netstrømmen tilsluttes klemmerne 21/22. Lijnene 21/22 maks. 2 m full lengde eksklusivt moduler. Sorg for at slukke drifren via L.

Teknisk assistance:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_C -punkt; 3) Fremstilt i Kina; 4) bilde er kun til referanse, gyldigt tryk på produkt; 5) El-net; 6) Input; 7) Output; 8) ledningsberedelse; tryk inn; 9) År; 10) Uge; 11) Strømløst med DIP-kontakt; 12) Kabeltyper (testet i h.t. EN 60598-1)

(Z) Pokyny pro montáž a provoz (ovládač SELV):
Pripojte výhradně LED zátěžového typu. Modul LED se vypne, pokud výstupní napětí klesne pod 30V nebo překročí 42V.

(Z) Informace k zapojení (viz obr. A):
Nespojíte výstupy dvou nebo více jednotek. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím přepínače DIP pouze v režimu vypnutí přívodu energie. Jedinotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21/22 připojeno síťové napětí. Vedení 21/22 maks. 2 m plná délka bez modulů. Nezapomente, prosím, zdroj vypnout pomocí L.

Teknická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty t_C ; 3) Vyrobeno v Číně; 4) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 5) Síť; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) příprava vodičů; zatažení; 9) Rok; 10) Týden; 11) Volba proudů pomocí spínače DIP. 12) Typy kabelů (testované podle EN 60598-1)

(B) Информација об установке и эксплуатации (драйвер SELV):
Подключайте только тип нагрузки LED. Светодиодный модуль отключается, когда выходное напряжение падает ниже 30 В или поднимается выше 42 В.

(B) Informacia o podklopení (sm. ris. A):
Ne соединяйте выходы двух или более устройств. Регулируйте выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключенного сетевого питания. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21/22. Выходы 21/22 макс. общая длина – 2м, искл. модуля. Не забудьте выключить драйвер через L.

Tekhnická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля температурного режима; 3) Сделано в Китае; 4) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 5) Питание; 6) Вход; 7) Выход; 8) подготовка провода; вставка нажимаем; 9) Год; 10) Неделя; 11) Выбор силы тока с помощью DIP-переключателя; 12) Типы кабеля (протестированы согласно стандарту EN 60598-1)

(B) Ornatu žarne ikke қосу ақпарат (SELV драйвер):
Тек жарнал диодның жүктеме түріне қосқан арнады. Шығыс кернеу 30 В-тан төмен түссе немесе 42 В-тан асып кетсе, жарқат диодның модулі өші қалады.

(B) Сымдар жүйісі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз):
Екі не одан артық блоктың шығыстарын қоспаңыз. Шығыс тоқты тек қана қуат желісіннің өшіру тіл режимінде DIP ауыстырып-қосқышы арқылы тандауға болады. Егер электр желісі 21/22 терминандаларына 21/22 желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қондырғаны, қондырғы тұрақты түрде істен шығады. Жетектің L арқылы өшірілгенін қалғандаңыз.

Tekhnikalық қолдау:
www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты LED ток кезі; 2) Тү нүктесі; 3) Қытайда жасалған; 4) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылған емді; 5) Электр желісі; 6) Кіріс қуат; 7) Шығыс қуат; 8) ым дайындық; итеру; 9) Жыл; 10) Алта; 11) DIP қосқышымнен тоқты тандау; 12) Кабель түрлері (EN 60598-1 стандартына сәй сьналған)

(H) Felszerelési és üzemeltetési információk (SELV-transzformátor):
Csak LED-es fényforrás csatlakoztasson. A LED-modul kikapcsol, ha a kimeneti feszültség 30V alá csökken, illetve 42V fölé nő.

(H) Vezetéktelési információ (lásd A rajz):
Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimenetét. A kimeneti áramerősségét DIP-kapcsolón keresztül csak feszültségmentesített módban lehet kiváltani. A készülék tönkremegy, ha a hálózati feszültség a 21/22 terminálra kerül. A 21/22 terminálokra lévő vezeték maximális hossza 2 m. A vezetők mindig az L-en keresztül kapcsolják ki.

Tekhnikai támogatás:
www.inventronicsglobal.com

1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Származási hely: Kína; 4) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén; 5) Hálózati; 6) Bemenet; 7) Kimenet; 8) huzalelkészítés; nyomás bemenet; 9) Év; 10) Hétf; 11) Áramerősség választás DIP kapcsolóval; 12) Kabeltypusok (EN 60598-1 szerint tesztelve)

(L) Informacje dotyczące instalacji i obsługi (sterownik SELV):
Podłączyć tylko jeden typ odbiornika LED. Modul LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe spadnie poniżej 30V lub wzrośnie powyżej 42V.

(L) Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A):
Nie łączyć ze sobą więcej niż dwóch lub większej liczby zasilaczy. Wyboru prądu wyjściowego za pomocą przełącznika dwustanowego dokonujemy tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Doprowadzenie napięcia do zacisków 21/22 spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21/22 wynosi 2 m bez modułów. Układ sterujący należy wyłączyć, używając L.

Wsparcie techniczne:
www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądowy do LED; 2) punkt pomiaru temperatury t_C ; 3) Wyprodukowano w Chinach; 4) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 5) Zasilanie; 6) Wejście; 7) Wyjście; 8) przygotowanie przewodu; nacisnąć; 9) Rok; 10) Tydzień; 11) Ustawienie natężenia prądu za pomocą przełącznika typu „DIP-switch”; 12) Rodzaje przewodów (przebadane zgodnie z normą EN 60598-1)

(L) Návod na inštaláciu a použitie (ovládač SELV):
Ako zaťaženie pripojte iba LED. Modul LED diódového osvetlenia sa vypne, keď výstupné napätie klesne pod hodnotu 30V alebo vystupí nad hodnotu 42V.

(L) Informácie o zapojení (viz obr. A):
Nesprávate výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Výber výstupného prúdu prostredníctvom DIP prepínača len v režime vypnutého sieťového napájania. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály 21/22 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/22 môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez moduľov. Nezabudnite vypnúť ovládač prostredníctvom L.

Tekhnická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty t_C ; 3) Vyrobené v Čine; 4) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 5) Napájanie; 6) Vstup; 7) Výstup; 8) príprava vedení; vtláčik; 9) Rok; 10) Týždeň; 11) Výber prúdu pomocou prepínača DIP; 12) Typy káblov (testované v súlade s EN 60598-1)

(L) Informacije o namestitvi in uporabi (gonilnik SELV):
Priključite zgolj obremenitve tipa LED. Modul LED se izklopi, ko izhodna napetost pade pod 30V ali se dvigne nad 42V.

(L) Informacije o ziježenju (glejte sliko A):
Ne povežite izhodov dveh ali več enot. Izbor izhodnega toka prek stikalni DIP samo pri izklopljenem omrežnem napajanju. Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov 21/22. Največja skupna dolžina linija 21/22 brez modula je 2 m. Poskrbite, da boste gonilnik izkloplili prek L.

Tekhnická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) izdelano na Kitajskem; 4) Slika je samo za referenco, veljavna natís je na izdelku; 5) Napeljava; 6) vhod; 7) izhod; 8) žica; pritiskni; 9) leto; 10) Teden; 11) Izbrava toka s stikalom DIP; 12) Vrste kablov (testirano v skladu z EN 60598-1)

(R) Kurulum ve işletim bilgileri (SELV sürücü):
Yalnızca LED yük türü bağlayın. Çıkış voltajı 30 V'nin altına düşüğünde veya 42V'nin üzerine çıktığında LED modülü kapanır.

(R) Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A):
iki veya daha fazla ünitenin çıkışlarını bağlamayın. Çıkış akımı düzenlenmesi yalnızca seçebe kapalı olduğunda yapılabilir. Çıkış akımı denetlenen DIP anahtar aracılığıyla, 21/22 terminal-lerine seçebe voltajı uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görebilir. Hatlar 21/22, modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir. Sürücüyü L aracılığıyla kapalı konuma getirmeye lütfen dikkat edin.

Teknik destek:
www.inventronicsglobal.com

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) t_C ölçüm noktası; 3) Çin'de üretilmiştir; 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir; 5) Seçebe; 6) Giriş; 7) Çıkış; 8) Kablo kuruyucu; iterek yerleştir; 9) Yılı; 10) Hafta; 11) DIP-anahatırın akım seçimi; 12) Kablo türleri (EN 60598-1'e göre test edilmiştir)

(R) Informacije o postavljanju i korištenju (SELV driver):
Priključite samo LED vrstu opterećenja. LED modul isključiti će se kada izlazna napred padne ispod 30V ili naraste iznad 42V.

(R) Informacije o ožičenju (vidi odlomak A):
Nemожte spajati izlaze dviju ili više jedinica. Iznadu struju putem DIP prekidača odaberite samo kada je napon isključen. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primjeni na priključke 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Obavezno isključite pogon putem L-a.

Tehnička podrška:
www.inventronicsglobal.com

1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) točka t_C ; 3) Zemlja prodrijetla: Kina; 4) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 5) Mreža; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) priprema ožičenja; utaknuti; 9) Godina; 10) Tjedan; 11) Odabir struje putem DIP prekidača; 12) Vrste kabela (ispitano prema normi EN 60598-1)

(R) Informații privind instalarea și operarea (alimentator SELV):
Conectați numai sursele de tip LED. Modulul LED va fi decuplat când tensiunea de ieșire scade sub 30V sau crește peste 42V.

(R) Indicații de cablare (vedeti fig. A):
Nu conectați ieșirile a două sau mai multe unități. Selectarea curentului de ieșire prin comutatorul DIP se face numai în modul decuplat de la rețea. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21/22 sunt alimentate cu tensiunea de rețea. Lungimea maximă a conductelor 21/22 este de 2 m, fără module. Aveți grijă să opriți driverul prin intermediul L.

Asistență tehnică:
www.inventronicsglobal.com

1) Sursa de alimentare pe LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Produs în China; 4) Imaginea este doar orientativă, eea corectă se află pe produs; 5) Rețea; 6) Intrare; 7) Ieșire; 8) pregătiri cablurilor; apăsați; 9) An; 10) Saptamâna; 11) Selectarea curent prin comutator DIP; 12) Tipul cablului (testat cf. EN 60598-1)

Ⓔ Informacija za instaliranje i radnja (SELV drajver):
Svržite samo LED tip nатоварване. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение падне под 30V или превиши 42V.

Инструкция за окабеляване (виж фиг. А):
Не свързвайте изходите на два или повече модула. Изходният ток се избора чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване. Устройството е напълно повредено ако захранващото напрежение не подаде към клемми 21/22. Макс. 2 м без модула цялостна дължина на линии 21/22. Не забравяйте да изключите драйвера чрез L.

Техническа поддръжка:
www.inventronicsglobal.com

1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) t_c точка; 3) Страна на произход; 4) Китай; 5) Изображението е само за информация, точно изображението върху продукта; 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) зачиставане на проводника; 9) Година; 10) Седмица; 11) Избор на ток чрез DIP превключвател; 12) Типове кабели (изпитани по EN 60598-1)

Ⓕ Paigaldus- ja kasutusteave (SELV draiver):
Ühendage tarbijana ainult LED-tuled. LED-moodul lülitub välja, kui väljundpinge langeb alla 30V või tõuseb üle 42V.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonis A):
Ärge ühendage kahe või rohkema üksuse väljundit. Väljundvoolu väärtime DIP-lüliti kaudu üksnes väljalülitatud peavooluga. Seade pürune jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmidele 21/22. Juhtmete 21/22 kogupikkus maks 2 m, ilma mooduliteta. Patun lülitage ajam välja L-i kaudu.

Tehniline tugi:
www.inventronicsglobal.com

1) LED півсвоулааліккіас; 2) t_c-punkt; 3) Valmistatud Hiinas; 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tooteli; 5) Toitekaabel; 6) Sisenevool; 7) Väljumine; 8) juhe ettevalmistus; vajutage sisse; 9) Aasta; 10) Nädal; 11) Voolu väärt DIP-lüliti; 12) Kaablitüübid (katsetatud vastavalt standardile EN 60598-1)

Ⓖ Diegimo i ekspluatavimo informacija (SELV maitninimo šaltinis):
Junkite tik LED tipo aprokvą. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nukris žemiau 30V arba pakils virš 42V.

Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.):
Nesujungkite dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių. Išvesties srovės pasirinkimas per DIP jungiklį galimas tik išjungus tinklo maitinimą. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei maitinimo srovę pajungiate prie gnybtų 21/22. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Nepamirškite išjungti bloką per L.

Tehniinė pagalba:
www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatinės srovės LED maitinimo tiekimas; 2) t_c taškas; 3) Pagaminta Kinijoje; 4) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminių; 5) Tinklo įtampa; 6) Įvadas; 7) Išvadas; 8) laidų paruošimas; 9) Metai; 10) Savaitė; 11) Srovės pasirinkimas pagal DIP jungiklį; 12) Kabelių tipai (išbandyti pagal EN 60598-1)

Ⓖ Instalācijas un lietošanas informācija (SELV draiveris):
Pievienot tikai LED tipa noslodzi. LED modulis tiek atslēgts, ja izvadus spriegums nokrītās zem 30V vai pārsniedz 42V.

Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A):
Nesavienot divu vai vairāku vienību izvades. Izvades strāvas izvēle ar DIP slēdzi, tikai ja izslēgts tīkla spriegums. Piemērojot tīkla spriegumu 21/22. spaieli, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kopējais garums 21/22. līnijai ir 2 m, neskaitot moduļus. Izslēdziet draiveri ar L.

Tehniskais atbalsts:
www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t_c punkts; 3) Ražots Ķīnā; 4) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēka esošas norādes uz produktu; 5) elektrotīkli; 6) ievade; 7) izvade; 8) vada sagatavošana; iespiediet uz iekšu; 9) gads; 10) nedēļa; 11) Strāvas izvēšana ar DIP slēdzi; 12) Kabeļu veidi (pārbaudīti saskaņā ar EN 60598-1)

Ⓖ Informacije o ugradnji i rukovanju (SELV drajver):
Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti kada izlazni napon padne ispod 30V ili premaši 42V.

Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A):
Ne povežite izlaze dveju ili više jedinica. Izbor izlazne struje preko DIP prekidača samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Vodite računa da isključite pobudivač putem L.

Tehnička podrška:
www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) merna tačka t_c; 3) Proizvedeno u Kini; 4) slika sama za referencu, važeća štampa na proizvodu; 5) Mrežni napon; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) priprema žice; 9) ugurati; 9) Godina; 10) Nedelja; 11) Izbor struje pomoću DIP prekidača; 12) Tipovi kablova (ispitani prema EN 60598-1)

Ⓖ Відомості про встановлення та експлуатацію (трансформатор SELV (з безпечною наднизькою напругою)):
Підключайте тільки відповідний струм навантаження для світлодіодів. Світлодіодний модуль вимикається, якщо вихідна напруга опускається нижче 30 В або піднімається вище 42 В.

Інформація про електричні проводи (див. рис. А):
Не з'єднуйте виводи двох і більше пристроїв. Вибиратиме вихідний струм за допомогою DIP-перемикача, лише коли вимкнено живлення від мережі. Пристрій буде пошкоджено якщо вихідна напруга буде прикладена до виходів 21/22. Максимально дозволена довжина кабеля, що під'єднується до виходів 21/22, складає 2 м, виключаючи довжину модуля. Не забувайте вимкнути драйвер за допомогою елемента L.

Технічна підтримка:
www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) терморегулятор; 3) Зроблено в Китаї; 4) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті; 5) Мережі; 6) Вхід; 7) Вихід; 8) підготуйте дроти; затисніть їх; 9) Рік; 10) Вихід; 11) Вибір сили струму за допомогою DIP-перемикача; 12) Типи кабелю (протестовані відповідно до стандарту EN 60598-1)

Ⓔ Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓕ Fogalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

Ⓖ Inventronics Turkey Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

Ⓖ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓔ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓖ Inventronics Guangzhou Technology Limited, Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司: 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

Ⓖ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Ⓖ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

Ⓖ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Limited, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Ⓖ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th Floor, B Wing, Valipeer Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384



C10449057
G15130164
21.01.25
PAP

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com