

OPTOTRONIC® LED Power Supply

1) **OPTOTRONIC®**
OT FIT 35/220-240/350 D LT2 L
 Constant current LED Power Supply

I_{rated} [mA]	P_{rated} [W]	U_{rated} [V]	U_{di}/I_{di}	I_{di} [A]	λ	t_{st} [°C]
75 - 350	35	54 - 216	220-240V 0/50/60 Hz	0.18	0.84C- 0.97	-25...60

2) $t_c = 75^\circ\text{C}$

3) **inventronics GmbH**
 Berliner Allee 10
 80333 Augsburg
 Germany
 www.inventronics.de@gmail.com

IS 15885
 (Part 2/Sec 13)

Connect PE to case or PIN 4

wire preparation
 push in
 6.875 - 1.50
 6.875 - 1.50
 8.5mm

R=41051349
 www.bis.gov.in

LEDset
 EL
 Designed and engineered in Germany
 Made in China

LED+ ● 21
 - ● 22
 ○ 23
 LEDset ● 24
 LED-aux ● 25
 + ● 26
 LED - ● 27

U-OUT = 250V

OT FIT 35/220-240/350 D LT2 L

picture only for reference, valid print on product 5)

1) **OPTOTRONIC®**
OT FIT 75/220-240/550 D LT2 L
 Constant current LED Power Supply

I_{rated} [mA]	P_{rated} [W]	U_{rated} [V]	U_{di}/I_{di}	I_{di} [A]	λ	t_{st} [°C]
125-550	75	54 - 216	220-240V 0/50/60 Hz	0.35	0.67C- 0.99	-25...50

2) $t_c = 75^\circ\text{C}$

3) **inventronics GmbH**
 Berliner Allee 10
 80333 Augsburg
 Germany
 www.inventronics.de@gmail.com

IS 15885
 (Part 2/Sec 13)

Connect PE to case or PIN 4

wire preparation
 push in
 6.875 - 1.50
 6.875 - 1.50
 8.5mm

R=41051349
 www.bis.gov.in





LEDset
 EL
 Designed and engineered in Germany
 Made in China

LED+ ● 21
 - ● 22
 ○ 23
 LEDset ● 24
 LED-aux ● 25
 + ● 26
 LED - ● 27

U-OUT = 250V

OT FIT 75/220-240/550 D LT2 L

picture only for reference, valid print on product 5)

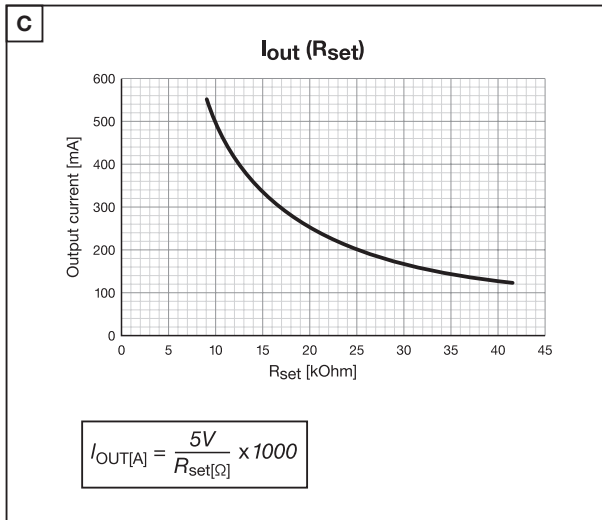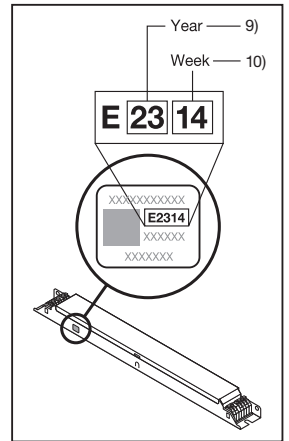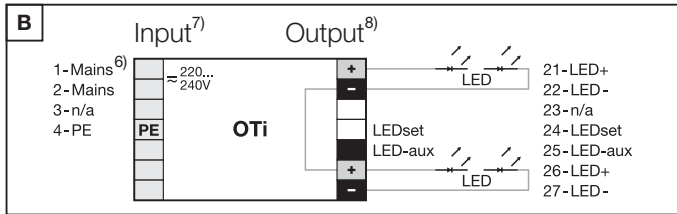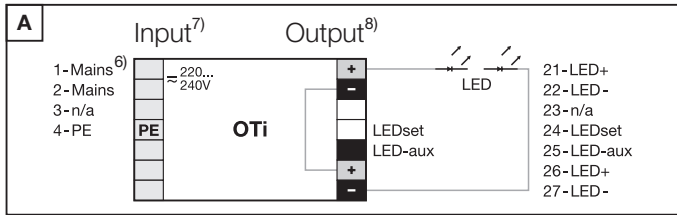

	OT FIT 35	OT FIT 75
B16	30x	26x
B10	19x	16x
A	≤ 30 A	≤ 41 A
T_H	145 μs	124 μs
V_{NAC}	198–264 V	198–264 V
V_{NDC}	176–276 V	176–276 V

OPTOTRONIC® LED Power Supply

☞ Installing and operating information (non-isolated driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 54V or rises above 240V.

Wiring information (see fig. A, B):

The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs or LEDset terminals of two or more units. Output current adjustment via LEDset terminals (see fig. C, e.g. by a basic insulated resistor). Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/27. Lines 21/27 (21/22–26/27) max. 2 m whole length excl. modules. Please make sure to switch off the driver via L.

Emergency Lighting:

This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22.

Technical support:

www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Connect PE to case or PIN 4; wire preparation; push in; 4) Designed and engineered in Germany; Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Mains; 7) Input; 8) Output; 9) Year; 10) Week

☞ Installations- und Betriebsweise (nicht isolierter Treiber): Schließen Sie nur LED-Lastypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 54V sinkt oder über 240V steigt.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A, B):

Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge oder LEDset-Klemmen von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Einstellung des Ausgangsstroms erfolgt über die LEDset-Klemmen (siehe Abb. C, z. B. durch einen basisisolierten Widerstand). Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 27 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/27 (21/22–26/27) ohne Module 2m. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschalten.

Notbeleuchtung:

Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet.

Technische Unterstützung:

www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 4 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland; Hergestellt in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche

☞ Informations pour l'installation et le fonctionnement (pilote non isolé) : Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si l'émission est inférieure à 54V ou supérieure à 240V.

Informations de câblage (voir fig. A, B) :

Le light fixture maker est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas connecter ensemble les sorties ou les bornes LEDset de deux unités ou plus. Réglage du courant de sortie – via les bornes de sortie LEDset (voir fig. C, par ex. par une résistance isolée de base). L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21/27. Lignes 21/27 (21/22–26/27) longueur totale max. 2 m hors modules. Veillez à réaliser la coupure de l'alimentation au niveau de la phase (L).

Éclairage d'urgence :

Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22.

Support technique :

www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant; 2) Point T_c ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 4; préparation du câble; pression; 4) Conçu et réalisé en Allemagne; Fabrique en Chine; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Alimentation électrique; 7) Entrée; 8) Sortie; 9) Année; 10) Semaine

☞ Informazioni su installazione e funzionamento (driver non isolato): Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se l'uscita è inferiore a 54 V o superiore a 240 V.

Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A, B):

Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non collegare insieme le uscite o i terminali LEDset di due o più unità. Regolazione corrente in uscita – tramite i terminali LEDset (vedi fig. C, ad es.

per un resistore di base isolato). L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21/27. Linee 21/27 (21/22–26/27) max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Ricordare di spegnere il driver mediante L.

Illuminazione d'emergenza:

Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22.

Supporto tecnico:

www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c ; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 4; cablare; inserire i cavi; 4) Disegnato e progettato in Germania; Prodotto in Cina; 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Rete; 7) Ingresso; 8) Uscita; 9) Anno; 10) Settimana

☞ Indicaciones de instalación y funcionamiento (controlador no aislado): Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la U_{out} es inferior a 54 V o superior a 240 V.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A, B):

El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de que la conexión PE sea correcta. No conecte juntos las salidas de los terminales LEDset de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida – a través de terminales LEDset (véase la fig. C, p. ej. mediante una resistencia con aislamiento básico). La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales del 21 al 27. La longitud total máxima de las líneas 21/27 (21/22 – 26/27) sin módulo es de 2 m. Recuerde desconectar el conductor a través de la salida L.

Illuminación de emergencia:

Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22.

Soporte técnico:

www.inventronicsglobal.com

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c ; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 4; preparación del cable; introducción; 4) Diseñado y elaborado en Alemania; Fabricado en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Red; 7) Entrada; 8) Salida; 9) Año; 10) Semana

☞ Informação de instalação e funcionamento (controlador não isolado): Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se o " U_{out} " estiver abaixo de 54V ou acima de 240V.

Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A, B):

O fabricante de luminárias é o único responsável pela ligação PE adequada. Não ligue conjuntamente as saídas ou terminais LEDset de dois ou mais transformadores. Ajuste da corrente de saída – através de terminais LEDset (consultar fig. C, p. ex., através de uma resistência isolada básica). O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-27. Linhas 21/27 (21/22 – 26/27) máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Por favor, não se esqueça de desligar o acionador via L.

Illuminazione di emergenza:

Esta fonte de alimentación LED cumple os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para a instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme EN 60598-2-22.

Apoio Técnico:

www.inventronicsglobal.com

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c ; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 4; preparação dos fios; enfiar; 4) Design e engenharia alemães; Fabricado na China; 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Linha de alimentação elétrica; 7) Entrada; 8) Saída; 9) Ano; 10) Semana

☞ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (μη μονομενός οδηγός): Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (U_{out}) είναι κάτω από 54V ή πάνω του 240V.

Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α, Β):

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού ευθύνεται για την κατάλληλη σύνδεση αγωγού προστασίας. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους ή τους ακροδέκτες LEDset δύο ή περισσότερων μονάδων. Προσαρμογή παροχής ρεύματος μέσω ακροδεκτών LEDset (βλ. εικ. C, π.χ. από έναν βασικό μονομενός αντιστάτη). Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-27 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Χρημείς 21/27 (21/22–26/27) 2 μέτρα μέγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Σιγουρευτείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του θετικού πόλου.

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης:

Η τροφοδοσία αυτού του LED είναι σύμφωνη με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22.

Τεχνική υποστήριξη:

www.inventronicsglobal.com

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_c ; 3) Συνδέστε το σωλήνα PE στη θήκη ή στο PIN 4, προστασία καλωδίου, ωθήστε; 4) Σχεδιασμός και τεχνική μελέτη στη Γερμανία; Χώρα προέλευσης Κίνα; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έκδοση εκτύπωσης είναι μόνο πρότυπο; 6) Δίκτυο; 7) Είσοδος; 8) Εξόδος; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα

☞ Installatie- en gebruiksinstructies (niet-geïsoleerde driver): Sluit alleen het type voor LED-voeding aan. Het vermogen wordt uitgeschakeld als U_{out} minder dan 54 V of meer dan 240 V is.

Informatie over bedrading (zie fig. A, B):

De fabrikant van het verlichtingsornament is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste PE-aansluiting. Sluit niet de uitgangen van LEDset aansluitpunten van twee of meer eenheden samen aan. Uitgangspanning instellen – via LEDset aansluitpunten (zie fig. C, bijv. door een basis geïsoleerde weerstand). De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-27. Leidingen 21/27 (21/22–26/27) max. 2 m totale lengte excl. modules. Vergeet niet om de driver uit te schakelen via L.

Noodverlichting:

Deze LED-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22.

Technische ondersteuning:

www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c -punt; 3) PE met behuizing van PIN 4 verbinden; draadvoorbereiding; insteken; 4) Ontworpen en geconstrueerd in Duitsland; Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Net; 7) Ingang; 8) Uitgang; 9) Jaar; 10) Week

☞ Installations- och bruksinformation (isolerat drivdon): Anslut endast laster av LED-typer. Lasten kopplas bort om U_{out} är under 54V eller över 240V.

Inkopplingsinformation (se fig. A, B):

Sist öst avslutning ansvarar armaturtillverkaren för en korrekt PE-slutning. Koppla inte upp utgångarna eller LEDset-kontakterna från två eller fler enheter. Inställning av utgångsströmmen – via LEDset kontakterna (se fig. C, t.ex. med en grundisolerad resistor). Enheten går sönder om nätströmmen ansluts till kontaktarna 21-27. Den maximala totala längden på ledningarna 21/27 (21/22–26/27) är 2 m utan moduler. Tänk på att stänga av drivern via L.

Nödbelysning:

Denna LED-ström-försörjning uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22.

Tekniskt stöd:

www.inventronicsglobal.com

1) Konstanslöt från LED-strömförsörjning; 2) t_c -punkt; 3) Anslut PE till hölet eller PIN 4; kabelförberedelse; stick in; 4) Formgiven och konstruerad i Tyskland; Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produktens; 6) Nätspänning; 7) Ingång; 8) Utgång; 9) År; 10) Vecka

☞ Asennus- ja käyttöohjeet (eristämätön ajuri):

Kytke ainesosat led-kuormituspiippiin. Älä-tai ylikuormitus tapahtuu, jos U_{out} on alle 54 V tai yli 240 V.

Kytkenähdöt (katso kaavio A, B):

Väläisvalmistajasta on viime kädessä vastuusta kunnollisesta PE-liittämisestä. Et saa kytkeä kahta tai useampaa yksikköä lähtöihin tai LEDset-päättöihin. Lähden virransäätö – LEDset kytkentärinnojen kautta (katso kaavio C, esim. eristettyjä vastuskeskellä). Yksikkö vahaingotetaan jos kytkentärämät 21-27 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/27 (21/22–26/27) maks. 2 m kokonaispituus. Muistathan sammuttaa ajurin käyttämällä L-ää.

Turvavalaistus:

Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13-standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalaistusasennuksiin EN 60598-2-22-standardin mukaisesti.

Tekninen tuki:

www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduuleille; 2) t_c -piste; 3) Kytke maadoitukseen (PE) kotelon led-kuormituspiippiin; 4) Älä kuormita liitos; 5) Suunniteltu Saksassa; Valmistettu Kiinassa; 5) kuva on vain viitteellinen, luotteenaan vainettu on pätevä; 6) Verkköjännite; 7) Sisääntulo; 8) Ulostulo; 9) Vuosi; 10) Viikko

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(N) Installasjons- og driftsinformasjon (ikke-isolert drev): Koble kutt til LED-lastpære. Lasten blir koblet ut hvis U_{out} er mindre enn 54 V eller mer enn 240 V.

Kablingsinformasjon (se fig. A,B): Lampeprodusenten har det endelige ansvaret for korrekt PE-kobling. Ikke koble sammen utgangene eller LEDSet-terminale til to eller flere enheter. Justering av utgangsstrømmen – via LEDSet-terminaler (se fig. C, f.eks. med en grunnleggende isolert resistor). Enheten er permanent skadet hvis strømmettet brukes til terminalene E1-27. Ledningene 21/27 (21/22-26/27) maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. Vennligst husk å slå av driver via L.

Nødløs:
Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nedyrsarmaturer iht. EN 60598-2-22.

Teknisk støtte:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Koble PE til boks eller Pin 4; ledningsforberedelse; sky inn; 4) Designet og produsert i Tyskland; Produsert i Kina; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 6) Ledningsnett; 7) Inngang; 8) Utgang; 9) Ar; 10) Uge

(IK) Installations- og driftsinformasjon (ikke isolert driver): Tilslut kutt LED av belastningsrøp. Belastningen afbrydes hvis U_{out} er under 54 V eller over 240 V.

Anvisninger for ledningsføring (se fig. A, B): Lampeprodusenten er den endelige ansvarlige for korrekt PE-tilslutning. Forhind ikke utgangene til hinanden eller LEDSet-klammerne til to eller flere enheter. Regulering av utgangsstrøm – via LEDSet-klammerne (se fig. C, f. med en basel isolert resistor). Enheten skades permanent, hvis nettsrommen tilsluttes klammerne 21-27. Linjerne 21/27 (21/22-26/27) maks. 2 m full lengde eksklusive moduler. Husk vennligst å slukke driveren via L.

Nødbelysning:
Denne LED-strømforsyning opplyder bilag J af EN 61347-2-13 og er velegnet til nødbelysningsarmaturer i henhold til EN 60598-2-22.

Teknisk assistance:
www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Tilslut PE til kasse eller Pin 4; ledningsforberedelse; tryk inn; 4) Designet og utviklet i Tyskland; Fremstilt i Kina; 5) Bilde er kun til referanse, gyldigt tryk på produkt; 6) El-net; 7) Input; 8) Output; 9) Ar; 10) Uge

(Z) Informace k instalaci a provozu (neizolovaný ovládač): Pripojte pouze LED zářiv. Zářivě je odpojena, pokud je výstupní napětí nižší než 54 V nebo vyšší než 240 V.

Informace k zapojení (viz obr. A, B): Povinné svítidlo je zodpovědné za správné připojení ochranného vodiče. Nepřipojujte výstupy nebo LEDSet svorky ke dvěma nebo více jednotkám. Nastavení výstupního proudu – pomocí LEDSet svorek (viz obr. C, např. základní izolovaný rezistor). Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21-27 připojeno síťové napětí. Vedení 21/27 (21/22-26/27) maks. 2 m plná délka bez modulu. Nezapomínejte driver vypnout prostřednictvím L.

Bezpečnostní osvětlení:
Toto napájení pro LED je v souladu s přílohou J normy EN 61347-2-13 a je vhodné pro bezpečnostní osvětlení podle EN 60598-2-22.

Technická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty t_c; 3) Připojení PE k plášti nebo vývodu 4; příprava vodičů; zatlačení; 4) Zpracováno a zkonstruováno v Německu; Vyrobeno v Číně; 5) Obrázek jen jako referenční, platný potisk je na výrobku; 6) Síť; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týden

(US) Información y detalles de montaje e instalación (no aislado de corriente): Conecte el cable de alimentación a la carcasa de la lámpara. El dispositivo será dañado permanentemente si se conectan los cables de salida de LEDSet a dos o más unidades. Ajuste el nivel de corriente de salida mediante un resistor básico aislado. El dispositivo será dañado permanentemente si se conecta el voltaje de la red a los terminales 21-27. El cableado 21/27 (21/22-26/27) máx. 2 m de longitud total, excluyendo el módulo. Recuerde apagar el driver a través del interruptor L.

Información o provode (см. рис. А, В): Ответственность за правильное подсоединение PE несет производитель светильника. Не соединяйте выходы или клеммы LEDSet двух и более устройств. Регулировка выходного тока через клеммы LEDSet (см. рис. С, например, с использованием базового изолированного резистора). Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-27. Линии 21/27 (21/22-26/27) макс. 2 м общей длины, исключ. модуля. Обязательно отключите драйвер от сети с помощью фазного провода L.

Аварийное освещение:
Данный источник электропитания LED соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение J, и подходит для установок аварийного освещения по стандарту EN 60598-2-22.

Техническая поддержка:
www.inventronicsglobal.com

1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля теплового режима; 3) Соединение PE с корпусом или КОУТ. 4; подготовка провода; вставка нажимати; 4) Разработано и спроектировано в Германии; Сделано в Китае; 5) Изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Питание; 7) Ввод; 8) Выход; 9) Год; 10) Неделя

(Z) Акпаратты орнату және қолдану (оқшауланған құрылғы еместәуірлі ақпарат): Төк LED қуат турин қосыңыз. Қуат егер 54В шамасынан төмен немесе 240В шамасынан жоғары болған кезде сенеді.

Сымдар жүсіей туралы ақпарат (А, В суреттерін қараңыз). Жарық беретін құрал ендірушісі дүрыс PE байланышы үшін басты жауапкер. Қоңдырының екі немесе одан көп шығыс қуаты және LEDSet терминалдарын бірге қоспаңыз. Шығыс тоқты күйге келтіру – LEDSet терминалдары арқылы (С суретін қараңыз), мысалы, басты оқшауланған кедергі арқылы/жүзеге асады. Егер электр желісі 21-27 терминалдарына, 21/27 (21/22-26/27) желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қондырмалы, қоңдырғы тұрақты түрде істен шығады. Драйверді L арқылы шығурде есте сақтаңыз.

Аппатқы жағдайда жарықтандыру:
Бұл жарықдиодты қуат көзі EN 61347-2-13 стандартының J қосымшасындағы талаптарға сәйкес келеді және EN 60598-2-22 стандартына сәйкес аппаратқы жағдайда жарықтандыру жадықтары үшін жарамды.

Техникалық қолдау:
www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты LED ток көзі; 2) ТБ нүктесі; 3) PE байланысын корпусқа немесе PIN 4 кодына қосыңыз; сым дайындау; итеру; 4) Германияда/жасалған және желтірілген; Қытайда жасалған; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды баспалық емес; 6) Электр желісі; 7) Кіріс қуат; 8) Шығыс қуат; 9) Жыл; 10) Апта

(D) Beépítési és működtetési információk (nem szigetelt meghajtó): Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A terhelés lekapcsolódik, amennyiben a kimeneti feszültség (U_{out}) 54V alatt, vagy 240V felett van.

Vezekeztelési információ (lásd A, B rajz):
A megfelelő földelésért a lámpatest gyártója felelős. Ne párhuzamosítsa több egység LED kimenetét, vagy LEDSet terminálját. A kimeneti áram beállításához a LEDSet terminálon keresztül történik (lásd C rajz, pl egy szigetelt ellenállással). A készülék töltésmennyisége, ha a hálózati feszültség a 21-27 terminálokra kerül. A 21/22-26/27 terminálokhoz legfeljebb maximális hossza 2 m. Ne felejtse el kikapcsolni a meghajtó áramkört az L segítségével.

Vészvilágítás:
Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmeiben alkalmas vészvilágítási lámpákkal való használatra.

Technikai támogatás:
www.inventronicsglobal.com

1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Csatlakoztatás a PE terminálra a készülékéhez, vagy a 4. terminálra; 4) Németségában tervezve; Származási hely: Kína; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén; 6) Hálózat; 7) Bemenet; 8) Kimenet; 9) Év; 10) Hétt

(P) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (zasilacz nieizolowany): Podłączyć wyłącznie diodowe źródła światła. Źródło światła wyłączyć się, gdy U_{out} wyniesie mniej niż 54V lub powyżej 240V.

Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A, B): Producent oświetlenia musi zapewnić ostatecznie prawidłowe podłączenie przewodu PE. Nie łączyć ze sobą wyjść ani zacisków LEDSet dwóch lub więcej urządzeń. Nastawienie prądu wyjściowego – poprzez zaciski LEDSet (patrz rys. C, np.: zastosowanie rezystora). Urządzenie napędzane napięciem do zacisków 21-27 spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21/27 (21/22-26/27) wynosi 2 m bez modułu. Proszę pamiętać, aby wyłączyć sterownik poprzez wcisnięcie klawisza L.

Oświetlenie awaryjne:
Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do oprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22.

Wsparcie techniczne:
www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądu do LED; 2) punkt pomiaru temperatury T_c; 3) Konekcje zgodowenszt za pipojenie PE nesie výroba svetlida. Nezapájate spolu výstupy alebo terminály LEDSet dvoch alebo viacerých zariadení. Nastavenie výstupného prúdu – cez terminály LEDSet (viz obr. C, napr. odporovo zo základného izoláciou). V prípade pripojtia hlavného vedenia na terminály 21 – 27 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/27 (21/22 – 26/27) môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulu. Dávajte pozor na to, aby ste odpojili výplč cez L.

(S) Informácie o inštalácii a prevádzke (neizolovaný ovládač): Pripojajte len záťaženie typu LED. Vypnutie zariadenia nastane, ak je hodnota U_{out} nižšia ako 54 V alebo vyššia ako 240 V.

Informácie o zapojení (viz obr. A, B): Konečné zodpovednosť za pripojenie PE nesie výroba svetlida. Nezapájate spolu výstupy alebo terminály LEDSet dvoch alebo viacerých zariadení. Nastavenie výstupného prúdu – cez terminály LEDSet (viz obr. C, napr. odporovo zo základného izoláciou). V prípade pripojtia hlavného vedenia na terminály 21 – 27 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21/27 (21/22 – 26/27) môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulu. Dávajte pozor na to, aby ste odpojili výplč cez L.

Núdzové osvetlenie:
Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN 61347-2-13, príloha J, je vhodný pre núdzové osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22.

Technická podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty t_c; 3) Pripojte ochranný vodič (PE) ku krutu alebo ku kolíku 4; príprava vodičov; vtiáčti; 4) Navrhnutý a vyrobený v Nemecku; Vyrobené v Číne; 5) Obrázok je len pre referenčný, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Napájanie; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týdeň

(S) Informacije o namestitvi in delovanju (neizoliran gonilnik): Priključite samo LED vrsto obremenitve. Izklp obremenitve se zgodi, če U_{out} je pod 54 V ali nad 240 V.

Informacije o ožičenju (glejte sliko A, B): Proizvajalec svetilke je končno odgovoren za pravilno PE povezoval. Ne priključite skupaj izhode ali LEDSet terminalov dveh ali več enot. Prilagoditev izhodnega toka – prek LEDSet terminalov (glejte sliko C, npr. pri osnovnem izoliranem uporniku). Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov 21-27. Največja skupna dolžina linij 21/27 (21/22-26/27) brez modula je 2 m. Ne pozabite izklopiti predajočevalnik preko L.

Zasilna razsvetljava:
Ta LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primerno za vire zasilne razsvetljave v skladu z EN 60598-2-22.

Tehnična podpora:
www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) PE priključite na ohišje ali Pin 4; žica; pritisnite; 4) Zasnovo in izdelano v Nemčiji; Izdelano na Kitajskem; 5) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku; 6) Napajelava; 7) Vhod; 8) Izhod; 9) Leto; 10) Teden

(P) Kurulum ve işletim bilgisi (yalıtılmamıs sürücü): Sadece LED yük türünü bağlayın. Uout 54V altında veya 240V üstünde olursa yük kapanır.

Kablo bağlanması bilgisi (bakınız şekil A, B): Aydınlatma armatürü üreticisi uygun PE bağlantısını yapmasından sorumludur. Kışkıkların aynı veya daha fazla ünitenin LEDSet terminallerine bağlamayın. Kİks ayama fanası – LEDSet terminalleri ile (bakınız şekil C, Örneğin basit yalıtılmış rezistans yardımıyla). 21-27 terminallerine bekte voltaj uygulamasına ünite kalıcı olarak hasar

görebilir. Hatlar 21/27 (21/22-26/27), modüller hariç tam olarak maks. 2 m dir. Lütfen sürücüyü L aracılığı ile kapatmaya dikkat edin.

Acil Durum İşleri:
Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-13 (Ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 uyuncu acil durum işleri armatürleri için uygundur.

Teknik destek:
www.inventronicsglobal.com

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) t_c ölçüm noktası; 3) PE'yi kasaya ya da Pin 4'e bağlayın; kablo koruyucu; ikerik yerleştirin; 4) Alınması da dizen edilmiş tasarımdır; Çin'de üretilmiştir; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçek bası ürün üzerindedir; 6) Sebekte; 7) Giriş; 8) Çıkış; 9) Yıl; 10) Hafta

